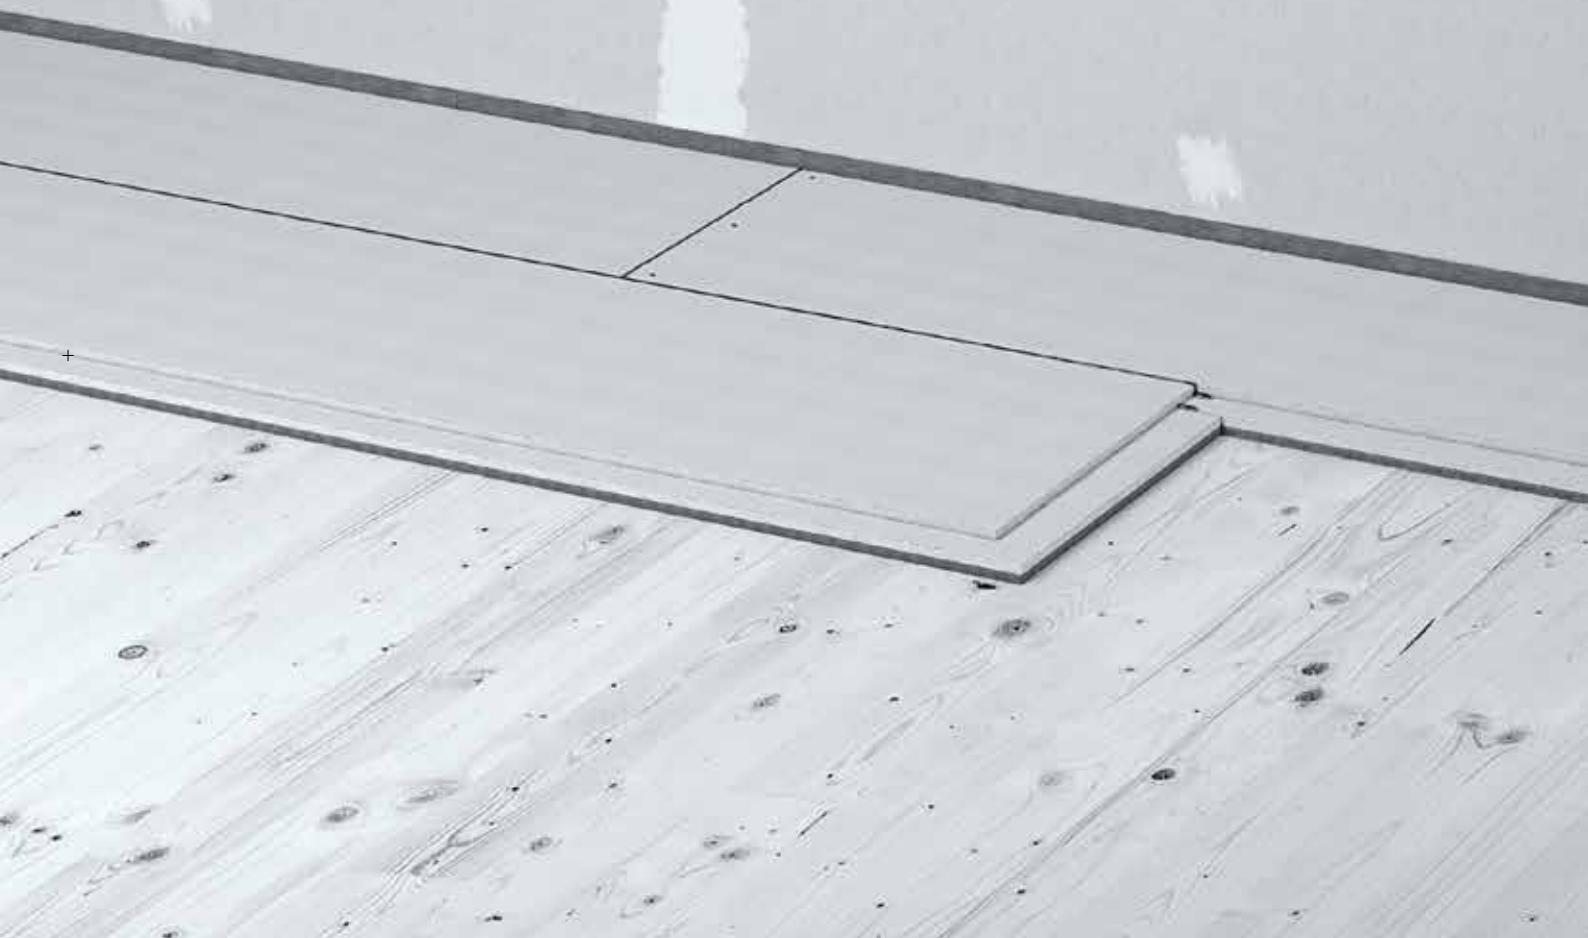


# Podlahové systémy fermacell™

Plánování a zpracování

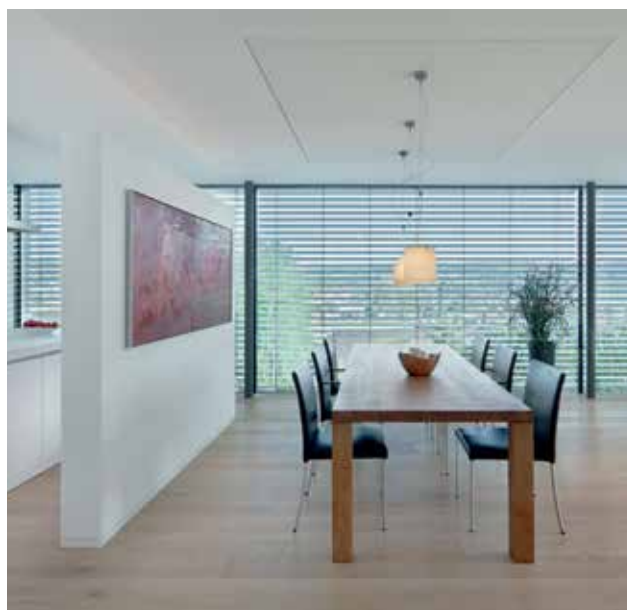


# Obsah



|          |  |          |          |   |           |          |  |           |
|----------|--|----------|----------|---|-----------|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Podlahové systémy fermacell™</b>    | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>Podklad a příprava</b>                             | <b>18</b> | <b>4</b> | <b>Pokládka</b>  | <b>35</b> |
| 1.1      | Výhody podlahových prvků fermacell®    | 4        | 3.1      | Podklad   | 18        | 4.1      | Pokládka podlahových prvků fermacell® a Powerpanel TE  | 35        |
| 1.2      | Přehled podlahových systémů fermacell™ | 5        | 3.2      | Podmínky pro zpracování                               | 20        | 4.2      | Podlahové lepidlo fermacell™ greenline   | 38        |
| 1.3      | Podlahové prvky fermacell®             | 7        | 3.3      | Vyrovnání podkladu produkty fermacell®                | 20        | 4.3      | Dilatační spáry / kluzná napojení pro sádrovláknité podlahové prvky fermacell® a prvky Powerpanel TE | 40        |
| 1.4      | fermacell® Powerpanel TE               | 7        | 3.4      | Voštinový systém fermacell™                           | 26        |          |  |           |
|          |  |          | 3.5      | Varianta 1: Zасыпání do podlahové voštiny fermacell™  | 27        |          |  |           |
|          |  |          | 3.6      | Varianta 2: Smíchání s kameninovým pojivem fermacell™ | 28        |          |  |           |
| <b>2</b> | <b>Oblasti použití</b>                 | <b>8</b> | 3.7      | Dodatečné izolační materiály                          | 29        | <b>5</b> | <b>Podlahy ve vlhkém prostředí</b>   | <b>40</b> |
| 2.1      | Přehled oblastí použití                | 8        | 3.8      | Podlahové vytápění se systémem fermacell® Therm25™    | 30        | 5.1      | Úvod   | 40        |
| 2.2      | Oblast použití 1                       | 10       | 3.9      | Další systémy podlahového vytápění                    | 32        | 5.2      | Těsnící systémy  | 41        |
| 2.3      | Oblast použití 2                       | 12       |          |   |           | 5.3      | Zpracování těsnícího systému fermacell™  | 43        |
| 2.4      | Oblast použití 3                       | 14       |          |   |           |          |  |           |
| 2.5      | Oblast použití 4                       | 16       |          |   |           |          |  |           |
|          |  |          |          |   |           | <b>6</b> | <b>Podlahové krytiny</b>   | <b>45</b> |
|          |  |          |          |   |           | 6.1      | Zkouška rovinnosti podlahových prvků   | 45        |
|          |  |          |          |   |           | 6.2      | Textil, PVC, korek a jiné elastické podlahové krytiny  | 46        |
|          |  |          |          |   |           | 6.3      | Keramická dlažba a dlažba z přírodního kamene  | 47        |
|          |  |          |          |   |           | 6.4      | Parkety, laminátová podlaha  | 50        |

Obsah odpovídá nejnovějšímu stavu zpracování fermacell. Pracujte vždy podle aktuálních podkladů.  
Dbejte na to, že obrázky detailů a výkresy jsou schematické a platí pouze ve spojení s daným kótováním a texty.  
Technické změny vyhrazeny.



|          |   |           |           |  |           |
|----------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| <b>7</b> | <b>Detaily</b>  | <b>51</b> | <b>9</b>  | <b>Materiál a příslušenství</b>  | <b>80</b> |
| 7.1      | Detaily skladeb podlah, napojení  | 51        | 9.1       | Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®   | 80        |
| 7.2      | Dveřní prostor – varianta 1:<br>sádrovláknité podlahové prvky<br>napojené do T  | 56        | 9.2       | Příslušenství pro kročejovou<br>a tepelnou izolaci   | 81        |
| 7.3      | Dveřní prostor – varianta 2:<br>sádrovláknité podlahové prvky<br>napojené podélně   | 57        | 9.3       | Příslušenství pro výškové<br>vyrovnání   | 82        |
|          |   |           | 9.4       | Originální nářadí fermacell®   | 82        |
|          |   |           | 9.5       | Příslušenství fermacell®<br>Powerpanel TE  | 83        |
|          |   |           | 9.6       | Příslušenství k těsnicímu<br>systému   | 83        |
| <b>8</b> | <b>Stavební fyzika</b>  | <b>58</b> | <b>10</b> | <b>Spotřeba materiálu<br/>a montážní časy</b>  | <b>85</b> |
| 8.1      | Požární odolnost podlahových prvků  | 58        | 10.1      | Tabulky spotřeby materiálů   | 85        |
| 8.2      | Požární odolnost podlahových prvků<br>na stropěch typu I  | 62        | 10.2      | Montážní časy  | 87        |
| 8.3      | Požární odolnost podlahových prvků<br>na stropěch typu II   | 60        |           |  |           |
| 8.4      | Požární odolnost podlahových prvků<br>na stropěch typu III  | 60        | <b>11</b> | <b>Pokyny pro pokládku dodatečných<br/>izolačních materiálů pod podlahové<br/>systémy fermacell™</b> | <b>88</b> |
| 8.5      | Ochrana proti hluku / Vzduchová<br>neprůzvučnost – požadavky<br>a posouzení   | 62        | 11.1      | Pěnový polystyrén  | 88        |
| 8.6      | Zlepšení kročejové neprůzvučnosti<br>dřevěných a masivních stropů /<br>Zlepšení kročejové neprůzvučnosti<br>dřevěných stropů 2 E 31 | 66        | 11.2      | Minerální izolace  | 90        |
| 8.7      | Zvuková izolace s deskami<br>fermacell® Powerpanel TE   | 78        | 11.3      | Dřevovláknitá izolace/další  | 92        |
| 8.8      | Certifikáty   | 79        |           |  |           |

# 01 Podlahové systémy fermacell™

S podlahovými prvky fermacell® můžete vytvářet racionálním způsobem podlahy nejvyšší kvality. Vzhledem k oblastem použití jsou srovnatelné s běžnými, masivními podlahovými systémy a vykazují výhody nízké hmotnosti a zároveň suché a rychlé výstavby (bez časové ztráty oproti litým procesům).

## 1.1 Výhody podlahových prvků fermacell®

- snadná manipulace
- jednoduchá pokládka
- rychlý pracovní postup
- okamžitě pochůzná
- bezproblémová pokládka podlahové krytiny
- odolné proti kolečkům křesel
- snadné vyrovnávání výšky a roviny
- nízké zatížení nosných částí stropu
- promyšlený systém kompletace
- bezpečná požární ochrana
- vynikající akustické vlastnosti
- zlepšení tepelné izolace
- ověřená stavební biologie
- vhodné pro vlhké prostory v domácnosti
- vhodné pro systémy podlahového vytápění

**Výhody suchých podlahových systémů fermacell™ v porovnání s litými podlahami**

najdete ve videu Výhody podlahových systémů fermacell v porovnání s litými



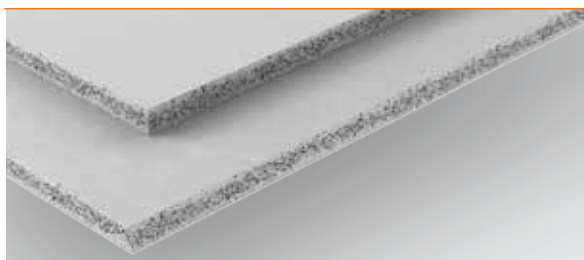
## 1.2 Přehled podlahových systémů fermacell™



### Podlahové prvky fermacell®

Sádrovláknité prvky bez i s nakaširovanou vrstvou kročejové nebo tepelné izolace

Podlahové prvky dostupné také ve variantě greenline – prvky schopné trvale vázat škodliviny ze vzduchu



### fermacell® Powerpanel TE

Cementovláknité podlahové prvky speciálně určené do mokrých prostor



### Příslušenství fermacell™

Systémové příslušenství fermacell™, které řeší např. výškové vyrovnání nerovností, spojování podlahových prvků nebo kročejovou a tepelnou izolaci



### 1.3 Podlahové prvky fermacell®

Podlahové prvky fermacell® sestávají ze dvou vzájemně slepených sádrovláknitých desek fermacell® o tloušťce 10 nebo 12,5 mm.

Obě desky jsou vůči sobě posunuté, tím vzniká 50 mm široká stupňovitá polodrážka.

Rozměry prvků jsou 1 500 x 500 mm (0,75 m² plochy).

Podlahové prvky fermacell® jsou nabízeny bez kašírování nebo s různým kašírováním izolačními materiály. Pokládání je plovoucí ve „vlečné vazbě“.

#### Praktická výhoda:

Podlahové prvky jsou po vytvrzení lepidla okamžitě pochůzné. Následující práce, jako je pokládání podlahy, může začít ihned.

#### Upozornění:

Odkoušená odolnost podlahových prvků proti kolečkům židlí podle ČSN EN 425 .

| Charakteristické hodnoty sádrovláknitých desek fermacell®   |                  |
|---|------------------|
| objemová hmotnost [ $\rho_k$ ]                              | 1 150 ± 50 kg/m³ |
| součinitel difúzního odporu [ $\mu$ ]                       | 13               |
| součinitel tepelné vodivosti [ $\lambda$ ]                  | 0,32 W/mK        |
| měrná tepelná kapacita [c]                                  | 1,1 kJ/kgK       |
| tvrdost (Brinellova zkouška)                                | 30 n/mm²         |
| bobtnavost po 24 hodinách uložení ve vodě                   | < 2 %            |
| součinitel tepelné roztažnosti                              | 0,001 %/K        |
| roztlačnost/smrštění při změně rel. vlhkosti o 30% při 20°C | 0,25 mm/m        |
| ustálená vlhkost při 65% relativní vlhkosti a 20°C          | 1,3 %            |
| třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1                  | A 2              |
| hodnota pH  | 7–8              |

| Podlahový prvek | Tloušťka | Popis                | Číslo   | EAN           | Rozměr | Paleta |    |    |  |
|-----------------|----------|----------------------|---------|---------------|--------|--------|----|----|--|
| fermacell®      |          | izolačního materiálu | výrobku | 40 0 7548 ... | mm     | kusů   | m² | kg |  |

#### Podlahový prvek

|  |       |                |  |       |             |          |    |      |      |
|--|-------|----------------|--|-------|-------------|----------|----|------|------|
|  | 20 mm | 2 E 11 (EE 20) |  | 76101 | ... 00407 7 | 1500×500 | 74 | 55,5 | 1307 |
|  | 25 mm | 2 E 22 (EE 25) |  | 76141 | ... 00408 4 | 1500×500 | 60 | 45,0 | 1324 |

#### Podlahový prvek s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

|  |       |                      |  |       |             |          |    |      |      |
|--|-------|----------------------|--|-------|-------------|----------|----|------|------|
|  | 30 mm | 2 E 31 (EE 20 HF 10) |  | 76045 | ... 00206 6 | 1500×500 | 60 | 45,0 | 1230 |
|  | 35 mm | 2 E 33 (EE 25 HF 10) |  | 76046 | ... 00563 0 | 1500×500 | 50 | 37,5 | 1324 |

#### Podlahový prvek s s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

|  |       |                    |  |       |             |          |    |      |      |
|--|-------|--------------------|--|-------|-------------|----------|----|------|------|
|  | 29 mm | 2 E 16 (EE 20 F 9) |  | 76162 | ... 02841 7 | 1500×500 | 60 | 45   | 1150 |
|  | 34 mm | 2 E 26 (EE 25 F 9) |  | 76163 | ... 02842 4 | 1500×500 | 50 | 37,5 | 1300 |

#### Podlahový prvek s minerální deskou tloušťky 10 nebo 20 mm

|  |       |                      |  |       |             |          |    |      |      |
|--|-------|----------------------|--|-------|-------------|----------|----|------|------|
|  | 30 mm | 2 E 32 (EE 20 MW 10) |  | 76030 | ... 00105 2 | 1500×500 | 60 | 45,0 | 1190 |
|  | 35 mm | 2 E 34 (EE 25 MW 10) |  | 76043 | ... 00562 3 | 1500×500 | 50 | 37,5 | 1324 |
|  | 45 mm | 2 E 35 (EE 25 MW 20) |  | 76038 | ... 00380 3 | 1500×500 | 50 | 37,5 | 1340 |








#### Podlahový prvek s polystyrenovou deskou<sup>1)</sup> tloušťky 20 nebo 30 mm

|  |       |                      |  |       |             |          |    |      |      |
|--|-------|----------------------|--|-------|-------------|----------|----|------|------|
|  | 40 mm | 2 E 13 (EE 20 PS 20) |  | 76003 | ... 00099 4 | 1500×500 | 60 | 45,0 | 1130 |
|  | 50 mm | 2 E 14 (EE 20 PS 30) |  | 76004 | ... 00101 4 | 1500×500 | 50 | 37,5 | 980  |

#### Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

|  |       |                               |  |       |             |          |     |    |      |
|--|-------|-------------------------------|--|-------|-------------|----------|-----|----|------|
|  | 25 mm | fermacell® Therm25™           |  | 76404 | ... 02139 5 | 1000×500 | 90  | 45 | 1100 |
|  | 25 mm | fermacell® Therm25™ puky      |  | 76405 | ... 02140 1 | 1000×500 | 144 | 36 | 875  |
|  | 25 mm | fermacell® Therm25™ -125      |  | 76408 | ... 02982 7 | 1000×500 | 90  | 45 | 1180 |
|  | 25 mm | fermacell® Therm25™ -125 puky |  | 76409 | ... 02983 4 | 1000×500 | 144 | 36 | 740  |


<sup>1)</sup> = podle EN13163 EPS DE0100 KPa

| Stavebně fyzikální parametry               |  |  |                               |                                   |                  |              |                 |
|--|---|---|--|--|---|---|--|
|  |   |   | polystyrenová deska  | dřevovláknitá deska  | minerální izolace   | minerální izolace   | filcová izolace  |
| Podlahový prvek fermacell®                 | 2 E 11  | 2 E 22  | 2 E 13<br>(2 E 14)   | 2 E 31<br>(2 E 33)   | 2 E 32<br>(2 E 34)  | 2 E 35  | 2 E 16<br>(2 E 26)   |
| Konstrukce                                 | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®                                 | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®                               | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 20 mm<br>(+ 30 mm)<br>polystyrenová<br>deska<br>WLG 040 | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 10 mm<br>dřevovláknitá<br>deska<br>WLG 050 | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>10 mm<br>minerální<br>deska | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>20 mm<br>minerální<br>deska<br>WLG 040 | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 9 mm<br>filcová<br>izolace |
| Tloušťka (mm)                              | 20  | 25  | 40<br>(50)   | 30<br>(35)   | 30<br>(35)  | 45  | 29<br>(34)   |
| Vlastní zatížení (kN/m²)                   | 0,23  | 0,29  | 0,23<br>(0,24)   | 0,25<br>(0,31)   | 0,25<br>(0,30)  | 0,33  | 0,24<br>(0,32)   |
| Tepelný odpor (m² K/W)                     | 0,06  | 0,08  | 0,56<br>(0,81)   | 0,26<br>(0,28)   | 0,28<br>(0,31)  | 0,31  | 0,29<br>(0,30)   |
| Třída reakce na oheň<br>podle ČSN EN 13501 | A2 <sub>fl</sub> -s1  | A2 <sub>fl</sub> -s1  | B <sub>fl</sub> -s1  | B <sub>fl</sub> -s1  | A2 <sub>fl</sub> -s1  | A2 <sub>fl</sub> -s1  | B <sub>fl</sub> -s1  |

## Příslušenství pro nivelaci podlah

| Charakteristické hodnoty<br>samonivelační stěrky fermacell™  |                          |
|--|--------------------------|
| třída reakce na oheň   | A1                       |
| součinitel tepelné vodivosti $\lambda_R$   | 1,1 W/mK                 |
| objemová hmotnost  | 1 700–1 800 kg/m³        |
| max. výška   | 20 mm                    |
| spotřeba na m²   | cca 1,7 kg na 1 mm výšky |
| pevnost v tlaku  | cca 26,0 N/mm²           |
| pevnost v tahu   | cca 6,5 N/mm²            |
| odolnost proti kolečkům křesel<br>DIN 68131 nebo EN 12529  | od 1 mm výšky            |
| rovnoměrné zatížení při 10 mm  | 0,17 kN/m²               |
| skladovatelnost  | 9 měsíců v suchu, >0°C   |

| Charakteristické hodnoty<br>vyrovnávacího podsypu fermacell™  |  |
|---|--|
| třída reakce na oheň  | A1   |
| součinitel tepelné vodivosti $\lambda_R$  | 0,09 W/mK  |
| velikost zrna   | 0,2 až 4 mm  |
| sypaná hustota  | cca 400 kg/m³  |
| min. sypaná výška   | 10 mm  |
| max. sypaná výška (nezhutněný)  | 100 mm – oblast použití 1<br>60 mm – oblasti použití 2–4 |
| množství na m²  | cca 10 l / 1 cm sypané výšky                             |
| rovnoměrné zatížení při 10 mm<br>tloušťky   | 0,04 kN/m²   |
| skladovatelnost   | v suchu  |

| Charakteristické hodnoty<br>rychlouhvacího podsypu T<br>fermacell™  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| třída reakce na oheň   | A2-s1, d0                             |
| součinitel tepelné vodivosti $\lambda_R$   | 0,10 W/mK                             |
| pevnost v tlaku  | ≥ 0,5 N/mm²                           |
| objemová hmotnost za sucha   | cca 390 kg/m³                         |
| min. sypaná výška  | 10 mm                                 |
| max. sypaná výška  | 2 000 mm (ve vrstvách<br>max. 300 mm) |
| množství na m²   | cca 10 l / 1 cm sypané výšky          |
| součinitel difúzního odporu  | $\mu = 5$                             |
| rovnoměrné zatížení při 10 mm  | 0,039 kN/m²                           |
| skladovatelnost  | 12 měsíců v suchu, >0°C               |

| Charakteristické hodnoty<br>voštinového zásypu fermacell™  |  |
|---|--|
| třída reakce na oheň  | A1   |
| součinitel tepelné vodivosti $\lambda_R$  | 0,7 W/mK   |
| velikost zrna   | 1 do 4 mm  |
| sypaná hustota  | cca 1 500 kg/m³  |
| min. sypaná výška   | 30 mm  |
| max. sypaná výška (nezhutněný)  | 60 mm  |
| množství na m²  | cca 10 l / 1 cm sypané výšky                                 |
| rovnoměrné zatížení   | 0,45 kN/m² při 30 mm voštině<br>0,90 kN/m² při 60 mm voštině |
| skladovatelnost   | v suchu  |

### Pojivo pro kamenivo fermacell™



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Druh materiálu        | Disperze                                 |
| Množství v nádobě     | 2,7 kg v kbelíku                         |
| Spotřeba na m²        | cca 0,225 kg na 1 cm výšky podsypu na m² |
| Skladování            | V suchu, nevystavovat mrazu              |
| Doba skladovatelnosti | 12 měsíců od objednání                   |
| Označení              | Bez silikonů a HBCD                      |
| Čištění               | V čerstvém stavu lze umýt vodou          |

## 1.4 fermacell® Powerpanel TE

Prvky fermacell® Powerpanel TE se skládají ze dvou desek tl. 12,5 mm z lehčného betonu. Mají sendvičovou strukturu s oboustrannou výztužnou mřížkou ze skelného vlákna, odolného vůči alkáliím. Obě desky jsou přesazeny o 50 mm tak, aby vznikla polodrážka pro lepení a šroubování, event. spojování sponkami.

Podlahové prvky představují užitnou vrstvu, která slouží pro přenos soustředěného a rovnoměrného zatížení vyvolaného osobami nebo zařizovacími předměty. Powerpanel TE je nehořlavý a odpovídá třídě reakce na oheň A1. Prvky jsou vhodné i pro teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění.

Podlahové vytápění ovšem musí výrobce schválit pro kombinaci s prvky Powerpanel TE.


Podlahový prvek Powerpanel TE má tloušťku 25 mm a rozměr 500 x 1 250 mm.

### Charakteristické hodnoty fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  | objemová hmotnost [ $\rho_k$ ]                     | 1 000 kg/m³                   |
|  | součinitel difúzního odporu [ $\mu$ ]              | 56 podle DIN EN 12572         |
|  | součinitel tepelné vodivosti [ $\lambda$ ]         | 0,173 W/mK podle DIN EN 12664 |
|  | měrná tepelná kapacita [c]                         | 1,0 kJ/kgK                    |
|  | ustálená vlhkost při 65% relativní vlhkosti a 20°C | cca 5 %                       |
|  | třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1         | A1                            |
|  | hodnota pH   | cca 10                        |

| fermacell® Powerpanel TE | Tloušťka | Popis  | Číslo výrobku | EAN         | Rozměr mm   | Paleta kusů | m²   | kg  |
|--------------------------|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------|-----|
|                          | 25 mm    | Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory | 75070         | ... 00537 1 | 500 x 1 250 | 60          | 37,5 | 963 |

### Stavebně fyzikální parametry fermacell® Powerpanel TE



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | konstrukce                                 | 2 x 12,5 mm fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O |
|  | tloušťka (mm)                              | 25   |
|  | rovnoměrné zatížení (kN/m²)                | 0,25   |
|  | tepelný odpor (m² K/W)                     | 0,14   |
|  | třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1 | A1 <sub>f</sub>                                    |

## 02 Oblasti použití

### 2.1 Přehled oblastí použití

Údaje přípustných zatížení pro podlahové prvky fermacell® obsahují bezpečnostní faktor, který zaručuje systémovou strukturu se všemi vhodnými nášlapnými vrstvami. Přípustná bodová zatížení jsou užitná zatížení a platí pro všechny vrchní povrchy.

#### 2.1.1 Oblasti použití

Podlahové prvky tvoří konstrukční vrstvu, která slouží k přenosu soustředěného nebo rovnoměrného zatížení osobami nebo zařizovacími předměty.

#### Upozornění:

**Odkoušená odolnost podlahových prvků proti kolečkům židlí podle ČSN EN 425.**

fermacell™ nabízí podlahová řešení pro široký rozsah použití:

- novostavby
- sanace starých zástaveb
- bytové jednotky
- kancelářské a správní prostory
- nemocnice
- posluchárny a školní třídy
- shromažďovací místnosti ve veřejných budovách
- domácí vlhké prostory bez/s podlahovou výpustí
- podlahy ve veřejných sprchách
- průmyslové podlahy
- užitné podlahy v exteriérech a interiérech
- bazény, pivovary, mlékárny



Podlahové konstrukce pro oblast použití 3

### 2.1.2 Rozsah použití a povolené bodové zatížení

| Oblasti použití |  |                                 |                               |   |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|
|                 |  | kategorie podle ČSN EN 1991-1-1 | soustředěné zatížení $Q_k$ kN | rovnoměrné zatížení $q_k$ kN/m <sup>2</sup> |
| 1               | Prostory a chodby v obytných domech, hotelových pokojích a apartmánech včetně koupelen a kuchyní.  | A2/A3                           | 1,0                           | 1,5/2,0                                     |
| 2               | Podlahy v kancelářských budovách, kancelářích, ordinacích bez těžkých přístrojů, čekárnách včetně chodeb.  | B1                              | 2,0                           | 2,0   |
|                 | Podlahové plochy prodejen do 50 m <sup>2</sup> v obytných, kancelářských a srovnatelných budovách.   | D1                              | 2,0                           | 2,0   |
| 3               | Chodby a kuchyně v hotelech a domovech pro seniory bez těžkých přístrojů, chodby v internátech atd.<br>Ošetřovny a operační sály bez těžkých přístrojů.<br>Sklepní prostory v obytných budovách. | B2                              | 3,0                           | 3,0   |
|                 | Plochy se stoly, např. školní třídy a kabinety, kavárny, restaurace, jídelny, čítárny, recepce, školky, jesle.   | C1                              | 3,0<br>(4,0)                  | 4,0<br>(3,0)                                |
| 4               | Podlahy v nemocnicích a podlahy z kategorií B1 a B2 s těžkými přístroji.   | B3                              | 4,0                           | 5,0   |
|                 | Podlahy v kostelech, divadlech, kinech, v kongresových sálech, posluchárnách a předcích.   | C2                              | 4,0                           | 4,0   |
|                 | Volně přístupné plochy, např. muzejní sály, galerie, výstavní plochy, vstupní prostory kancelářských budov a hotelů a chodeb prostor z kategorií C1 až C3.                                       | C3                              | 4,0                           | 5,0   |
|                 | Velká shromaždiště lidí, např. koncertní sály.   | C5                              | 4,0                           | 5,0   |
|                 | Plochy v obchodech a obchodních domech.  | D2                              | 4,0                           | 5,0   |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| podlahový prvek fermacell®   | 2 E 11   |
| konstrukce   | 2 x 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska fermacell® |
| oblast použití   | 1 + 2**  |
| povol. bodové zatížení   | 2,0 kN**                                       |
| <b>Zvýšení povoleného bodového zatížení dodatečnou 3. vrstvou s 10</b> |  |
| oblast použití   | 1 + 2 + 3                                      |
| povol. bodové zatížení   | 3,0 kN   |

\* Položení 3. vrstvy sádrovláknité desky fermacell® [strana 37].



Podlahové konstrukce ve vlhkých domácích prostorech



Všechny podlahové prvky fermacell® jsou odolné proti kolečkům křesel

|   |   |   |   |  |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|--|---|
|   |   |   |   |  |  |  |   |
| 2 E 22  | 2 E 13<br>(2 E 14)  | 2 E 31<br>(2 E 33)  | 2 E 32<br>(2 E 34)  | 2 E 35   | 2 E 16   | 2 E 26   | Powerpanel<br>TE  |
| 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 20 mm<br>(+ 30 mm)<br>polystyrenová<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 10 mm<br>dřevovláknitá<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>10 mm<br>minerální<br>deska | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>20 mm<br>minerální<br>deska | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 9 mm filcová<br>izolace | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 9 mm filcová<br>izolace | 2 × 12,5 mm<br>fermacell®<br>Powerpanel<br>H <sub>2</sub> O deska |
| 1+2+3**   | 1+2   | 1+2+3   | 1   | 1  | 1+2  | 1+2+3  | 1+2+3   |
| 3,0 kN**  | 2,0 kN  | 3,0 kN  | 1,0 kN  | 1,0 kN   | 2,0 kN   | 3,0 kN   | 3,0 kN  |
| mm sádrovláknitou deskou fermacell®*                |   |   |   |  |  |  |   |
| 1+2+3+4   | 1+2+3   | 1+2+3+4   | 1   | 1  | 1+2+3  | 1+2+3+4  | –   |
| 4,0 kN  | 3,0 kN  | 4,0 kN  | 1,0 kN  | 1,0 kN   | 3,0 kN   | 4,0 kN   | –   |

\*\* Další vrstvy pod podlahovými prvky, provedené v souladu s návodem pro zpracování podlahových prvků fermacell®, neomezuji oblast použití a nemění bodovou zatížitelnost. Jsou-li nášlapné izolační desky kladeny přímo na nosný podklad pod podlahové prvky, zvyšuje se u 2 E 11 povolené bodové zatížení na 2,5 kN a u 2 E 22 na 3,5 kN. Oblast použití se proto v tomto případě rozšiřuje u desky 2 E 11 o oblast 3 a u desky 2 E 22 o oblast 4.

Použitelnost podlahových prvků fermacell® byla prokázána zkouškami v Ústavu pro materiálové zkoušky (MPA) Stuttgart.

Z těchto zkoušek vyplývají oblasti použití, které jsou uvedeny v tabulce podle ČSN EN 1991 (zatížení stropů).

### 2.1.3 Povolené bodové zatížení

Údaje k povolenému bodovému zatížení se vztahují na:

- Plochu zatížení min. 20 cm<sup>2</sup> (tlačný trn Ø = 5 cm).
- Obzvláště těžké předměty, např. klavíry, akvária, koupelnové vany musejí být v plánech zohledněny zvlášť.

- Při vzdálenosti vzájemného bodového zatížení ≥ 500 mm je možné povolené bodové zatížení celé plochy sečíst.
- Součet bodových zatížení nesmí překročit maximální povolené zatížení stropní konstrukce.

- Zatížení je povolené i v okrajových oblastech.
- Maximální deformace pro uváděné bodové zatížení (v okrajové oblasti) ≤ 3 mm.
- Vzdálenost k rohu musí být ≥ 250 mm nebo se zátěžová plocha musí zvětšit na 100 cm<sup>2</sup>.

## 2.2 Oblast použití 1

- Prostory a chodby v obytných domech, hotelové pokoje včetně příslušných koupelen.



Koupelny



Obývací pokoje a jídelny



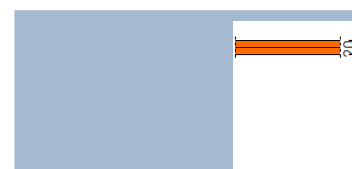
dětské pokoje



ložnice



kuchyně



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| podlahový prvek<br>fermacell® | 2 E 11   |
| konstrukce                    | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska fermacell® |

## dodatečné vyrovnání roviny

|   |                   |
|---|-------------------|
| rychletuhnoucí pod-<br>syp T fermacell™ | 10 až<br>2 000 mm |
|---|-------------------|

## a/nebo

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| podlahová voština<br>fermacell™ | 30 nebo<br>60 mm |
|---------------------------------|------------------|

## a/nebo

|  |                 |
|--|-----------------|
| vyrovnávací podsyp<br>fermacell™ <sup>1)</sup> | 10 až<br>100 mm |
|--|-----------------|

## dodatečné vyrovnání výšky / dodatečná izolace

|  |            |
|--|------------|
| polystyrenová deska<br>EPS DEO 100 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 80 mm |
|--|------------|

## alternativně

|  |             |
|--|-------------|
| polystyrenová deska<br>EPS DEO 150 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 120 mm |
|--|-------------|

## alternativně

|  |             |
|--|-------------|
| polystyrenová deska<br>EPS DEO 200 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 200 mm |
|--|-------------|

## alternativně

|   |             |
|---|-------------|
| tvrzený polystyren<br>XPS DEO 300 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 200 mm |
|---|-------------|

## alternativně

|   |             |
|---|-------------|
| tvrzený polystyren<br>XPS DEO 500 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 250 mm |
|---|-------------|

## alternativně

|   |             |
|---|-------------|
| tvrzený polystyren<br>XPS DEO 700 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 300 mm |
|---|-------------|

## alternativně









další alternativní  
izolace

<sup>1)</sup> Protože se jedná o minerální podsyp bez dalších pojiv, je nutno počítat se ztuhnutím cca 5%.

## Upozornění:

<sup>2)</sup> Pro zlepšení akustických parametrů, především dřevěných trámových stropů, používejte izolanty z minerální vlny nebo dřevovláknitých desek. Jsou vhodnější než desky EPS a XPS.



|   |   |   |   |  |  |   |   |
|---|---|---|---|--|--|---|---|
|  |                    |                        |                    |     |  |  |  |
| 2 E 22  | 2 E 13<br>(2 E 14)  | 2 E 31<br>(2 E 33)  | 2 E 32<br>(2 E 34)  | 2 E 35   | 2 E 16   | 2 E 26  | Powerpanel<br>TE  |
| 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®                               | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 20 mm<br>(+ 30 mm)<br>polystyrenová<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 10 mm<br>dřevovláknitá<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>10 mm<br>minerální<br>deska | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>20 mm<br>minerální<br>deska | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 9 mm filcová<br>izolace     | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 9 mm filcová<br>izolace    | 2 × 12,5 mm<br>fermacell®<br>Powerpanel<br>H <sub>2</sub> O                         |
| 10 až<br>2 000 mm   | 10 až<br>2 000 mm   | 10 až<br>2 000 mm   | 10 až<br>2 000 mm   | 10 až<br>2 000 mm  | 10 až<br>2 000 mm  | 10 až<br>2 000 mm   | 10 až<br>2 000 mm   |
| 30 nebo<br>60 mm  | 30 nebo<br>60 mm  | 30 nebo<br>60 mm  | 30 nebo<br>60 mm  | 30 nebo<br>60 mm   | 30 nebo<br>60 mm   | 30 nebo<br>60 mm  | 30 nebo<br>60 mm  |
| 10 až<br>100 mm   | 10 až<br>100 mm   | 10 až<br>100 mm   | 10 až 100 mm<br>(od 60 mm nutná<br>roznášecí vrstva)  | 10 až 100 mm<br>(od 60 mm<br>nutná roznášecí<br>vrstva)                              | 10 až 100 mm   | 10 až 100 mm  | 10 až 100 mm  |
| max. 100 mm   | max. 60 mm<br>(max. 50 mm)  | max. 80 mm  | –   | –  | max. 80 mm   | max. 80 mm  | max. 100 mm   |
| max. 150 mm   | max. 80 mm  | max. 120 mm   | max. 60 mm  | max. 50 mm   | max. 120 mm  | max. 120 mm   | max. 150 mm   |
| max. 250 mm   | max. 100 mm   | max. 200 mm   | max. 90 mm  | max. 80 mm   | max. 200 mm  | max. 200 mm   | max. 250 mm   |
| max. 250 mm   | max. 100 mm   | max. 200 mm   | max. 90 mm  | max. 80 mm   | max. 200 mm  | max. 200 mm   | max. 250 mm   |
| max. 300 mm   | max. 150 mm   | max. 250 mm   | max. 130 mm   | max. 120 mm  | max. 250 mm  | max. 250 mm   | max. 300 mm   |
| max. 400 mm   | max. 200 mm   | max. 300 mm   | max. 180 mm   | max. 160 mm  | max. 300 mm  | max. 300 mm   | max. 400 mm   |

Specifikace a maximální tloušťky alternativních dodatečných izolantů naleznete na konci brožury  
v kapitole 12 (str. 92) nebo na webových stránkách [www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz) v sekci ke stažení.

| oblast použití |  | kategorie podle<br>ČSN EN 1991-1-1 | soustředěné<br>zatížení $Q_k$<br>kN | rovnoměrné<br>zatížení $q_k$<br>kN/m <sup>2</sup> |
|----------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                |  |                                    |                                     |   |
| 1              | Prostory a chodby v obytných domech, hotelových pokojích a apartmánech včetně koupelen | A2/A3                              | 1,0                                 | 1,5/2,0   |

## 2.3 Oblast použití 2

- Podlahy v kancelářích a kancelářských budovách. Lékařské ordinace bez těžkých přístrojů, čekárny u lékaře včetně chodeb.
- Plochy prodejen do 50 m<sup>2</sup>, v obytných, kancelářských a podobných budovách.



čekárny




pobytové místnosti



kancelářské prostory



podlahy kancelářských budov a ordinací

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   |  |
| podlahový prvek fermacell®  | 2 E 11                                      |   |
| konstrukce  | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá deska fermacell® |   |
| <b>dodatečné vyrovnání roviny</b>                                       |   |   |
| rychletuhnoucí podsyp T fermacell™                                      | 10 až 2000 mm                               |   |
| a/nebo  |   |   |
| podlahová voština fermacell™  | 30 nebo 60 mm                               |   |
| a/nebo  |   |   |
| vyrovnávací podsyp fermacell™ <sup>1)</sup>                             | 10 až 60 mm                                 |   |
| <b>dodatečné vyrovnání výšky / dodatečná izolace</b>                    |   |   |
| polystyrenová deska EPS DEO 100 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 30 mm                                  |   |
| <b>alternativně</b>   |   |   |
| polystyrenová deska EPS DEO 150 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 80 mm                                  |   |
| <b>alternativně</b>   |   |   |
| polystyrenová deska EPS DEO 200 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 150 mm                                 |   |
| <b>alternativně</b>   |   |   |
| tvrzený polystyren XPS DEO 300 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách  | max. 150 mm                                 |   |
| <b>alternativně</b>   |   |   |
| tvrzený polystyren XPS DEO 500 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách  | max. 200 mm                                 |   |
| <b>alternativně</b>   |   |   |
| tvrzený polystyren XPS DEO 700 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách  | max. 250 mm                                 |   |
| <b>alternativně</b>   |   |   |
| další alternativní izolace  |   |   |

<sup>1)</sup> Protože se jedná o minerální podsyp bez dalších pojiv, je nutno počítat se zhuťněním cca 5%.

Upozornění:

<sup>2)</sup> Pro zlepšení akustických parametrů, především dřevěných trámových stropů, použijte izolanty z minerální vlny nebo dřevovláknitých desek. Jsou vhodnější než desky EPS a XPS.

|  | 2 E 22  | 2 E 13<br>(2 E 14)  | 2 E 31<br>(2 E 33)  | 2 E 32<br>(2 E 34)  | 2 E 35   | 2 E 16   | 2 E 26   | Powerpanel<br>TE  |
|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
|  | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 20 mm<br>(+ 30 mm)<br>polystyrenová<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 10 mm<br>dřevovláknitá<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>10 mm<br>minerální<br>deska | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>20 mm<br>minerální<br>deska | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 9 mm filcová<br>izolace | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 9 mm filcová<br>izolace | 2 × 12,5 mm<br>fermacell®<br>Powerpanel<br>H <sub>2</sub> O |
|  | 10 až<br>2 000 mm                                   | 10 až<br>2 000 mm   | 10 až<br>2 000 mm   |   |  | 10 až<br>2 000 mm  | 10 až<br>2 000 mm  | 10 až<br>2 000 mm   |
|  | 30 nebo<br>60 mm                                    | 30 nebo<br>60 mm  | 30 nebo<br>60 mm  |   |  | 30 nebo<br>60 mm   | 30 nebo<br>60 mm   | 30 nebo<br>60 mm  |
|  | 10 až<br>60 mm                                      | 10 až<br>60 mm  | 10 až<br>60 mm  |   |  | 10 až<br>60 mm   | 10 až<br>60 mm   | 10 až<br>60 mm  |
|  | max. 50 mm  | –   | max. 30 mm  |   |  | max. 30 mm   | max. 30 mm   | max. 50 mm  |
|  | max. 100 mm   | max. 50 mm<br>(max. 40 mm)  | max. 80 mm  |   |  | max. 80 mm   | max. 80 mm   | max. 100 mm   |
|  | max. 200 mm   | max. 80 mm<br>(max. 70 mm)  | max. 150 mm   |   |  | max. 150 mm  | max. 150 mm  | max. 200 mm   |
|  | max. 200 mm   | max. 80 mm<br>(max. 70 mm)  | max. 150 mm   |   |  | max. 150 mm  | max. 150 mm  | max. 200 mm   |
|  | max. 250 mm   | max. 100 mm<br>(max. 90 mm)   | max. 200 mm   |   |  | max. 200 mm  | max. 200 mm  | max. 250 mm   |
|  | max. 300 mm   | max. 150 mm<br>(max. 140 mm)  | max. 250 mm   |   |  | max. 250 mm  | max. 250 mm  | max. 300 mm   |

nevhodné pro  
oblast použití 2

Specifikace a maximální tloušťky alternativních dodatečných izolantů naleznete na konci brožury  
v kapitole 12 (str. 92) nebo na webových stránkách [www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz) v sekci ke stažení.

| oblast použití |   | kategorie podle<br>ČSN EN 1991-1-1 | soustře-<br>dění<br>zatížení $Q_k$<br>kN | rovnoměrné<br>zatížení $q_k$<br>kN/m <sup>2</sup> |
|----------------|---|------------------------------------|--|---|
| 2              | Podlahy v kancelářských budovách, kancelářích, ordinacích bez těžkých přístrojů,<br>čekárnách včetně chodeb | B1                                 | 2,0                                      | 2,0   |
|                | Podlahové plochy prodejen do 50 m <sup>2</sup> v obytných, kancelářských a srovnatelných budovách           | D1                                 | 2,0                                      | 2,0   |

## 2.4 Oblast použití 3

- Chodby a kuchyně v hotelech a domovech pro seniory bez těžkých přístrojů, chodby v internátech atd. Ošetřovny a operační sály bez těžkých přístrojů. Sklepní prostory v obytných budovách.
- Plochy se stoly, např. školní třídy a kabinety, kavárny, restaurace, jídelny, čítárny, recepce, školky, jesle.



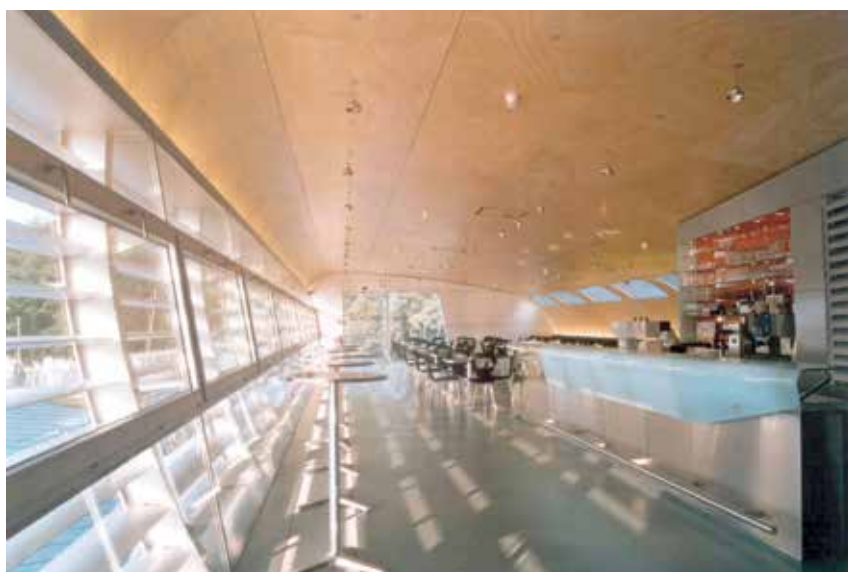
recepce




jídelny



pokoje pacientů











plochy v kavárnách a restauracích

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   |  |
| podlahový prvek fermacell®   | 2 E 11  |   |
| konstrukce   | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® |   |
| 10 mm sádrovláknitá<br>deska fermacell®*                                   | + 3. vrstva                                       |   |
| <b>dodatečné vyrovnání roviny</b>  |   |   |
| rychletuhnoucí podsyp T<br>fermacell™                                      | 10 až<br>2000 mm                                  |   |
| <b>a/nebo</b>  |   |   |
| podlahová voština<br>fermacell™  | 30 nebo<br>60 mm                                  |   |
| <b>a/nebo</b>  |   |   |
| vyrovnávací podsyp<br>fermacell™ <sup>1)</sup>                             | 10 až<br>60 mm                                    |   |
| <b>dodatečné vyrovnání výšky / dodatečná izolace</b>                       |   |   |
| polystyrenová deska<br>EPS DEO 100 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | –   |   |
| <b>alternativně</b>  |   |   |
| polystyrenová deska<br>EPS DEO 150 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 50 mm  |   |
| <b>alternativně</b>  |   |   |
| polystyrenová deska<br>EPS DEO 200 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | max. 100 mm                                       |   |
| <b>alternativně</b>  |   |   |
| tvrzený polystyren<br>XPS DEO 300 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách  | max. 100 mm                                       |   |
| <b>alternativně</b>  |   |   |
| tvrzený polystyren<br>XPS DEO 500 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách  | max. 150 mm                                       |   |
| <b>alternativně</b>  |   |   |
| tvrzený polystyren<br>XPS DEO 700 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách  | max. 200 mm                                       |   |
| <b>alternativně</b>  |   |   |
| další alternativní izolace   |   |   |

<sup>1)</sup> Protože se jedná o minerální podsyp bez dalších pojiv, je nutno počítat se zhuťnutím cca 5%.

Upozornění:

<sup>2)</sup> Pro zlepšení akustických parametrů, především dřevěných trámových stropů, použijte izolanty z minerální vlny nebo dřevovláknitých desek. Jsou vhodnější než desky EPS a XPS.

|   |  |                    |                        |                    |     |  |  |  |             |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|-------------|
|   | 2 E 22  | 2 E 13<br>(2 E 14)  | 2 E 31<br>(2 E 33)  | 2 E 32<br>(2 E 34)  | 2 E 35   | 2 E 16   | 2 E 26  | Powerpanel<br>TE  |             |
|   | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®                               | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 20 mm<br>(+ 30 mm)<br>polystyrenová<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 10 mm<br>dřevovláknitá<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>10 mm<br>minerální<br>deska | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>20 mm<br>minerální<br>deska | 2x10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 9 mm filcová<br>izolace       | 2x12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 9 mm filcová<br>izolace      | 2 × 12,5 mm<br>fermacell®<br>Powerpanel<br>H <sub>2</sub> O                         |             |
|   |   | + 3. vrstva   |   |   |  | + 3. vrstva  |   |   |             |
|   | 10 až<br>2 000 mm   | 10 až<br>2 000 mm   | 10 až<br>2 000 mm   |   |  | 10 až<br>2 000 mm  | 10 až<br>2 000 mm   | 10 až<br>2 000 mm   |             |
|   | 30 nebo<br>60 mm  | 30 nebo<br>60 mm  | 30 nebo<br>60 mm  |   |  | 30 nebo<br>60 mm   | 30 nebo<br>60 mm  | 30 nebo<br>60 mm  |             |
|   | 10 až<br>60 mm  | 10 až<br>60 mm  | 10 až<br>60 mm  |   |  | 10 až<br>60 mm   | 10 až<br>60 mm  | 10 až<br>60 mm  |             |
|   | –   | –   | –   |   |  | –  | –   | –   |             |
|   | max. 50 mm  | max. 50 mm<br>(max. 40 mm)  | max. 40 mm  | nevhodné pro oblast použití 3   |  |  | max. 40 mm  | max. 40 mm  | max. 50 mm  |
|   | max. 100 mm   | max. 80 mm<br>(max. 70 mm)  | max. 70 mm  |   |  |  | max. 70 mm  | max. 70 mm  | max. 100 mm |
|   | max. 100 mm   | max. 80 mm<br>(max. 70 mm)  | max. 70 mm  |   |  |  | max. 70 mm  | max. 70 mm  | max. 100 mm |
|   | max. 150 mm   | max. 100 mm<br>(max. 90 mm)   | max. 110 mm   |   |  |  | max. 110 mm   | max. 110 mm   | max. 150 mm |
|   | max. 200 mm   | max. 150 mm<br>(max. 140 mm)  | max. 150 mm   |   |  |  | max. 150 mm   | max. 150 mm   | max. 200 mm |
|   |   |   |   |   |  |  |   |   |             |
|   |   |   |   |   |  |  |   |   |             |
|   |   |   |   |   |  |  |   |   |             |
| Specifikace a maximální tloušťky alternativních dodatečných izolantů naleznete na konci brožury v kapitole 12 (str. 92) nebo na webových stránkách <a href="http://www.fermacell.cz">www.fermacell.cz</a> v sekci ke stažení. |   |   |   |   |  |  |   |   |             |

| oblast použití |   | kategorie podle<br>ČSN EN 1991-1-1 | soustředěné<br>zatížení $Q_k$<br>kN | rovnoměrné<br>zatížení $q_k$<br>kN/m <sup>2</sup> |
|----------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 3              | Chodby a kuchyně v hotelech a domovech pro seniory bez těžkých přístrojů, chodby v internátech atd. Ošetrovny a operační sály bez těžkých přístrojů.<br>Sklepní prostory v obytných budovách. | B2                                 | 3,0                                 | 3,0   |
|                | Plochy se stoly, např. školní třídy a kabinety, kavárny, restaurace, jídelny, čítárny, recepce, školky, jesle.  | C1                                 | 3,0<br>(4,0)                        | 4,0<br>(3,0)                                      |



## 2.5 Oblast použití 4

- Podlahy v nemocnicích a podlahy z kategorií B1 a B2 s těžkými přístroji.
- Podlahy v kostelech, divadlech, kinech, v kongresových sálech, posluchárnách a předsalech.
- Volně přístupné plochy, např. muzejní sály, galerie, výstavní plochy, vstupní prostory kancelářských budov a hotelů a chodeb prostor z kategorií C1 až C3.
- Velká shromaždiště lidí, např. koncertní sály.
- Plochy v obchodech a obchodních domech.



vstupní části veřejných budov a hotelů



kongresové sály



plochy v obchodech



operační sály s těžkými přístroji

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
|                            |   |  |
| podlahový prvek fermacell® | 2 E 11  |  |
| konstrukce                 | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® |  |









|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 10 mm sádrovláknitá deska fermacell®                                    |                                     |  |
| dodatečné vyrovnání roviny  |                                     |  |
| rychlsetuhnoucí podsyp T fermacell™                                     |                                     |  |
| a/nebo  |                                     |  |
| podlahová voština fermacell™  |                                     |  |
| a/nebo  |                                     |  |
| vyrovnávací podsyp fermacell™ <sup>1)</sup>                             |                                     |  |
| dodatečné vyrovnání výšky / dodatečná izolace                           |                                     |  |
| polystyrenová deska EPS DEO 100 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách | nevhodné<br>pro oblast<br>použití 4 |  |
| alternativně  |                                     |  |
| polystyrenová deska EPS DEO 150 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách |                                     |  |
| alternativně  |                                     |  |
| polystyrenová deska EPS DEO 200 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách |                                     |  |
| alternativně  |                                     |  |
| tvrdý polystyren XPS DEO 300 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách    |                                     |  |
| alternativně  |                                     |  |
| tvrdý polystyren XPS DEO 500 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách    |                                     |  |
| alternativně  |                                     |  |
| tvrdý polystyren XPS DEO 700 kPa <sup>2)</sup><br>max. ve 2 vrstvách    |                                     |  |

<sup>1)</sup> Protože se jedná o minerální podsyp bez dalších pojiv, je nutno počítat se zhuštění cca 5%.

Upozornění:

<sup>2)</sup> Pro zlepšení akustických parametrů, především dřevěných trámových stropů, použijte izolanty z minerální vlny nebo dřevovláknitých desek. Jsou vhodnější než desky EPS a XPS.



|  |  |                    |                        |                    |     |  |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|
|  | 2 E 22  | 2 E 13<br>(2 E 14)  | 2 E 31<br>(2 E 33)  | 2 E 32<br>(2 E 34)  | 2 E 35   | 2 E 16   | 2 E 26  | Powerpanel<br>TE  |
|  | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®                               | 2 × 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 20 mm<br>(+ 30 mm)<br>polystyrenová<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell®<br>+ 10 mm<br>dřevovláknitá<br>deska | 2 × 10 mm<br>(2 × 12,5 mm)<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>10 mm<br>minerální<br>deska | 2 × 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>fermacell® +<br>20 mm<br>minerální<br>deska |  |   | 2 × 12,5 mm<br>fermacell®<br>Powerpanel<br>H <sub>2</sub> O                         |
|  | +3. vrstva  |   | +3. vrstva  |   |  |  | +3. vrstva  |   |
|  |   |   |   |   |  |  |   |   |
|  | 10 až<br>2000 mm  |   | 10 až<br>2000 mm  |   |  |  | 10 až<br>2000 mm  |   |
|  |   |   |   |   |  |  |   |   |
|  | 30 nebo 60 mm   |   | 30 nebo 60 mm   |   |  |  | 30 nebo 60 mm   |   |
|  |   |   |   |   |  |  |   |   |
|  | 10 až 60 mm   |   | 10 až 60 mm   |   |  |  | 10 až 60 mm   |   |
|  |   |   |   |   |  |  |   |   |
|  | -   |   | -   |   |  |  | -   |   |
|  |   | nevhodné pro<br>oblast použití 4  |   | nevhodné pro oblast použití 4   |  |  |   | nevhodné pro<br>oblast použití 4  |
|  | max. 50 mm  |   | max. 40 mm  |   |  |  | max. 40 mm  |   |
|  |   |   |   |   |  |  |   |   |
|  | max. 100 mm   |   | max. 70 mm  |   |  |  | max. 70 mm  |   |
|  |   |   |   |   |  |  |   |   |
|  | max. 100 mm   |   | max. 70 mm  |   |  |  | max. 70 mm  |   |
|  |   |   |   |   |  |  |   |   |
|  | max. 150 mm   |   | max. 110 mm   |   |  |  | max. 110 mm   |   |
|  |   |   |   |   |  |  |   |   |
|  | max. 200 mm   |   | max. 150 mm   |   |  |  | max. 150 mm   |   |

## oblast použití

|   |  | kategorie podle<br>ČSN EN<br>1991-1-1 | soustředěné<br>zatížení $Q_k$<br>kN | rovnoměrné<br>zatížení $q_k$<br>kN/m <sup>2</sup> |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 4 | Podlahy v nemocnicích a podlahy z kategorií B1 a B2 s těžkými přístroji.   | B3                                    | 4,0                                 | 5,0   |
|   | Podlahy v kostelech, divadlech, kinech, v kongresových sálech, posluchárnách a předsálech.   | C2                                    | 4,0                                 | 4,0   |
|   | Volně přístupné plochy, např. muzejní sály, galerie, výstavní plochy, vstupní prostory kancelářských budov a hotelů a chodeb prostor z kategorií C1 až C3. | C3                                    | 4,0                                 | 5,0   |
|   | Velká shromaždiště lidí, např. koncertní sály.   | C5                                    | 4,0                                 | 5,0   |
|   | Plochy v obchodech a obchodních domech.  | D2                                    | 4,0                                 | 5,0   |

## 03 Podklad a příprava

### 3.1 Podklad

#### 3.1.1 Masivní strop

Pokud podklad obsahuje zbytkovou vlhkost (vlhkost jádra), musí být pomocí PE-fólie (0,2 mm) zabráněno vztlínání vlhkosti do suché konstrukce podlahy.

Fólie se pokládá plošně na podklad. Dbejte na to, aby se jednotlivé fólie minimálně 200 mm překrývaly. Fólie se na obvodových stěnách vytáhne až nad úroveň hotové podlahy.

Pokud podklad neobsahuje žádnou zbytkovou vlhkost, lze u masivního stropu mezi dvěma patry PE fólií vynechat.

#### 3.1.2 Nepodsklepené stropy nebo základové desky

Základy stavby a navazující prvky, jako např. obvodové stěny a podlahová deska, musí být trvale chráněny proti vztlínající vlhkosti.

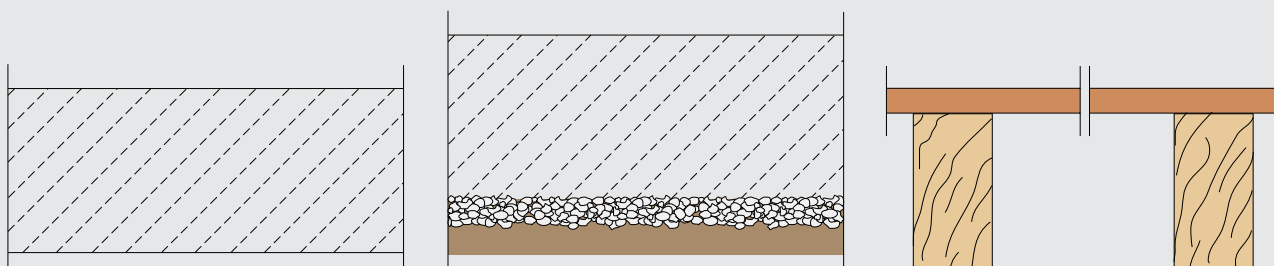
Izolace základů stavby se zpravidla provádí jako součást výstavby podle požadavků na typ užívání.

V případě změny typu užívání a tam, kde izolace není provedena, se provádí pokládka např. asfaltových pásů, PVC fólií.

#### 3.1.3 Dřevěný trámový strop s horním opláštěním

Dřevěné trámové stropy mohou mít horní záklop z prken spojených na pero a drážku nebo z desek na bázi dřeva. V případě sanace starých budov je nutné před pokládáním podlahových prvků fermacell® ověřit stav konstrukce a v případě potřeby ji opravit (např. zafixovat volné palubky). Podklad se nesmí prohýbat nebo pružit.

Pro přípravu celoplošné pokládky podlahových prvků lze podklad vyrovnat podle kapitoly 3.3 „Úrovňové vyrovnání“.



### 3.1.4 Dřevěný trámový strop s přisazeným záklopem

U malých stavebních výšek existuje možnost provést záklop v rovině s horní hranou nosného trámu nebo záklop posadit hlouběji. Varianta se záklopem v rovině je vhodná pro přímou pokládku podlahových prvků. Podmínkou je rovina takového stropu.

Pro přípravu celoplošné pokládky podlahových prvků lze podklad vyrovnat podle kapitoly 3.3 „Úrovňové vyrovnání“.

U hlouběji vsazených záklopů se prostor dorovná rychletuhnoucím podsypem fermacell™, viz kapitola 3.3.4. Je nutné dodržovat předepsané výšky podsypu, ověřit nosnost záklopu a statické parametry stropu.

### 3.1.5 Strop z ocelového trapézového plechu

Celoplošné pokládky podlahových prvků fermacell® na nosný podklad dosáhnete použitím roznášecí desky na bázi dřeva. Desky na bázi dřeva se pokládají přímo na trapézový plech.

V případě požadované požární odolnosti stropu se použije sádrovláknitá deska fermacell®, cementovláknitá deska fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O nebo vhodná deska na bázi dřeva položená přímo na trapézový plech.

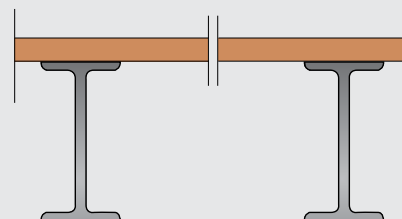
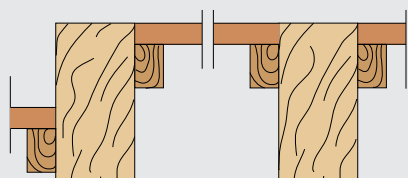
Menší výšky vln do 50 mm je možné srovnávat s vyrovnávacím podsypem fermacell™. Vlny se přesypávají o 10 mm.

Výšky vln nad 50 mm lze alternativně vyplnit rychletuhnoucím podsypem T fermacell™.

### 3.1.6 Ocelové nosné stropy

Určení rozměrů ocelových nosníků a krycí desky se provádí podle statického posudku. Nosná vrstva stropu se provádí deskami na bázi dřeva ( $d \geq 16$  mm), překližkou, betonem apod.

**Pro pokládku podlahových prvků fermacell® je nutný nosný, rovný a suchý podklad.**



## 3.2 Podmínky pro zpracování

### 3.2.1 Skladování na stavbě

Podlahové prvky fermacell® se dodávají na paletách a jsou chráněny fólií před vlhkostí a znečištěním.

Při skladování je nutno dbát na nosný podklad. Podlahové prvky fermacell® se skladují naležato a chrání proti vlhkosti a dešti.

Svislým skladováním dochází u sádrovláknitých a fermacell® Powerpanel TE podlahových prvků k deformacím.

### 3.2.2 Obecné podmínky pro zpracování

- I. Podlahové prvky fermacell® nelze pokládat při relativní vlhkosti vzduchu nad 70%.
- II. Lepení podlahových prvků fermacell® se musí provádět při relativní vlhkosti vzduchu  $\leq 70\%$  a teplotě  $\geq +5^{\circ}\text{C}$ . Teplota lepidla by měla být min.  $10^{\circ}\text{C}$  (doporučená teplota je  $15^{\circ}\text{C}$ ).

Podlahové prvky se musí přizpůsobit klimatu v místě pokládky, které musí být stabilní následujících 24 hodin.

- III. Veškeré mokré procesy na stavbě, např. omítky, štuky, atd. musí být dokončeny a vyschnuty před pokládkou podlahových systémů fermacell®.
- IV. Podklad (stěna) pod okrajovou izolační páskou musí být bez větších nerovností a dutin
- V. Vytápění s plynovým hořákem může vytvářet kondenzující vlhkost, které je nutno zabránit. To platí obzvláště pro chladné interiéry se špatným větráním.

- VI. Produkty pro suchou výstavbu nesmí být vystaveny před, během a po výstavbě vysoké vzdušné vlhkosti.

### Základové desky / masivní strop

Příprava základové desky je popsána v kapitole 3.1.

### Dřevěný trámový strop

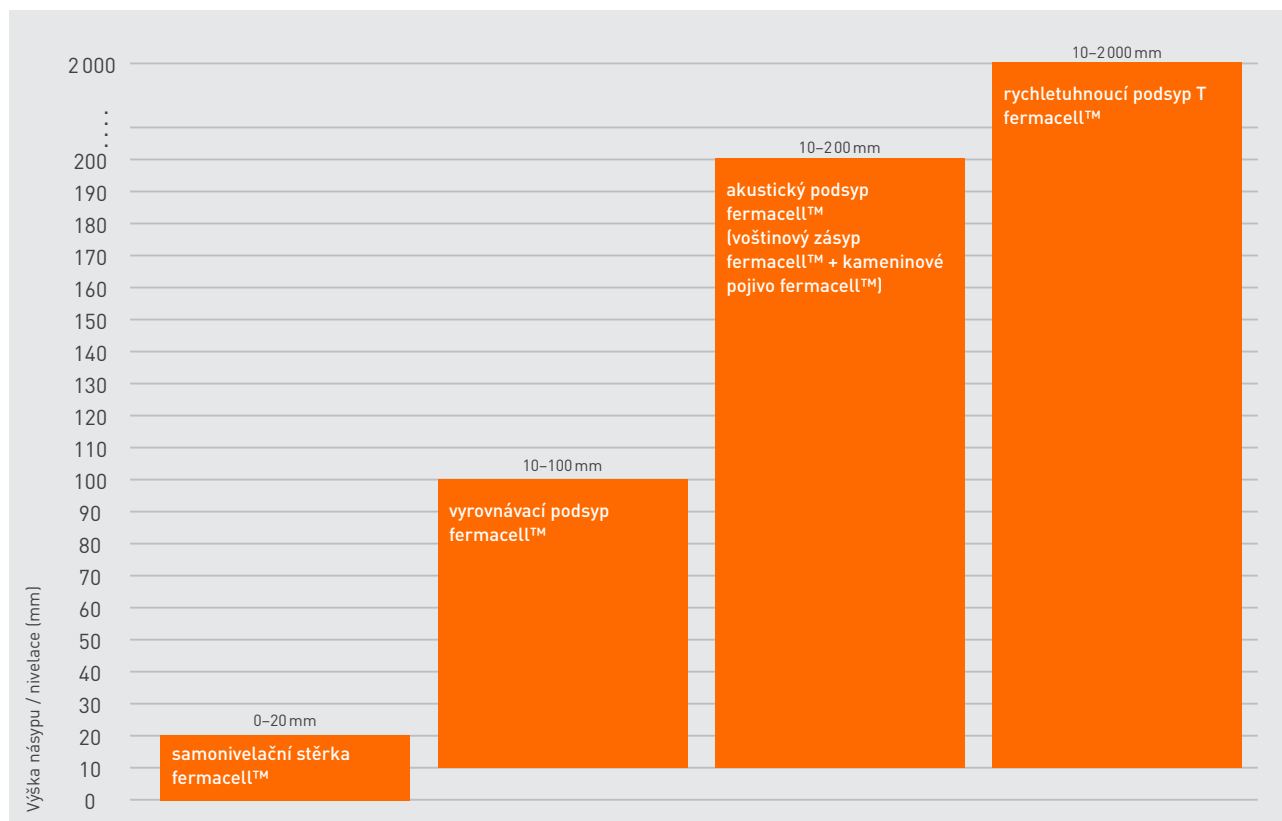
Příprava trámového stropu je popsána v kapitole 3.1. Je-li nutné hrubé vyrovnaní, použijte vyrovnávací podsyp fermacell®.

#### Další informace

Podrobné video zpracování naleznete na:  
[www.fermacell.cz/podlahy](http://www.fermacell.cz/podlahy)



## 3.3 Vyrovnaní podkladu produkty fermacell®



### 3.3.1 Příprava podkladu

Pro pokládku podlahových prvků fermacell® je vždy nutný rovný a nosný podklad. Ten může být proveden:

- od 0 do 20 mm pomocí samonivelační stěrky fermacell™
- od 10 do 60 (100) mm pomocí vyrovnávacího podsypu fermacell™
- od 10 do 2000 mm pomocí rychletuhnoucího podsypu T fermacell™

### 3.3.2 Samonivelační stěrka fermacell™

Samonivelační stěrka fermacell™ je ideálním řešením pro vyrovnávání nerovností v podlahách do výšky 20 mm. Nivelační hmota s přísádkem plastických hmot pro vyšší kvalitu se sama rozlévá a je již od vrstvy 1 mm odolná proti zatížení koleček kancelářských křesel podle EN 12 529.

#### Oblasti použití

Samonivelační stěrka fermacell™ je vhodná pro:

- nosné, suché a bezprašné podklady z betonu, anhydritu nebo dřevotřískových desek v interiérech
- pro palubky na které se budou pokládat podlahové prvky
- pod podlahové krytiny jako např. textil, PVC a další viz kapitola 6 Podlahové krytiny

#### Zpracování

Vady a poškození v podlaze, např. díry a hlavy spojovacích prostředků je nutno vyspárovat např. pomocí spárovacího tmelu fermacell™. Podklad musí být nosný, čistý, trvale suchý a bez separačních prostředků a substancí, které mají negativní vliv na adhezi.

Samonivelační stěrku není možno aplikovat na fólie nebo hydroizolační vrstvy.

**1** Pro dosažení nutné přilnavosti a zlepšení zpracovatelnosti je nutno zpenetrovat podklad, např. Hloubkovou penetrací fermacell™.

Doporučujeme použití okrajových izolačních pásků pro zabránění pevného spojení s okrajovými konstrukčními prvky. Tento pásek musí skladbu podlahy (vč. podlahové krytiny) zcela oddělit od okolních stěn. Přesahující pásek je nutno odstranit až po položení podlahové krytiny.

#### Příprava

Samonivelační stěrka fermacell™ je dodávána v pytlích po 25 kg. 1 pytel vystačí při tloušťce vrstvy 1 mm na cca 15 m². **2** Na přípravu stěrky z jednoho pytle potřebujete cca 6,5 l čisté vody. **3** Samonivelační stěrka fermacell™ je za intenzivního míchání přisypávána do vody. Zpracování musí proběhnout během 30 minut.

#### Zpracování

**4** Připravenou samonivelační stěrku fermacell™ nanášejte v jedné pracovní operaci do požadované tloušťky vrstvy a vyrovnávejte ji (za použití hladítka nebo válečkem s trny). U tloušťky vrstvy do 3 mm lze na plochu již po 3 hodinách vstoupit a po 24 hodinách pokládat další vrstvy (při teplotě 20°C a max. 65% rel. vlhkosti vzduchu).



Příprava: penetrace podlahy



Příprava v čisté nádobě: 6,5 l vody na jeden pytel



Promíchání vhodným míchadlem při nízkých otáčkách až vznikne homogení, bezhrudková samonivelační hmota



Nivelační hmotu vylijte a vyrovnejte

**Čerstvě aplikovaná samonivelační stěrka fermacell™ musí být chráněna před průvanem!**



Upevnění okrajových izolačních pásek



Vytvoření násypu



Aplikace vyrovnávacího podsypu

### 3.3.3 Vyrovnávací podsyp fermacell™

Vyrovnávací podsyp fermacell™ je speciální sušený, minerální porobetonový granulát, jehož zvláštní fyzikální vlastnosti umožňují mnohostranné použití.

Ekonomicky tak lze vytvářet efektivní konstrukce se zvukovou a tepelnou izolací a protipožární ochranou.

Díky nepravidelnému povrchu se zrna granulátu vzájemně zaklesnou, a tak zajistí stabilitu vrstvy podsypu.

Podsyp je na minerální bázi bez dalších pojiv, proto je zde nutné zohlednit jeho 5% zhutnění.

#### Oblasti použití

Vyrovnávací podsyp fermacell™ se používá pro vyrovnaní nerovnosti podlah při rekonstrukcích i v novostavbách. Díky nízké hmotnosti je použití výhodné ve spojení s lehkými stropy (dřevěné stropy) při zohlednění statických aspektů. Při odpovídajících statických podmínkách lze použít vyrovnávací podsyp fermacell™ také jako zvukovou izolaci ve stropích z dřevěných trámů.

#### Příprava

Při použití na dřevěných trámových stropích je nutno zamezit propadání podsypu děrami, trhlinami nebo štěrbinami podkladovou tkaninou fermacell™. Podkladová tkanina fermacell™ se v rozích podlahy přetáhne v ostrém úhlu na stěnu nad výšku hotové podlahy.

Při použití PE-fólie jako ochrany proti propadání podsypu je nutno zohlednit stavebně fyzikální vlastnosti.

#### Zpracování

Nejprve zjistěte hotovou výšku suché podlahy a pomocí nivelačního přístroje nebo vodováhy ji naneste na obvodové stěny.

Dobrou pomůckou je průběžná výška na okolních stěnách, umístěná přesně 1 m nad konečnou výškou podlahy. **1** Pak upevněte okrajové izolační pásy.

#### Vytvoření násypu

**2** Těsně u stěny se vytvoří cca 200 mm široký násyp z vyrovnávacího podsypu fermacell™.

Vodící lať ze sady stahovacích latí fermacell™ se na tento násyp položí a pomocí vodováhy vyrovná.

Na druhém násypu se vyrovná paralelně druhá vodící lať ve vzdálenosti délky stahovací latě.

### Vyrovnávací podsyp

**3** Vyrovnávací podsyp fermacell™ se nasype mezi násypy a pomocí stahovacích latí fermacell™ stáhne na přesnou výšku. Pak můžete začít s pokládkou podlahových prvků fermacell® nebo dalších vrstev. Hutnění podsypu není potřeba. Vyrovnávací podsyp fermacell™ je možno aplikovat v oblasti použití 1 (prostory a podlahy v obytných domech, hotelové pokoje včetně koupelen) do výšky až 100 mm. Protože se jedná o podsyp na minerální bázi bez dalších pojiv, je nutno počítat se zhutněním cca 5%.

Od oblasti použití 2 je povolena max. výška podsypu 60 mm.

Protože se jedná o podsyp na minerální bázi bez dalších pojiv, je nutno počítat se zhutněním cca 5%.





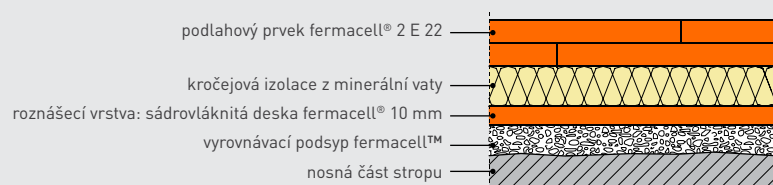
Pokládka podlahových prvků fermacell® na vyrovnávací podsyp fermacell™

### Upozornění

- Alternativně k sadě stahovacích laťí fermacell™ můžete použít vodítka z rovných dřevěných hranolů nebo čtyřhranných profilů (cca 50 x 50 mm).
- Stahovací lať musí mít na krajích výřez.
- K vyrovnání použijte vodováhu.
- Dřevěné hranoly nesmí zůstat ve vyrovnávacím podsypu.
- Rozvody musí být přesypány vrstvou podsypu tl. min. 10 mm.
- Pro zabránění kondenzace vody dodržujte obecné instalační předpisy.

- Pokud instalujete podlahové vytápěcí systémy nebo izolační desky z minerálních vláken na vyrovnávací podsyp fermacell™, je nutné použít 10 mm sádrovláknitou desku mezi vyrovnávací podsyp a systém podlahového vytápění resp. izolační desku z minerálních vláken.

Na vyrovnávací podsyp fermacell™ se nesmí vstupovat přímo. Pracujte vždy směrem ke dveřím. Při pokládání podlahových prvků použijte ochranu proti pošlapání, např. zbytky desek fermacell® > 50 x 50 cm.



Tloušťky minerální izolace a její specifikaci naleznete v kapitole 12 na konci této brožury. Mezi vyrovnávacím podsypem fermacell™ a minerální izolací musí být volně ložena sádrovláknitá deska fermacell® 10 mm pro roznesení zatížení.

### 3.3.4 Rychletuhnoucí podsyp T fermacell™

Rychletuhnoucí podsyp T fermacell™ je složený z recyklovaného pěnového granulátu frakce 1 – 4 mm a cementového pojiva.

- Pěnový granulát se vyznačuje nízkou hmotností a dobrou tepelnou izolací.
- Cementové pojivo se postará o vysokou stabilitu a vylučuje sesedání podsypu. Po aplikaci vznikne stabilní plocha, která je pochozí po cca 12 hodinách.

Zaměsová voda se plně spotřebuje pro proces vázání cementového pojiva – vlhkost v podsypu nepůsobí na podklad, ani na přilehlé konstrukce.

Rychletuhnoucí podsyp T fermacell™ je ideální pro nízké vyrovnávací vrstvy. Díky velikosti granulátu tvoří hladké povrchové struktury hotové plochy.

#### Oblasti použití

- Pro sádrovláknité podlahové prvky fermacell®, podlahové prvky Powerpanel TE, sprchové a odtokové prvky Powerpanel TE, sprchové podlahové sety pro liniové žlaby Powerpanel TE a další podlahové systémy (vhodné i pro mokré prostory)
- Jako součást skladeb jiných podlahových systémů
- Pro všechny typy stropních konstrukcí – masivní, z dřevěných trámů, klenuté, z trapézových plechů atd.
- Oblast použití 1 až 4 dle ČSN EN 1991 1-1

#### Zpracování

Konečnou výšku suché podlahy označte s pomocí nivelačního přístroje, příp. vodorovně na obvodové stěny.

- **1** Podklad musí být nosný, čistý, trvale suchý bez separačních vrstev a substancí negativně ovlivňujících přilnavost. Uvolněné vrstvy musí být odstraněny nebo fixovány k podkladu.
- Aby byla zaručena potřebná přilnavost na podkladu, musí být na podklad nanesena penetrace, např. hloubková penetrace fermacell™.

- Pokládka na volných vrstvách, popř. dělicích vrstvách, jako je například podkladní papírový pás, PE fólie, vyrovnávací podsyp, voštinový systém fermacell™ apod., není přípustná.

- **2** Celý obsah pytle se musí důkladně promíchat s cca 7,0 až 7,5 litry vody tak, aby vznikla homogenní směs.

- **3** U sypaných výšek do 20 mm smí být množství vody zvýšeno na max. 8,5 litru na jeden pytel. Vhodné míchací přístroje: ruční míchadlo, čerpadlo na potěry, míchačka na lehký beton.

- **4** U jedné stěny se nasype cca 20 cm široký násyp v požadované finální výšce a vyrovná se například za pomoci stahovacích latí fermacell™ podle výškové značky na stěně a lehkým tlakem se zhutní. **5** Druhý násyp se nasype ve vzdálenosti délky stahovací latě, vyrovná se a rovnoměrně se zhutní. **6** Nakonec se mezi oběma násypy rozprostře rychletuhnoucí podsyp T fermacell™.

- **7** Podsyp je nyní možno stáhnout na zaschlých násypech stahovací latí fermacell™ do přesné výšky. Dorovnání se provádí pomocí hladítka.

- Během tuhnutí je nutné chránit povrch před průvanem!
- **8** Rychletuhnoucí podsyp fermacell™ T je pochozí cca po 12 hodinách a po 24 hodinách připraven pro pokládku dalších vrstev (při 18-20 °C a max. 65 % rel. vlhkosti vzduchu).

- Rychletuhnoucí podsyp T fermacell™ není finální podlahovou vrstvou. Úseky vyhrazené pro chůzi je nutné chránit proti prošlapání např. pomocí roznášecích desek, podlahových EPS desek (min. 50 x 50 cm)

- Nářadí a míchadla se čistí ihned po použití pomocí vody.

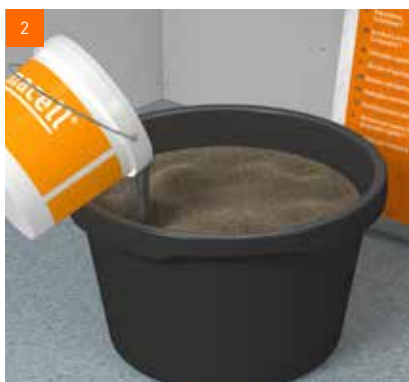
- **9** V případě potřeby se nakonec nainstaluje okrajová izolační páska fermacell™. Rychletuhnoucí podsyp fermacell™ T nemusí být okrajovou izolační páskou akusticky oddělen od okolních konstrukcí.

#### Upozornění


- dodržujte min. výšku vrstvy 10 mm
- pro sypané výšky od 10 mm do 2 000 mm (ve vrstvách po 300 mm)
- u prostorů mezi trámy, ocelovými nosníky atd. je možné rychletuhnoucí podsyp fermacell™ T stahovat k jejich horní hraně bez nutnosti přesypání
- pro zabránění kondenzace vody dodržujte obecné instalační předpisy
- u rozvodů dbejte na jejich ochranu proti korozi a jejich tepelnou izolaci
- rychletuhnoucí podsyp fermacell™ T není přímý podklad pro finální podlahovou vrstvu
- díky struktuře rychletuhnoucího podsypu fermacell™ T není třeba žádné finální dorovnání jeho povrchu



Příprava podkladu hloubkovou penetrací fermacell™



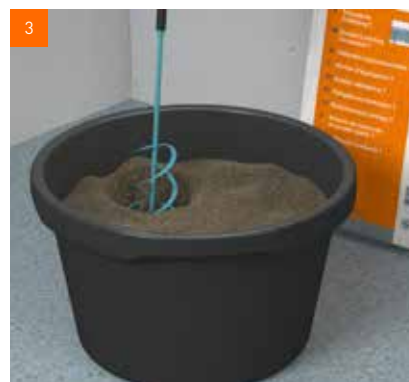Obsah celého pytle se důkladně promíchá s 7-7,5 l vody...



... pomocí vhodného míchacího zařízení. Pro násypné výšky pod 20 mm použijte 8,5 l



Připraví se první břeh pro stahovací lať



Dále se připraví druhý břeh, který bude výškově odpovídat prvnímu



Počkejte cca 20 minut než břehy proschnou, a poté mezi ně aplikujte rychletuhnoucí podsyp...



... který se následně stáhne do roviny



Stejným způsobem se postupně srovná celá podlahová plocha



Aplikace okrajových izolačních pásek, pokud je vyžadována



Pokládka podlahové voštiny fermacell™



Vyplnění voštiny voštinovým zásypem fermacell™



Zarovnání voštinového zásypu fermacell™

### 3.4 Voštinový systém fermacell™

#### Oblasti použití

Dřevěné trámové stropy vykazují vzhledem k nízké hmotnosti nedostatečný zvukový útlum (kročejovou izolaci). Systémová podlahová voština fermacell™ zvýší hmotu stropu a v kombinaci s podlahovým prvkem fermacell® výrazně zlepší akustické parametry stropu.

Izolační voštinový systém fermacell™ je vhodný pro použití na dřevěné trámové stropy jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích.

V kombinaci s podhledem zavěšeným na akustických profilech fermacell™ dosahují stropy akustických parametrů, které odpovídají doporučením pro zvýšenou zvukovou izolaci.

Tato 60 mm resp. 90 mm vysoká konstrukce podlahy (voštinový systém + podlahový prvek) s plošnou hmotností cca 70 resp. 115 kg/m<sup>2</sup> může dosahovat podle provedení zlepšení izolačních schopností až o 34 dB.

Voštinový systém fermacell™ je možné aplikovat **dvěma způsoby**:

#### Varianta 1:

Zасыпání podlahové voštiny fermacell™ pomocí voštinového zásypu fermacell™.

#### Varianta 2:

Smícháním voštinového zásypu fermacell™ s kameninovým pojivem fermacell™ dojde k vytvoření akustického podsypu fermacell™, který je pružně pojený v soudržný zásyp. V této variantě není potřeba použít podlahovou voštinu fermacell™.

#### Podlahové prvky fermacell®

Voštinový systém fermacell™ se kombinuje s následujícími podlahovými prvky fermacell™:

- 2 E 31 (2 x 10 mm sádrovláknitá deska + 10 mm dřevovláknitá izolace)
- 2 E 32 (2 x 10 mm sádrovláknitá deska + 10 mm minerální izolace)
- 2 E 33 (2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska + 10 mm dřevovláknitá izolace)
- 2 E 34 (2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska + 10 mm minerální izolace)
- 2 E 35 (2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska + 20 mm minerální izolace)
- 2E16 (2 x 10 mm sádrovláknitá deska + 9 mm filc)
- 2 E 26 (2 x 1,5 mm sádrovláknitá deska + 9 mm filc)



Podlahová voština fermacell™ 30 mm



Podlahová voština fermacell™ 60 mm



Voštinový zásyp fermacell™

Podlahový prvek fermacell®  
2 E 31



Pokládka podlahových prvků fermacell®



Spojování jednotlivých podlahových prvků fermacell®



### 3.5 Varianta 1: Zасыпání do podlahové voštiny fermacell™

#### Charakteristika

V této variantě se podlahová voština fermacell™ vyplňuje voštinovým zásypem fermacell™.

Tato 30 nebo 60 mm vysoká vrstva přitěžuje rovnoměrně stropní konstrukci o cca 45 resp. 90 kg/m<sup>2</sup>, a výrazně tak zlepšuje akustické parametry.

V závislosti na druhu konstrukce lze dosáhnout zlepšení kročejové neprůzvučnosti až o 34 dB.

#### Oblasti použití

- Používá se jako přitížení lehké stropní konstrukce
- Určeno pro použití se sádrovláknitými podlahovými prvky fermacell™ i cementovými prvky Powerpanel TE, vhodné i do vlhkých prostor
- Použití na dřevěných trámových stropích, CLT panelech, stejně jako na masivních konstrukcích.
- Oblast použití 1 až 4 (včetně bytové výstavby, veřejných budov, škol atd.) pod podlahové prvky fermacell®.

#### Zpracování

##### Pokládka

**1** Podlahová voština fermacell™ se pokládá celoplošně na nosnou část stropu. Díky přečnívajicímu papírovému podkladu je zajištěno podélné i příčné překrytí. Pokud se na nosném podkladu vyskytují místa, kudy by se mohl voštinový zásyp fermacell™ ztrácet (jako např. větší škvíry, praskliny nebo další otvory), doporučujeme použít podkladovou tkaninu fermacell™.

Přířez voštiny se provádí kobercovým nožem.

#### Použití voštinového zásypu

**2** Voština se vyplňuje voštinovým zásypem fermacell™. S plněním začnete ode dveří. Po vyplnění voštinách je možné se s opatrností pohybovat.

**3** Voštinový zásyp fermacell™ zarovnejte pomocí pravítka/latě zároveň s hranou voštiny tak, aby vznikl rovný podklad pro pokládání podlahových prvků fermacell®.

#### Zhutnění

Ke zhutnění voštinového zásypu fermacell™ ve voštině tl. 60 mm se používá elektrické vrtací kladivo se zapnutou funkcí sekání. Vibracemi přes např. dřevěnou lať se vrstva voštinového zásypu zhutní. Zhutnění voštinového zásypu fermacell™ ve voštině tl. 30 mm není nutné. Takto se postupuje v odstupech cca 1 m. Následně se zásyp dosypáním doplní.

#### Upozornění

- Pro zajištění optimální zvukové izolace musí podlahová voština fermacell™ doléhat přímo na nosnou část stropu.
- V místech rozvodů vedoucích v podlaze lze voštinu rozříznout do šířky max. 100 mm a tento prostor vyplnit voštinovým zásypem fermacell™.
- Pokud při sanaci starých dřevěných trámových stropů bude nutné výškové dorovnání, můžete použít podlahové voštiny s přesypáním voštinového zásypu max. 3 mm.

- Není-li toto výškové dorovnání dostatečné, je nutné další výškové vyrovnání nad podlahovou voštinou fermacell™ provést pomocí vyrovnávacího podsypu fermacell™ (viz kapitola 3.3.3 „Vyrovnávací podsyp fermacell™“).
- Při kombinaci s rychletuhnoucím podsypem fermacell™ se nejprve aplikuje rychletuhnoucí podsyp a teprve na něj voštinový systém fermacell™.

#### Alternativní použití

##### Pokládka podlahové voštiny fermacell™ na kročejovou izolaci

Je možné aplikovat podlahovou voštinu fermacell™ s voštinovým zásypem fermacell™ v tloušťce 30 mm i na vhodnou kročejovou izolaci. Díky tomu lze dosáhnout velmi dobrých hodnot kročejové neprůzvučnosti i na masivních stropních konstrukcích (zlepšení kročejové neprůzvučnosti až o 31 dB).

##### Pokládka více vrstev podlahové voštiny fermacell™

Pokud je plánovaná stavební výška skladby nad 60 mm, je možné na sebe položit několik vrstev podlahové voštiny s voštinovým zásypem fermacell™. Je však třeba počítat s tím, že z důvodu nutného zhutnění lze pokládat maximálně jednu vrstvu 60 mm podlahové voštiny fermacell™. U 30 mm voštiny lze však aplikovat více vrstev na sebe.



Míchání: 8 pytlů voštinového zásypu fermacell™ + 1 kbelík kameninového pojiva fermacell™



Násyp akustického podsypu fermacell™



Akustický podsyp fermacell™ se aplikuje mezi připravené násypy a pomocí stahovací latě

### 3.6 Varianta 2: Smíchání s kameninovým pojivem fermacell™

Kameninové pojivo fermacell™ je ideálním rozšířením programu pro voštinový izolační systém fermacell™. Kameninové pojivo fermacell™ je pojivo pro elastické spojení voštinového zásypu fermacell™. Systém se používá pro zatížení dřevěných trámových a CLT stropů pro zlepšení akustiky (kročejové a vzduchové neprůzvučnosti).

#### Vlastnosti:

- Při této variantě aplikace voštinového zásypu fermacell™ spojeným kameninovým pojivem fermacell™ do formy akustického podsypu fermacell™ se nepoužívá podlahová voština fermacell™.
- Výška vrstvy je tedy variabilní a není omezena výškou Podlahové voštiny fermacell™.



Kameninové pojivo fermacell™

#### Výhody

- Variabilní výšky podsypu.
- Vysoká přidaná hmotnost na metr čtvereční stropu při malé výšce skladby (cca 15 kg/m<sup>2</sup> při výšce podsypu 10 mm).
- Zlepšení zvukové izolace, zejména kročejové neprůzvučnosti u dřevěných trámových stropů a CLT stropů.
- Pumpovatelný pomocí pumpy na lité a betonové směsi, ideální pro velké objemy materiálu, např. u velkých projektů.
- Pochozí po cca 12 hodinách, připraveno k pokládce po cca 24 hodinách (při 20 °C a max. 65 % rel. vlhkosti).
- Bez obsahu silikonů a HBCD.

#### Možnosti použití

- Pro pružné spojení voštinového zásypu fermacell™.
- Pro celoplošné zatížení stropní konstrukce.
- Pod podlahové prvky fermacell™, Powerpanel TE a mnoho dalších podlahových skladeb a systémů (vhodné i pro vlhké prostory).
- Pro výšku násypu od 10 mm do 200 mm
- Na masivní, dřevěné trámové, klenuté stropy atd.
- Oblast použití 1 až 4 (včetně obytných prostor, veřejných budov, škol atd.) pod podlahové prvky fermacell®.

#### Příprava směsi

- Důkladně promíchejte voštinový zásyp fermacell™ s příslušným množstvím kameninového pojiva fermacell™ (nejméně 2 minuty), dokud nevznikne homogenní směs.
- Pro promíchání použijte ruční míchačku nebo pumpu na lité a betonové směsi.

#### Zpracování

- Podklad musí být nosný, čistý, trvale suchý a bez separačních vrstev a látek ovlivňujících přilnavost.
- Po instalaci okrajové izolační pásky, např. okrajová izolační páska fermacell™, se namíchaný materiál aplikuje přímo na suchý podklad a vyrovná, např. pomocí sady stahovacích latí fermacell™.
- Po namíchaném podsypu lze chodit přibližně po 12 hodinách a po 24 hodinách je připraven k pokládce (při 20 °C a max. 65% relativní vlhkosti).
- Akustický podsyp fermacell™ není nášlapnou vrstvou. Chraňte ho před poškozením povrchu a prošlapáním.
- Nářadí a míchací stroje se musí ihned po použití očistit vodou.
- Hotový povrch musí být během tuhnutí chráněn před průvanem!

#### Spotřeba materiálu / poměr míchání na m<sup>2</sup>

| Výška podsypu                                  | 10 mm   | 30 mm           | 60 mm           | 90 mm            | 120 mm           |
|--|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Voštinový zásyp fermacell™ na m <sup>2</sup>   | 15 kg   | 45 kg (2 pytle) | 90 kg (4 pytle) | 135 kg (6 pytle) | 150 kg (8 pytle) |
| Kameninové pojivo fermacell™ na m <sup>2</sup> | 0,22 kg | 0,67 kg         | 1,35 kg         | 2,02 kg          | 2,70 kg          |



**1** Míchání: 8 pytlů voštinového zásypu fermacell™ (150 kg odpovídá cca 120 l) smíchejte s jedním kbelíkem kameninového pojiva fermacell™ a důkladně promíchejte (nejméně 2 minuty), dokud nevznikne homogenní směs.

**2** Těsně u stěny se vytvoří cca 200 mm široký násyp akustického podsypu fermacell™. Násyp se vyrovná vodící latí ze sady stahovacích latí fermacell™. Pomůckou pro vyrovnání je libela na vodící latí. Druhý násyp se vytvoří ve vzdálenosti stahovací latě ze sady stahovacích latí fermacell™ a opět vyrovná do požadované výšky.

**3** Akustický podsyp fermacell™ se aplikuje mezi připravené násypy a pomocí stahovací latě se vytvoří rovina. Zhutňování podsypu není potřeba.

**4** Po 24 hodinách (při 20 °C a max. 65 % relativní vlhkosti) je připraven k pokládce další vrstvy skladby podlahy.

#### Upozornění

- Podklad musí být nosný, čistý, trvale suchý a bez separačních vrstev a látek ovlivňujících přilnavost.
- Instalace a rozvody se přesypou vrstvou podsypu.

### 3.7 Dodatečné izolační materiály

V případě zvýšených požadavků na tepelnou nebo akustickou izolaci podlah je možné pod sádrovláknité podlahové prvky fermacell® nebo podlahové prvky fermacell® Powerpanel TE použít dostatečně zatížitelný izolant.

I zde je podmínkou rovný a nosný podklad.

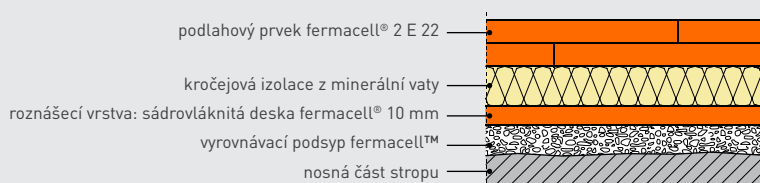
Při návrhu skladeb podlah s přidanou izolační vrstvou je třeba věnovat pozornost možné změně oblastí použití.

Pro dřevěné trámové stropy se z důvodů technicko-fyzikálních vlastností nedoporučuje použití EPS a XPS desek.

Pro tento typ stropů jsou vhodnější dřevovláknité desky nebo desky z minerální vlny.

Pokud je v navrhované skladbě podlahy přidána minerální izolace přímo na vyrovnávací podsyp fermacell™, je nutné vložit mezi vyrovnávací podsyp a minerální izolaci roznášecí desku, např. sádrovláknitou desku fermacell® tl. 10 mm, viz detail dole.

Přehled „Izolačních materiálů pod podlahové prvky fermacell™“, najdete na:



Minerální vata se používá v maximální tloušťce 20 mm a s předepsanou objemovou hmotností.

Mezi vyrovnávacím podsypem fermacell™ a minerální izolací musí být volně ložená sádrovláknitá deska fermacell® 10 mm pro roznesení zatížení.

### 3.8 Podlahové vytápění se systémem fermacell® Therm25™

#### Popis systému

Therm25™ je dalším vývojem podlahových systémů fermacell™ s podlahovým vytápěním. Therm25™ nabízí další možnosti použití pro nízké instalační výšky.

Systémové desky pro vytápění fermacell® Therm25™ se skládá z 25 mm silné sádrovláknité desky fermacell®. Horní strana je vyfrézována speciálním systémem, který umožňuje racionální instalaci prvků a následně instalaci topných trubek podlahového vytápění.

Sádrovláknitá deska fermacell® je homogenní, sádrovláknitá, továrně vyráběná deska s celulozovými vlákny. Systém fermacell® Therm25™ kombinuje roznášecí vrstvu a podlahové vytápění v jednom systému.

Kromě tohoto systému se používá další sádrovláknitá deska fermacell®, která se lepí a šroubuje/sponkuje jako další vrstva nad nebo pod prvky Therm25™.

Systém je určen pro instalaci kompozitních trubek (16 × 2 mm). Rozteč frézování je 167 mm. Praktický formát prvků fermacell® Therm25™ 500 × 1 000 mm umožňuje jednoduchou a snadnou instalaci.

Puky fermacell® Therm25™ jsou k dispozici ve formátu 500 × 500 mm, což umožňuje optimální instalaci.


#### Existují dvě různé možnosti frézování prvků:

- 1 fermacell® Therm25™
  - Standardní prvek s frézováním pro podélnou instalaci s koncovými oblouky
  - pro použití v ploše
- 2 fermacell® Therm25™ puky
  - Doplnkový prvek pro speciální půdorysy, dveře
  - Při spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů




Varianta 1:

- Horní záklop s dodatečnou sádrovláknitou deskou fermacell®, plošně lepenou a mechanicky kotvenou k Therm25™.



Varianta 2:

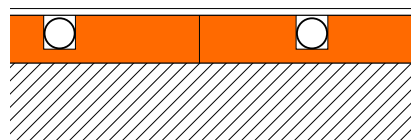- Další sádrovláknitá deska fermacell® jako podkladní vrstva, Therm25™ je k ní plošně lepená a mechanicky kotvená v celé ploše.
- Celoplošné zalití podlahového vytápění.



Varianta 3\*:

- fermacell® Therm25™ se lepí celoplošně na rovný a nosný podklad.
- Celoplošné zalití podlahového vytápění

\* Poznámka: fermacell® Therm25™ nezlepšuje zvukovou izolaci ani požární ochranu stávajícího stropu.

#### Různé rozteče frézování prvků

1a



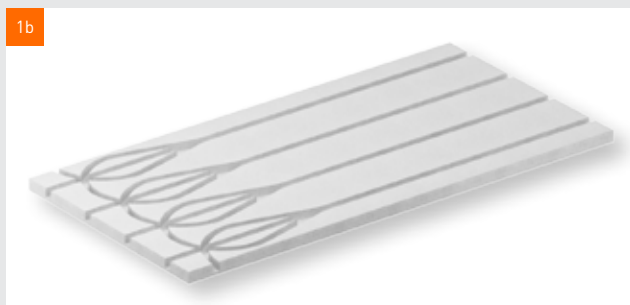
fermacell® Therm25™ standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky, rozteč 167 mm.

2a



fermacell® Therm25™ doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory, rozteč 167 mm.

1b



fermacell® Therm25™-125 standardní prvek s užším frézováním pro vyšší výkon a podélnou pokládku s koncovými oblouky, rozteč 125 mm např. pro koupelny.

2b



fermacell® Therm25™-125 doplňkový prvek s užším frézováním pro vyšší výkon – speciální půdorysy, dveřní otvory, rozteč 125 mm např. pro koupelny.

## Výhody Therm25™

### Praktická výhoda:

Po položení topných trubek a vylití nebo položení další vrstvy jsou prvky Therm 25 pochozí po 24 hodinách (při pokojové teplotě + 20 °C). Následné práce, jako je pokládka podlahových krytin, mohou začít ihned.

Další informace naleznete v brožůře **fermacell® Therm25™ Systémy podlahového vytápění – Plánování a zpracování**.



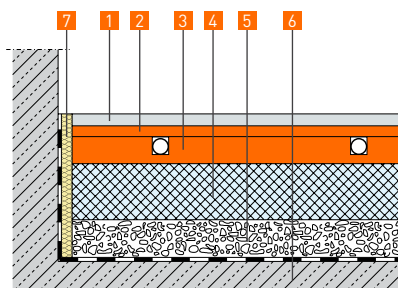
|  | Therm25™ |
|--|----------|
| Sofistikovaný systém                             | •        |
| Snadná instalace                                 | •        |
| Rychlý postup prací                              | •        |
| Okamžitě pochůzné                                | •        |
| Požární ochrana                                  | •        |
| Zlepšení zvukové izolace                         | •        |
| Krátká doba výstavby                             | •        |
| Odzkoušená stavební biologie                     | •        |
| Systém s topnými trubkami 16 mm                  | •        |
| Rozteče frézování 167 a 125 mm                   | •        |
| Lze realizovat nízké skladby konstrukcí od 35 mm | •        |
| Vyšší přidaná hodnota pro dodavatele             | •        |

## Detaily skladeb, napojení (vzorové znázornění)

Všechny uvedené detaily lze realizovat také jako variantu 2.


Podlahové prvky fermacell® se vyznačují velmi nízkými objemovými změnami (roztlačností) při klimatických výkyvech. Dilatační spáry se provádějí po 20 m.

### Tepelná izolace základové desky s prvkem fermacell® Therm25™




- 1 podlahová krytina
- 2 10 mm sádrovláknitá deska fermacell® prolepená s Therm25™
- 3 fermacell® Therm25™
- 4 izolace pevná v tlaku, např. EPS nebo XPS
- 5 vyrovnávací podsyp fermacell™
- 6 nosná část stropu (s odpovídajícím utěsněním)
- 7 okrajová izolační páska

### Zlepšení akustických parametrů trámového stropu s prvkem fermacell® Therm25™

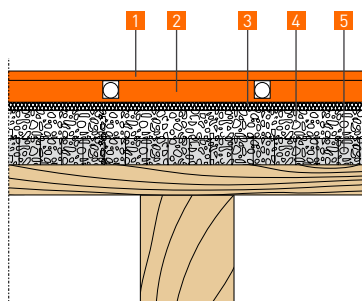

- 1 sádrovláknitá deska fermacell® 10 mm prolepená s Therm25™
- 2 fermacell® Therm25™
- 3 dřevovláknitá izolace min. 10 mm nebo jiné izolační materiály podle seznamu doporučení (> OP 2)
- 4 vyrovnávací podsyp fermacell™
- 5 voštinový systém fermacell™ tl. 30 mm nebo 60 mm

### Trapézový strop s prvkem fermacell® Therm25™

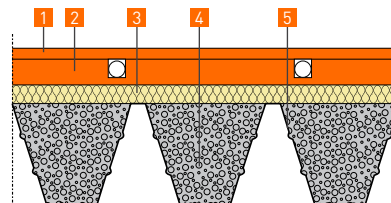

- 1 sádrovláknitá deska fermacell® 10 mm prolepená s Therm25™
- 2 fermacell® Therm25™
- 3 izolace pevná v tlaku, např. z EPS nebo XPS
- 4 rychletuhnoucí podsyp fermacell™ (zároveň s horní hranou vlny)
- 5 nosný trapezový strop

### 3.9 Další systémy podlahového vytápění

#### 3.9.1 Podlahové prvky fermacell® na podlahových vytápěcích systémech

Systémy podlahového vytápění musejí být výrobcem schváleny pro kombinaci se suchými podlahami. Dodržujte předpisy výrobce podlahového vytápění.

Na instalované podlahové topení můžete pokládat podlahový prvek fermacell® 2E22 nebo podlahový prvek fermacell® Powerpanel TE.

#### 3.9.2 Oblasti použití



Kombinace vhodného podlahového vytápění s výše popsanými podlahovými prvky fermacell® je vhodná pro oblast použití 1 (např. prostory a chodby v obytných budovách; přípustné soustředěné zatížení 1,0 kN; přípustné rovnoměrné zatížení 1,5 / 2,0 kN/m). Použití v prostorách s vyšším zatížením laskavě konzultujte s výrobcem podlahového vytápění.

#### Další informace

Přehled doporučených výrobců systémů podlahového vytápění najdete na [www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz) v sekci **Ke stažení**



#### Doporučené použití systémů podlahového vytápění

|  | Podlahové prvky fermacell® 2 E 22  | fermacell® Powerpanel TE  |
|--|--|---|
|  |    |   |
| Tloušťka (mm)                            | 25   | 25  |
| Rozměr (mm)                              | 500 × 1 500  | 500 × 1 250   |
| Rovnoměrné zatížení (kN/m <sup>2</sup> ) | 0,29   | 0,25  |
| Tepelný odpor (m <sup>2</sup> K/W)       | 0,08   | 0,14  |
| Doporučené použití                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Teplovodní nebo elektrické vytápěcí systémy,</li> <li>– Vlhké prostory v domácnostech,</li> <li>– Náběhová teplota max. 55°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Teplovodní nebo elektrické vytápěcí systémy,</li> <li>– Vlhké prostory,</li> <li>– Žádné omezení náběhové teploty</li> </ul> |



### 3.9.3 Teplovodní vytápění pro suchou podlahu

Teplovodní systémy se skládají ze systémové desky a do ní vloženého potrubí, které je v desce fixováno. Systémové desky bývají obvykle z podlahového EPS, XPS nebo frézované tuhé dřevovláknité desky – hobry (viz příklad 1).

Do systémové tvarové desky se pro lepší přenos tepla vkládají tepelně vodivé plechy. Do těchto plechů poté hadice podlahového vytápění, dle zvoleného systému a doporučení výrobce.

Celý systém se poté zakládá pomocí podlahového prvku fermacell® 2E22 – tloušťky 25 mm. Ten nabízí ideální poměr mezi rychlostí náběhu systému a akumulací tepla.

Pro koupelny v obytných prostorech je nutno aplikovat vhodný hydroizolační systém. Tento typ podlahového prvku není vhodný do prostor trvale zatížených vysokou vlhkostí, jako jsou bazény a veřejné sprchy. Teplota oběhové vody by se měla nastavit tak, aby povrchová teplota na dřevěných

a laminátových krytinách nepřesáhla 27°C v kterémkoliv bodě a 29°C na ostatních krytinách.

### 3.9.4 Systémy elektrického podlahového vytápění

V rámci suchých podlahových systémů je možné použít dva typy elektrického podlahového vytápění:

- Elektrická topná rohož
- Elektrická topná fólie

Elektrická topná rohož se všeobecně pokládá na podlahové prvky fermacell® (příklad 2), a to buď do tenkovrstvého lože lepidla pod dlažbu nebo se zalévají do samonivelační stěrky. Vhodné lepidlo nebo samonivelační stěrku doporučujeme konzultovat s výrobcem, stejně tak jako další komponenty, např. vhodnou penetraci.

Elektrická topná fólie (příklad 3) se většinou pokládá pod podlahové prvky fermacell®, které jsou tak nahřívány a distribuují teplo dále do podlahové krytiny.

Pro elektrické podlahové vytápění jsou vhodné jak sádrovláknité podlahové prvky fermacell®, tak cementovláknité podlahové prvky fermacell® Powerpanel TE.

Nesmí docházet k hromadění tepla zakrytím topné plochy např. nábytkem nebo jinými tepelně izolačními materiály (např. silný koberec nebo jiné podlahoviny s velkým tepelným odporem).

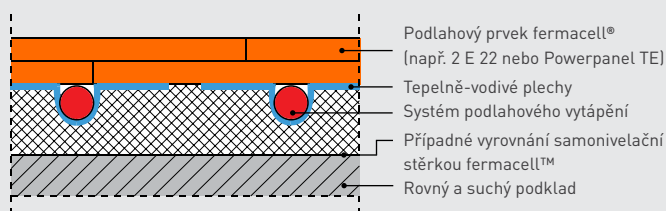
Teplota na žádném místě sádrovláknitých podlahových prvků nesmí překročit 50°C!

### 3.9.5 Pokyny k pokládce


Pokud musíte ze stavebně-fyzikálních důvodů pod systém vytápění položit dodatečnou izolační vrstvu, musí být vrstva dostatečně odolná proti tlaku.

Je nutné dodržovat max. povolenou tl. dodatečného izolačního materiálu – včetně tl. samotné systémové desky. Níže je uveden příklad pro oblast použití 1. Více naleznete v kapitole Oblasti použití nebo v samostatném Profi Tipu.


Pokládá-li se podlahové vytápění na vyrovnávací podsyp fermacell™, musí být mezi vyrovnávacím podsypem a tvarovou deskou podlahového vytápění vložena



**Příklad 1:**  
Vytápěná podlaha na podlahových prvcích fermacell® 2 E 22 nebo Powerpanel TE

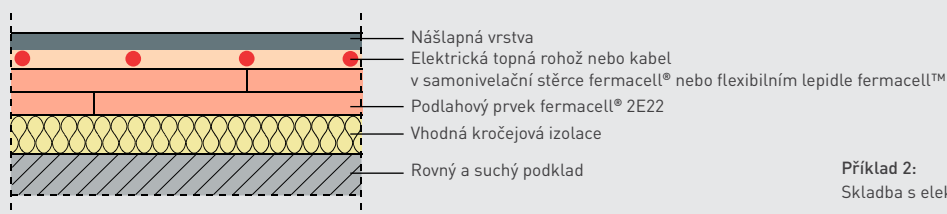

**Příklad 2:**  
Skladba s elektrickou topnou rohoží

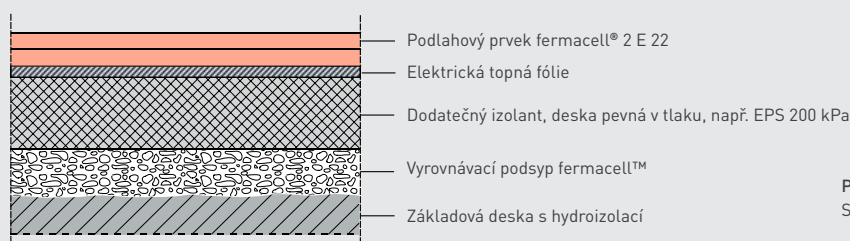

**Příklad 3:**  
Skladba na základové desce s topnou fólií

sádrovláknitá deska fermacell® tl. 10 mm, která roznáší zatížení (přesazení spár min. 400 mm) (viz detail 1 dole).

Při použití izolačních desek z minerální vlny pod podlahové vytápění musí být mezi desky z minerální vlny a tvarové desky podlahového vytápění vložena roznášecí sádrovláknitá deska fermacell® tl. 10 mm (přesazení spár min. 400 mm) (viz detail 2 dole).

U větších dutin – např. soustředění několika trubek – v prostoru rozvodů topného okruhu jsou z důvodu menší úložné plochy

potřebná doplňková opatření, např. položení plechu. V tomto případě je nutné dodržovat pokyny výrobce podlahového vytápění.

Tepelně-vodivé plechy resp. otopné prvky nesmí být nijak deformované, aby podlahové prvky mohly celoplošně doléhat k podkladu.

Před pokládkou podlahových prvků se doporučuje položit na tvarové desky podlahového vytápění dělicí vrstvu (např. fólii PE tl. min. 0,2 mm nebo silný papír), aby se zabránilo slepení podlahového prvku se systémem podlahového vytápění.

### 3.9.6 Dodatečné izolační vrstvy

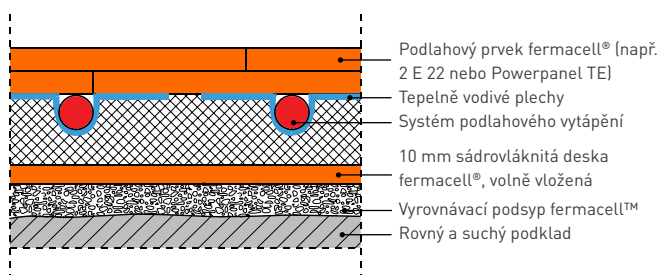
V tabulce jsou uvedeny odzkoušené dodatečné izolační vrstvy. Je nutné zohlednit tloušťku samotné systémové desky podlahového topení!

Jiné typy izolačních materiálů a jejich tloušťky je nutné konzultovat s výrobcem podlahového vytápění.


#### Dodatečné izolační materiály pro oblast použití 1

|   | podlahový prvek fermacell®<br>2 E 22               | fermacell®<br>Powerpanel TE |
|---|--|-----------------------------|
| – Tloušťka vč. tvarové desky podlahového vytápění | – max. 150 mm pěnový polystyren (EPS DEO 150) nebo |                             |
| – Izolační materiál se pokládá v jedné vrstvě     | – max. 250 mm extrudovaný polystyren (XPS DEO 300) |                             |

#### Detaily podlahových vytápěcích systémů




**Detail 1:** Systém podlahového vytápění na vyrovnávacím podsypu fermacell™ s volně vloženou sádrovláknitou deskou fermacell®

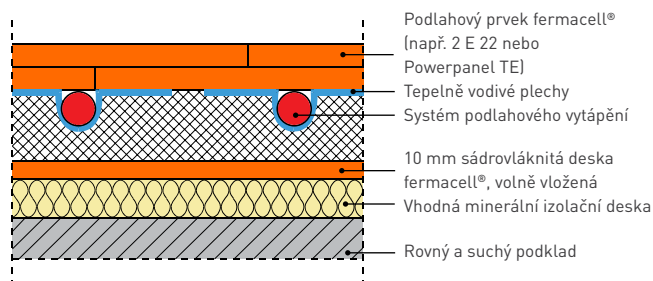

**Detail 2:** Systém podlahového vytápění s další minerální izolační deskou s volně vloženou sádrovláknitou deskou fermacell®

#### Dilatační spára pro teplovodní topení se sádrovláknitými podlahovými prvky fermacell® nebo prvky fermacell® Powerpanel TE

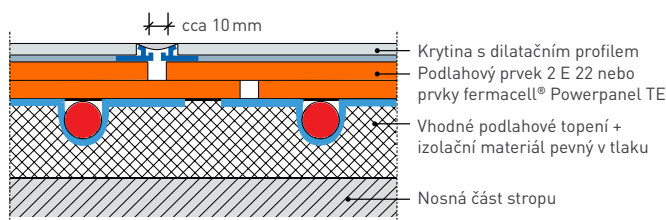

Při zpracování je vždy nutné dodržovat aktuální platné návody pro provádění a zpracování vydané společností James Hardie Europe GmbH a konkrétním výrobcem podlahového vytápění a dále pak platné místní předpisy a odborná pravidla!



## 04 Pokládka

### 4.1 Pokládka podlahových prvků fermacell® a Powerpanel TE

#### 4.1.1 Příprava

Je nutné dodržovat všechny podmínky pro zpracování popsané v kapitole 3.2.

Po ověření rovinnosti místnosti resp. jejím vytvoření nejdříve proměřte místnost v obou směrech. Potom se rozhodněte, kde pokládku zahájíte (podél nejdelší stěny nebo od zadního levého rohu) a stanovte odpovídající prořez.

#### Okrajová izolační páska

Všechny navazující části stavby (např. stěny, sloupky, instalace) je nutno od podlahových prvků (včetně pochůzných vrstev) oddělit okrajovou izolační páskou fermacell™.

Okrajové izolační pásy nesmí být při pokládce stlačeny podlahovými prvky.

V případě požárního požadavku použijte minerální vlákna s bodem tavení  $\geq 1000^{\circ}\text{C}$ . Okrajové izolační pásy musí po celém obvodu oddělit skladbu podlahy (včetně podlahovin). Přesahující okraj pásy se odstraní až po pokládce podlahovin.

#### 4.1.2 Nářadí pro sádrovláknité podlahové prvky fermacell® a prvky Powerpanel TE

Přířezy podlahových prvků se provádí běžným nářadím. Pro přesné a rovné přířezy doporučujeme použít ruční kotoučové pily (s vodící lištou) a pilové kotouče se zuby z tvrdokovu. Doporučujeme použít odsávání. Prašnost lze snížit použitím pilových kotoučů s malým množstvím zubů a menší rychlostí otáčení.

Rádusy a obloukové řezy se provádí přímočarou pilou nebo vrtačkou s nástavcem pro vrtání velkých otvorů.

#### 4.1.3 Postup pokládky sádrovláknitých podlahových prvků fermacell® a prvků Powerpanel TE

##### Schéma pokládky 1

Podlahové prvky fermacell jsou pokládány zleva doprava s převazem spár min. 20 cm. Dbejte na to, aby nevznikaly žádné křížové spáry.

##### První řada, deska 1:

Odřízněte přečnickující polodrážku na příčné a podélné straně desky.

##### První řada, deska 2:

Odřízněte pouze přečnickující polodrážku na podélné straně desky.

##### První řada, deska 3:

Uřízněte desku na požadovanou délku a odřízněte přečnickující polodrážku na podélné straně desky.

Odříznutým zbytkem pokračujte na začátku druhé řady. Je nutné, aby odřezaný zbytek byl delší než 20 cm.

Při použití vyrovnávacího podsypu podle schématu pokládky 1 použijte odřezky desek proti pošlapání podsypu (viz kapitola 3.3.3, vyrovnávací podsyp fermacell™).

V případě požadavků na požární ochranu použijte okrajovou izolační pásku (např. minerální okrajovou izolační pásku fermacell™) s bodem tavení  $\geq 1000^{\circ}\text{C}$

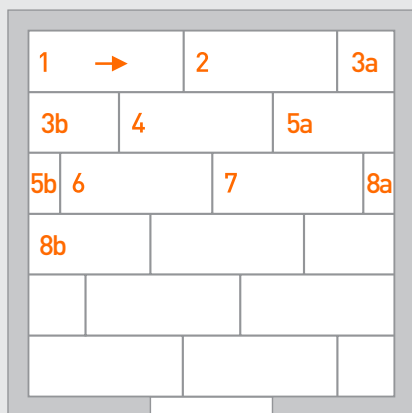


Schéma pokládky 1 – pokládání ke dveřím



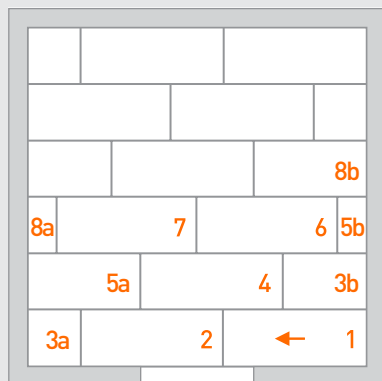


Schéma pokládky 2 – pokládka ode dveří

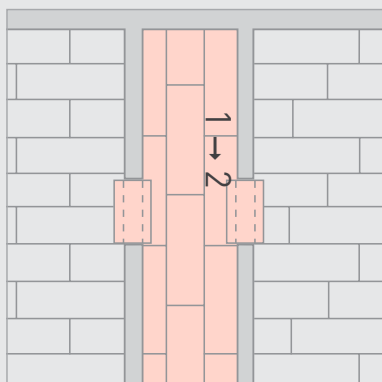

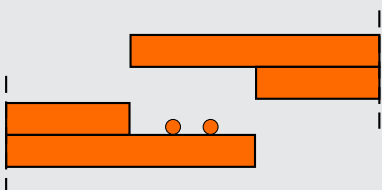Podélné uspořádání desek při pokládce na chodbách



Proužky lepidla o průměru Ø 5 mm

Po nanesení lepidla položte láhev tak, aby vytékající lepidlo odkapávalo na polodrážku desky.

### Schéma pokládky 2

Při použití vyrovnávacího podsypu fermacell™ můžete s pokládkou začít ode dveří (viz schéma pokládky 2).

### Pokládka na chodbách

Na chodbách nebo užších prostorách by měly být podlahové prvky fermacell® pokládány podélně.

#### 4.1.4 Lepení spojů sádrovláknitých prvků fermacell® nebo Powerpanel TE

Polodrážky slepte podlahovým lepidlem fermacell™ (spotřeba cca 40-50 g/m<sup>2</sup>, kladené plochy = cca 20-25 m<sup>2</sup>/láhev). Alternativou k podlahovému lepidlu fermacell™ je podlahové lepidlo fermacell™ greenline, viz kapitola 4.2. Lepidlo se na polodrážky nanese formou dvou šňůr (housesnek) o průměru cca 5 mm.

Díky speciální trysce se nanesení lepidla provede v jednom pracovním kroku. Dbejte na to, aby se nástroje a oblečení nedostaly do styku s podlahovým lepidlem fermacell™. Abyste zabránili znečištění rukou, doporučujeme použít při pokládání pracovní rukavice. Velmi se osvědčily tzv. „tekuté rukavice“ (krém na ruce). Ruce potřísňené lepidlem okamžitě umyjte vodou a mýdlem.

### Fixace lepeného spoje

Podlahové prvky je nutno během 10 minut vzájemně sešroubovat nebo sesponkovat. Jinak dojde k vypěnění lepidla a nadzvednutí prvku.

Maximální vzdálenosti spojovacích prostředků:

- 200 mm u sádrovláknitých podlahových prvků (rychlořezné šrouby fermacell™)
- 150 mm u desek Powerpanel TE (šrouby Powerpanel TE)

speciální sponky

- 150 mm u sádrovláknitých podlahových prvků fermacell® nebo prvků Powerpanel TE

Vhodné spojovací prostředky a spotřeby jsou popsány v kapitole 11.6.

Pro zajištění počátečního přitlaku zatíže podlahový prvek fermacell® vlastní vahou a následně spolu desky sešroubujte.

Po vytvrzení podlahového lepidla fermacell™ (cca 24 hodin při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%) odstraňte vypěněné podlahové lepidlo škrabkou na lepidlo fermacell™, špachtlí nebo dlátem.

Během pokládky jsou podlahové prvky s opatrností pochůzné.

Plné zatížení podlahy je možné až po vytvrnutí podlahového lepidla fermacell™ (cca 24 hodin při teplotě vzduchu 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 65%).

Montážní video naleznete na:

[www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz)

v sekci montážní videa





1 Položte okrajové izolační pásky a v rozích sraďte na tupu



2 Odříznutí přesahující polodrážky pro první řadu podlahových prvků



3 Založení prvního podlahového prvku fermacell®



4 Nanášení podlahového lepidla fermacell™ na polodrážky



5 Slepění podlahových prvků



6a 6b Fixace pomocí šroubů nebo speciálních rozpěrných sponek... vše do deseti minut po nanesení lepidla

#### 4.1.5 Zvýšení zatížitelnosti sádrovláknitých podlahových prvků fermacell®

##### Oblast použití

Ke zvýšení zatížitelnosti sádrovláknitých podlahových prvků fermacell® můžete použít 3. vrstvu, pro kterou se používá sádrovláknitá deska fermacell® tl. 10 nebo 12,5 mm.

##### Příprava

Plochy včetně spár musí být suché, pevné, zbavené prachu a mastnoty. Vypěnění a vytvrdlé lepidlo je nutno po cca 24 hodinách při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 65% před pokládkou třetí vrstvy desek odstranit.

##### Pokládka

Sádrovláknité desky fermacell® se pokládají otočené o 90° k podlahovým prvkům.

##### Lepení 3. vrstvy podlahovým lepidlem fermacell™

Naneste lepidlo tak, aby housenka byla cca 5 mm široká. Odstupy dvou housenek budou max. 100 mm. Spotřeba cca 130-150 g/m<sup>2</sup>, odpovídá ploše cca 7 m<sup>2</sup> podlahy. K zajištění dokonalého prolepení hran desek třetí vrstvy se lepidlo nanáší max. 10 mm od hrany sousední desky.



K zajištění dokonalého prolepení hran desek třetí vrstvy se lepidlo nanese také podél hrany sousední desky

##### Fixace třetí vrstvy

Nutného přitlačného tlaku je dosaženo pomocí rychlořezných šroubů nebo pomocí speciálních rozpěrných sponek. Šrouby resp. rozpěrné sponky se umísťují v rastru cca 250 x 250 mm do plochy desky. Vhodné spojovací prostředky a údaje ke spotřebám jsou uvedeny v kapitole 11.6.

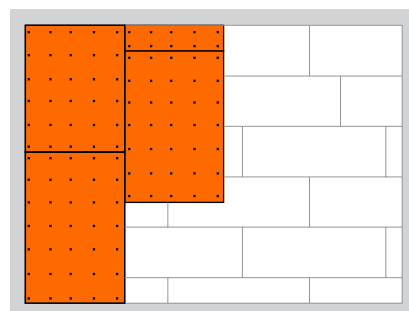


Schéma pokládky třetí vrstvy

#### 4.1.6. Pokládka třetí vrstvy u podlahových prvků fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

##### Oblast použití

Při použití velkoformátové dlažby na podlahové prvky fermacell® Powerpanel TE může být podmínkou pro její použití pokládka třetí vrstvy z desek fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O.

##### Příprava

Před pokládkou třetí vrstvy musí podklad z podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE splňovat podmínky popsané v kapitole 6.

##### Lepení třetí vrstvy podlahovým lepidlem fermacell™

Naneste lepidlo tak, aby housenka lepidla byla cca 5 mm široká. Odstupy budou max. 100 mm.

Spotřeba lepidla je cca 130 – 150 g/m<sup>2</sup>, to odpovídá cca 7 m<sup>2</sup>/ balení lepidla.

K zajištění dokonalého prolepení hran desek třetí vrstvy se lepidlo nanáší max. 10 mm od hrany sousední desky.

##### Pokládka

Desky fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O se pokládají otočené o 90° k podlahovým prvkům a s převazem min. 200 mm mezi deskami v sousedních řadách a také k podlahovým prvkům.

##### Fixace třetí vrstvy

K nutné fixaci lepeného spoje se používají šrouby fermacell™ Powerpanel TE nebo speciální rozpěrné sponky. Rastr spojovacích prostředků odpovídá cca 200 x 200 mm.

Vhodné spojovací prostředky spolu se spotřebou najdete v kapitole 11.1.

## 4.2 Podlahové lepidlo fermacell™ greenline

### Produkt

Podlahové lepidlo fermacell™ greenline je jednosložkové lepidlo bez nutnosti označení H- a P- větami, které bylo odzkoušeno Eco-Institutem Kolín nad Rýnem. Jedná se o disperzní lepidlo, které je určeno pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků. Po nanesení vytvrdne za 18-36 hodin do elastické konzistence.

### Použití

Podlahové lepidlo fermacell™ greenline je vhodné pro lepení v následujících oblastech:

- Pro lepení stupňovité polodrážky podlahových prvků fermacell® – v obytných prostorech (oblast použití 1) – prostory v kancelářích (oblast použití 2)
- Pro celoplošné lepení třetí vrstvy sádrovláknitých desek fermacell® na sádrovláknité podlahové prvky (z důvodu vyšší zatížitelnosti podlahy max. oblast použití 3 – s výjimkou podlahového prvku fermacell® 2 E 32 popř. 2 E 35 [s nakaširovanou minerální deskou] nebo v případě použití volně ležící podlahové minerální vaty v konstrukci podlahy)
- Ve vlhkých místnostech s třídou zatížení vlhkost A0
- Ve spojení s celoplošným systémovým utěsněním, např. těsnicím systémem fermacell™ na podlahových prvcích z cementovláknina: fermacell® Powerpanel TE

- Lepidlem se lepí stupňovitá polodrážka podlahového prvku
  - v obytných prostorech (oblast použití 1)
  - prostory v kancelářích (oblast použití 2)
- V prostorech s vysokou vlhkostí s třídou zatížení vlhkost A0 – v koupelnách domácností bez celoplošného hydroizolačního utěsnění
- V koupelnách budov pro přechodné ubytování (např. hotelové koupelny) ve spojení s celoplošným hydroizolačním utěsněním

Pokud jsou nároky na požadované parametry podlahy vyšší, než zde uvedené, musí se použít podlahové lepidlo fermacell™.

### Vlastnosti

- Bez označení, s nízkým obsahem škodlivin a emisí – zkoušeno Eco-Institutem Kolín nad Rýnem
- Neobsahuje izokyanát, změkčovač, silikon ani rozpouštědla (podle TRGS 610)
- Snadná zpracovatelnost
  - speciální dvojitá tryska zaručuje správné množství lepidla a jeho umístění na drážce



### Charakteristické vlastnosti materiálu

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Spotřeba                     | Stupňovitá polodrážka: cca 40 g/bm (80-100g/ m <sup>2</sup> )<br>3. vrstva: cca 350-400 g/m <sup>2</sup> |
| Vydatnost láhve (1 kg)       | Stupňovitá polodrážka: cca 10-12 m <sup>2</sup> /lahev<br>3. vrstva: cca 2,5 m <sup>2</sup> /lahev       |
| Teplota lepení               | min. +10 °C do max. +35 °C<br>Doporučeno: +15 °C až +25 °C   |
| Teplota podkladu a místnosti | ≥ +5 °C  |
| Pochůznost                   | po cca 24 h (20 °C, 50 % rel. vlhkosti vzduchu)  |
| Plná zatížitelnost           | po cca 72 h (20 °C, 50 % rel. vlhkosti vzduchu)  |
| Skladovatelnost              | 18 měsíců, v chladu, suchu, bez mrazu*   |
| Konzistence                  | viskózní   |
| Barva                        | světle zelená  |

\* Krátkodobé působení mrazu během transportu a skladování potěrovému lepidlu fermacell™ greenline neškodí.

### Zpracování

Podlahové lepidlo fermacell™ greenline před použitím protřepejte.

### Lepení stupňovité drážky

**1** Podlahové prvky fermacell® se ve stupňovité drážce lepí podlahovým lepidlem fermacell™ greenline. Pro tento účel se na polodrážky nanese dva proužky lepidla (průměr cca 5 mm). Díky speciální dvojité trysce se nanášení lepidla provede v jediném pracovním kroku.

**2** K zajištění dokonalého prolepení hran desek třetí vrstvy se lepidlo nanáší max. 10 mm od hrany sousední desky.

Do polodrážky jednoho prvku se položí další prvek tak, aby lepidlo spáru úplně vyplnilo a vytékalo. To slouží ke kontrole úplného vyplnění stykových spár lepidlem. Pro zajištění správného přitlačného tlaku se dosedající podlahový prvek fermacell® zatíží vlastní tělesnou hmotností a poté se prvky vzájemně sešroubují v místě lepení **3a** rychlořeznými šrouby fermacell™ (3,9 x 19 nebo 3,9 x 22 mm), popřípadě sesponkují **3b** speciálními rozpěrnými sponkami (rozteč upevňovacích prostředků je 200 mm u sádrovláknitých podlahových prvků a 150 mm je rozteč šroubů Powerpanel TE u prvků Powerpanel TE). Maximální šířka lepené spáry činí 2 mm. Rozteč u rozpěrných sponek je 150 mm.

Po cca 5–30 minutách by mělo být přebytečné lepidlo odstraněno za pomoci škrabky na lepidlo fermacell™, popř. špachtlí nebo dlátem. Na plochu by se během příštích 24 hodin nemělo vstupovat. Při normálním pokojovém prostředí s teplotou 20 °C a vlhkostí vzduchu 50 % je položená plocha pochozí asi za 24 hodin. Po cca 72 hodinách se dosáhne plné zatížitelnosti.

### Lepení 3. vrstvy

Pro zvýšení zatížitelnosti (vyšší stálé zatížení nebo vyšší očekávané užitné zatížení) podlah ze sádrovláknitých podlahových prvků fermacell® lze použít 3. vrstvu, pro kterou se používá sádrovláknitá deska fermacell® tl. 10 nebo 12,5 mm.

Pro pokládku 3. vrstvy se podlahové lepidlo fermacell™ greenline nanese na již položené podlahové prvky. Spoje těchto prvků jsou již zbaveny vytvrdlého lepidla a povrch prvků je suchý, pevný, zbavený prachu a mastnoty.

Následně se nanese dva proužky lepidla (průměr cca 5 mm) ve vzdálenosti maximálně 50 mm. Spotřeba činí cca 350–400 g/m². Alternativně lze lepidlo nanášet celoplošně zubatou špachtlí apod. Sádrovláknitá deska fermacell® se umístí s otočením o 90° vůči podlahovým prvkům. 3. vrstva se musí položit se vzájemným přesazením spár minimálně o 200 mm vůči podlahovým prvkům. Slepění desek s podlahovými prvky se musí provést do 10 minut po nanesení lepidla.

K zajištění dokonalého prolepení hran desek třetí vrstvy se lepidlo nanáší max. 10 mm od hrany sousední desky. Nutného přitlačného tlaku je dosaženo pomocí rychlořezných šroubů nebo pomocí speciálních rozpěrných sponek. Šrouby nebo sponky se umísťují v rastru cca 250 x 250 mm do plochy desky.



## 4.3 Dilatační spáry / kluzná napojení pro sádrovláknité podlahové prvky fermacell® a prvky Powerpanel TE

### Dilatační spáry

Podlahové prvky fermacell® stejně jako fermacell® Powerpanel TE vykazují minimální objemové změny při změně klimatických podmínek. Dilatační spáry se tedy provádí u ploch s délkou stěny 20 m a větší.

Rozšíření nebo zúžení, jakož i dveřní průchody nevyžadují žádné další dilatační spáry.

To platí také po segmenty větších ploch, které jsou kombinované s podlahovým topením.

### Kluzná napojení

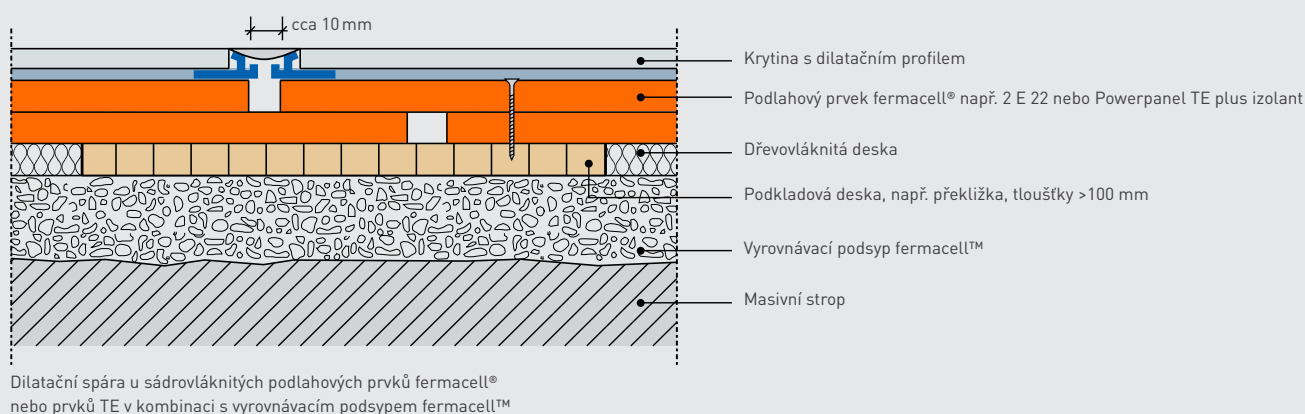
Změna materiálu spodní konstrukce nebo podlahového prvku vyžaduje použití kluzného napojení (viz kapitola 7 Detaily).

Podlahové prvky musí kopírovat dilatační spáry hrubé stavby.

Konečné umístění dilatačních spár a kluzného napojení je nutno konzultovat s projektantem a provádějí firmou přímo na stavbě.

Při použití velkoformátové dlažby o hraně nad 800 mm se dilatační spáry provádí po 8 m. Max. poměr stran jednoho pole je 2:1.

Dilatační spára přerušuje i nášlapnou vrstvu.



# 05 Podlahy ve vlhkém prostředí

## 5.1 Úvod

Těsnící systémy jsou dnes běžně používaným materiálem ve stavebnictví. Bohužel v důsledku relativně krátké doby využívání není jejich aplikace upravena v Česku žádnými předpisy, což vede v mnoha případech k vážným poruchám stavebních konstrukcí. O něco dále jsou kolegové v Německu a je jistě vhodné seznámit se s jejich řešením této problematiky.

Následující informace jsou doporučením, které firma fermacell přebírá z německých podkladů, směrnic a norem. Jedná se o léty prověřené pokyny a postupy pro provádění stěrkových hydroizolací v souvrství obkladů a dlažeb pro interiéry a exteriéry.



# Definice tříd zatížení vlhkostí podle DIN 18534

| Třída zatížení vodou | Působení vody   | Oblasti použití  |
|----------------------|---|--|
| <b>W0-I</b>          | <b>Nízké</b><br>Plochy, které nejsou často vystaveny působení stříkající vody.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plochy stěn nad umyvadlem v koupelnách a nad dřezem v soukromých kuchyních.</li> <li>Podlahy v obytných místnostech bez výpusti, např. v kuchyních, technických místnostech v domácnosti, WC pro hosty apod.</li> </ul>   |
| <b>W1-I</b>          | <b>Mírné</b><br>Plochy, které jsou často vystaveny působení užitkové vody, bez zesílení účinku v důsledku nahromadění vody.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plochy stěn nad vanou a ve sprchách v koupelnách.</li> <li>Podlahy v obytných místnostech s výpustí.</li> <li>Podlahy v koupelnách bez/s výpustí bez silného působení vody ze sprchy.</li> </ul>  |
| <b>W2-I</b>          | <b>Vysoké</b><br>Plochy s častým působením stříkající vody a/nebo užitkové vody, zejména pokud je zesíleno občasným nahromaděním vody na podlaze.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plochy stěn ve sprchách sportovních a komerčních zařízeních.</li> <li>Plochy podlah s výpustí a/nebo odtokovým kanálem.</li> <li>Plochy podlah v prostorech s bezbarierovou sprchou.</li> <li>Plochy stěn a podlah ve sportovních a komerčních zařízeních.</li> </ul> |
| <b>W3-I</b>          | <b>Velmi vysoké</b><br>Plochy s velmi častým nebo dlouhodobým působením stříkající vody a/nebo užitkové vody resp. vody při intenzivním čištění, se zesílením účinku v důsledku nahromadění vody. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bazénové ochozy</li> <li>Plochy v komerčních prostorách (velkokuchyně, prádelny, pivovary)</li> <li>Plochy stěn a podlah ve sprchách sportovních a komerčních zařízeních.</li> </ul>  |

# Vhodné podkladní materiály pro těsnicí systémy podle Merkblatt 5 (BV Gips)

| Podklad                                    | Třída zatížení vodou |       |       |                       |                 |       |         |       |       |              |       |       |
|--|----------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|  | W0-I                 |       |       | W1-I                  |                 |       | W2-I    |       |       | W3-I         |       |       |
|  | nízké                |       |       | mírné                 |                 |       | vysoké  |       |       | velmi vysoké |       |       |
|  | podlaha              | stěna | strop | podlaha               | stěna           | strop | podlaha | stěna | strop | podlaha      | stěna | strop |
| Sádrovláknité desky fermacell®             |                      | o     | o     |                       | F-B-P           | o     | -       | -     | -     | -            | -     | -     |
| Podlahové prvky fermacell®                 | o                    |       |       | F-B-P <sup>3)</sup>   |                 |       | -       | -     | -     | -            | -     | -     |
| Sádrové desky ČSN EN 520 <sup>1)</sup>     | o <sup>2)</sup>      | o     | o     | F-B-P <sup>2)3)</sup> | F-B-P           | o     | -       | -     | -     | -            | -     | -     |
| Ostatní sádrové stěnové desky ČSN EN 12859 |                      | o     |       |                       | F-B-P           |       |         | -     |       |              | -     |       |
| Sádrové omítky                             |                      | o     | o     |                       | F-B-P           | o     |         | -     | -     |              | -     | -     |
| Vápenocementové omítky                     |                      | o     | o     |                       | o <sup>5)</sup> | o     |         | F-B-P | D     |              | MR    | D     |
| Anhydritové potěry                         | o                    |       |       | F-B-P <sup>3)</sup>   |                 |       | -       |       |       | -            |       |       |
| Cementové potěry                           | o                    |       |       | F-B-P                 |                 |       | MR-B-P  |       |       | MR           |       |       |
| fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O     |                      | o     | o     |                       | o <sup>5)</sup> | o     |         | F-B-P | D     |              | MR    | D     |
| fermacell® Powerpanel TE                   | o                    |       |       | F-B-P                 |                 |       | MR-B-P  |       |       | MR           |       |       |

<sup>1)</sup> Použití dle DIN 18181 (kromě podlah)

<sup>2)</sup> Dodržujte informace výrobce

<sup>3)</sup> Není povoleno v kombinaci s trvale užívaným podlahovým odtokem (např. bezbarierové sprchy)

<sup>4)</sup> Utěsnění spár a upevňovacích prostředků dle informací výrobce

<sup>5)</sup> Utěsnění nutné, pokud se může dostat voda do materiálů, které jsou citlivé na vlhkost (např. izolace)

|        |  |
|--------|--|
| o      | Bez nutnosti utěsnění, pokud je k dispozici vodoodpudivý povrch (utěsnění, pokud toto navrhne zadavatel nebo projektant) |
|        | Použití není možné   |
| -      | Použití nevhodné   |
| F-B-P  | AIV F-tekuté nebo B-těsnící pásy nebo P-desky  |
| MR-B-P | AIV-F pouze směs cementů s minerálními nebo polymerovými modifikátory nebo AIV těsnící pásy nebo desky                   |
| MR     | AIV-F pouze směs cementů s minerálními nebo polymerovými modifikátory  |
| D      | Utěsnění doporučeno  |

Poznámka: Plochy stěn a stropů v oblastech nezatížených ostříkující vodou není nutno zpravidla utěsnit.

Podlahový prvek fermacell® Powerpanel TE splňuje požadavky pro použití ve všech třídách zatížení vlhkostí.

Montážní video naleznete na:

[www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz)  
v sekci montážní videa



## 5.2 Těsnící systémy

Hydroizolační systémy pro běžné podklady se aplikují přímo pod nášlapnou vrstvu a jsou obvykle součástí obkladačských prací.

Vhodnou volbou pro sádrovláknité podlahové prvky je hydroizolační systém fermacell™, který obsahuje následující komponenty:

- Hloubková penetrace fermacell™
- Hydroizolační stěrka fermacell™
- Těsnící páska fermacell™
- Těsnící manžeta fermacell™
- Těsnící rohy fermacell™

Alternativní těsnící systémy musí být povoleny výrobcem pro použití na sádrovláknitých podlahových prvcích.

U ochrany podlahových ploch v třídách zatížení vlhkostí W2-I až W3-I se pro specifikaci vhodného hydroizolačního systému obraťte na výrobce stavební chemie.

- 1 W1-I:** utěsnění přechodů ploch, dilatačních napojení, přechodových napojení a průchodů pomocí hydroizolačního systému fermacell™
- 2 W2-I stěnová plocha:** utěsnění pomocí těsnícího systému fermacell™
- 3 W2-I podlahová plocha:** celoplošné utěsnění pomocí vhodného hydroizolačního systému (obraťte se na výrobce stavební chemie)



### 5.3 Zpracování těsnicího systému fermacell™

Pokládka podlahových prvků fermacell® ve vlhkém prostředí (sádrovláknitých i Powerpanel TE) se neliší od standardní pokládky. Při použití a zpracování se postupuje podle návodů fermacell.

U podlahových ploch, které vyžadují utěsnění těsnícím systémem fermacell™ je nutno přetmelit spáry a upevňovací prostředky (šrouby nebo rozpěrné sponky) do kvality povrchu Q1.

K přetmelení použijte:

- pro fermacell™ sádrovláknité podlahové prvky fermacell™ spárovací tmel
- pro prvky fermacell® Powerpanel TE fermacell™ Powerpanel jemný tmel.

Plochy, které vyžadují aplikaci těsnicího systému jsou definovány na obr. na předchozí straně.

Napojení přechodů ploch:

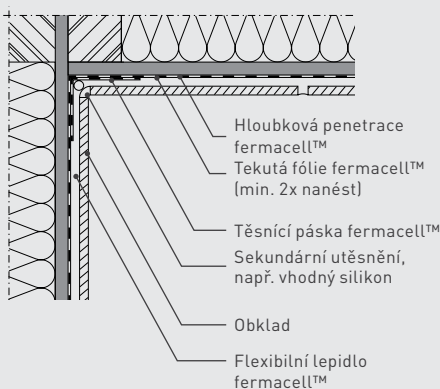
- stěna/podlaha
- dilatační napojení a přechodová napojení budou provedeny systémovými těsníci páskami, těsníci rohy a manžetami.

Systémové komponenty budou aplikovány podle detailů na této straně dole.


Při použití sádrovláknitých podlahových prvků v třídě zatížení vlhkostí W1-I musí být provedena celoplošná aplikace hydroizolačního systému.

V případě použití cementovláknitých podlahových prvků Powerpanel TE v třídách zatížení vlhkostí W2-I až W3-I (příp. i s přidaným chemickým zatížením) se pro specifikaci vhodného těsnicího systému obraťte na výrobce stavební chemie. Použití sádrovláknitých podlahových prvků není v těchto třídách zatížení vlhkostí možné.


#### Detaily provedení utěsnění hydroizolačním systémem fermacell™




Utěsnění rohu stěny

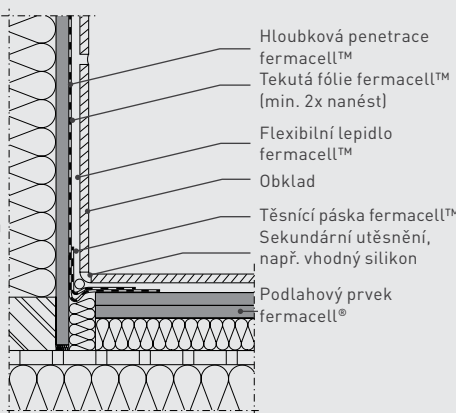


Napojení stěna – podlaha

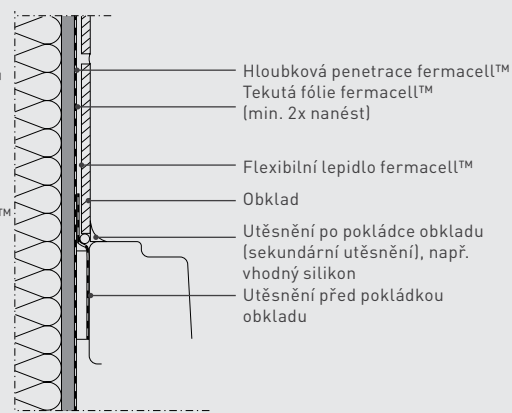

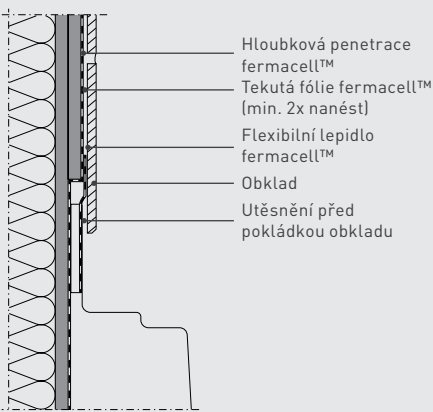Napojení stěna – sprcha nebo vana, napojení na montovanou stěnu, jednovrstvé opláštění



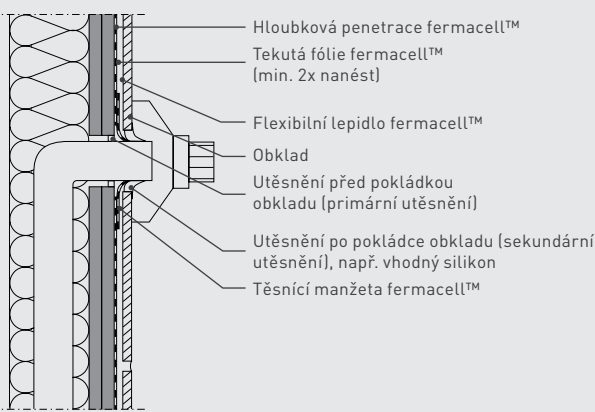Napojení na montovanou stěnu s průběžným jednovrstvým opláštěním a druhou vrstvou končící nad vanou



Průchod instalace stěnou

### Aplikace těsnícího systému fermacell™



1 Základní nátěr fermacell™ naneste nejprve na přilehlou stěnu...



2 ... a pomocí válečku potom také na podlahu



3 Tekutou fólii fermacell™ nanášejte v rozích pomocí štětce



4 Do vlhké tekuté fólie vtlačte těsnící pásky fermacell™



5 Těsnící pás přetřete ihned po přitlačení tekutou fólií fermacell™



6 Při použití Powerpanel TE v oblasti W1-I: těsnící systém fermacell™ pouze v rozích



7 Při použití sádrovláknitých podlahových prvků ve třídě W 1-I je nutná celoplošná aplikace těsnícího systému. Tekutá fólie fermacell™ se nanáší ve dvou vrstvách válečkem při tl. vrstvy nátěru min. 0,5 mm. Pro druhý nátěr se přibalený pigment, který je součástí balení tekuté fólie fermacell™, dobře rozmíchá v odpovídajícím množství tekuté fólie. 1. nátěr: aplikace tekuté fólie fermacell™ bez přidaného pigmentu a následné proschnutí



8 2. nátěr: přibalený pigment se dobře rozmíchá a tónovaná tekutá fólie fermacell™ se nanese v požadované vrstvě min. 0,5 mm. U druhé vrstvy nátěru doporučujeme změnit směr nanášení, např. kolmo na první vrstvu. Detailní informace k produktu najdete v Technickém listu

## 06 Podlahové krytiny

Podlahové prvky fermacell® je možné kombinovat s mnoha variantami podlahových krytin:

- elastické krytiny (koberce, PVC, marmoleum)
- keramická dlažba a dlažba z přírodního kamene
- parkety a masivní dřevěné podlahy

### 6.1 Zkouška rovinnosti podlahových prvků

Pro tolerance rovinnosti podlahových prvků platí následující hodnoty:

| Délka přibližné latě | Naměřená odchylka |
|----------------------|-------------------|
| 2,00 m               | 2 mm *            |

\* Podlahy v místnostech s trvalým pohybem osob podle ČSN 74 4505 Podlahy–Společná ustanovení

Výškový rozdíl u spojů podlahových prvků nesmí být větší než 2 mm.

Průhyb skladby podlahových prvků nesmí překročit pro příslušné bodové zatížení na okrajích podlahy 3 mm. Toto neplatí pro skladby podlah s velkoformátovou dlažbou.

Podlahové prvky jsou připraveny k další pokládce po dosažení své ustálené vlhkosti. Podle zkušeností se dosáhne ustálené vlhkosti po cca 48 hodinách při teplotě vzduchu přes 15°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 70%.

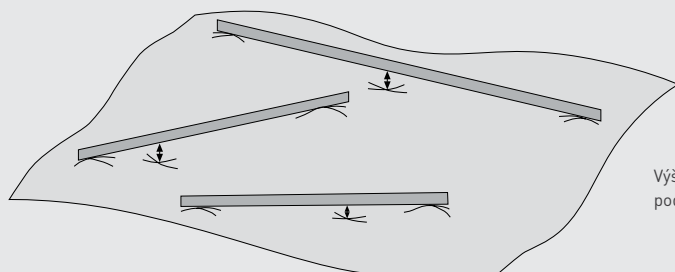
Nesmí být překročena následující hodnota:

- sádrovláknité desky fermacell® 1,3 % vlhkosti
- cementovláknité desky fermacell® Powerpanel TE max. 5 % vlhkosti

Skladba jednotlivých podlah musí odpovídat oblasti použití (bodová, plošná zatížení, zatížení vlhkostí, atd.).

U všech podlahových systémů musí být plocha včetně spár suchá, nosná, bez prachu, mastnoty a nečistot.

Vytvrdlé podlahové lepidlo fermacell™ musí být odstraněno podle kapitoly 4.1.4. Lepidlem potřísněné plochy snižují přilnavost dalších podlahových úprav.



Výškové rozdíly podlahových prvků

## 6.2 Textil, PVC, korek a jiné elastické podlahové krytiny

### 6.2.1 Příprava

Před pokládkou tenkých, plošně pokládaných podlahovin, např. textilu, PVC, je nutné celoplošné přetmelení nebo stěrkování podlahových prvků fermacell®.

U silných koberců, např. koberců s pěnovým podkladem, postačí přetmelení spár a spojovacích prostředků fermacell™ spárovacím tmelem fermacell™.

Přetmelením se eliminuje riziko propštění hran, spojovacích prostředků a jiných drobných nerovností do povrchu nášlapné vrstvy.

### Tmelení a stěrkování


- Na sádrovláknité podlahové prvky fermacell® je možno použít samonivelační stěrku fermacell™ nebo spárovací tmel fermacell™.
- Na podlahové prvky fermacell® Powerpanel TE je možno použít plošnou stěrku fermacell™ Powerpanel nebo jemnou finální stěrku fermacell™ Powerpanel. Vhodné samonivelační stěrky nabízí výrobci stavební chemie (např. Ardex aj.).

### 6.2.2 Pokládka

- Při pokládce samolepicích kobercových dlaždic doporučujeme aplikaci základního nátěru s hloubkovým účinkem, např. hloubkové penetrace fermacell™.
- K bodové fixaci koberce se zpravidla hodí oboustranné lepicí pásy. U celoplošného lepení kobercové krytiny doporučujeme lepení oboustrannou kobercovou páskou, která umožní pozdější odstranění koberce bez škod na podkladu.
- U nepropustných podlahových krytin použijte lepidla s nízkým obsahem vody.



Textil



PVC



Koberec





## 6.3 Keramická dlažba a dlažba z přírodního kamene

Typy dlažby (nutné zohlednit skladbu podlahy):

| Standardní formáty               | Max. délka hrany | Tloušťka    |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| Keramická dlažba                 | do 33 cm         | bez omezení |
| Kamenina                         | do 33 cm         | bez omezení |
| Přírodní kámen / betonová dlažba | do 33 cm         | bez omezení |
| Terakota                         | do 40 cm         | bez omezení |

| Velkoformáty                    | Max. délka hrany | Tloušťka               |
|---------------------------------|------------------|------------------------|
| Velkoformátová kamenina         | bez omezení      | $d \geq 6 \text{ mm}$  |
| Velkoformátový přírodní kámen * | do 80 cm         | $d \geq 15 \text{ mm}$ |
| Velkoformátový přírodní kámen * | do 120 cm        | $d \geq 20 \text{ mm}$ |

\* Kompletní informace k pokládce obkladů z přírodního kamene najdete v Profi Tipu.

### 6.3.1 Přípravné práce

Přetmelení spojů a spojovacích prostředků u podlahových prvků je nutné pouze při použití těsnícího systému.

Při použití těsnících systémů je nutno jednotlivé produkty ověřit, jestli se hodí pro danou oblast použití, např. těsnící systém fermacell™ (viz kapitola 5 Zatížení vlhkostí).

### 6.3.2 Pokládka

- Systém lepidla na dlažbu musí být pro jednotlivé podlahové systémy fermacell™ a oblasti použití povolen výrobcem lepidla.
- Namáčení obkladů před pokládáním není povolené a zadní strana obkladu musí ležet minimálně z 80% plochy ve vrstvě lepidla (kontrolujte namátkově).
- Okrajové izolační pásy seřízněte na úroveň podlahy teprve po obložení a zaspárování podlahové plochy.
- Spárování provádějte až po vytvrzení lepidla (podle údajů výrobce).
- Pokládání obkladů se v každém případě provádí s otevřenou spárou. Styk obkladů na „sraz“ není povolen.

### Lepení dlažby

- Na sádrovláknité podlahové prvky fermacell® se klade dlažba do tenkého lože. Při použití flexibilního lepidla fermacell™ není nutná penetrace.
- Na podlahové prvky fermacell® Powerpanel TE se klade dlažba do tenkého nebo středně tlustého lože. Při použití flexibilního lepidla fermacell™ je nutná penetrace (např. hloubková penetrace fermacell™).

### Rozměry dlažby (standard)

- U sádrovláknitých podlahových prvků fermacell® a podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE nesmí délka hrany pokládané dlažby z keramiky a z přírodního kamene přesáhnout 330 mm a u terakotových obkladů 400 mm.
- Při použití podlahových prvků s minerální izolací (2 E 32, 2 E 34, 2 E 35) nebo minerální izolace v dodatečné vrstvě není dlažba z přírodního kamene ani terakotová dlažba povolena.

### Velkoformátová dlažba

Spolehlivě fungující souvrství velkoformátové dlažby je vždy přímo závislé na parametrech stropní konstrukce. Její max. povolený průhyb je  $l/500$ .

Typy stropních konstrukcí, které přicházejí v úvahu:

- monolitické železobetonové stropy
- dřevěný trámový strop, kde průhyb nosných trámů a horního dřevěného záklopu nepřesahuje max. povolenou hodnotu  $l/500$
- dřevěný trámový strop se záklopem mezi nosnými trámy
- strop s ocelovými nosníky
- trapézové stropy
- masivní dřevěné stropy.

Pokládka dlažby na sádrovláknité podlahové prvky fermacell™ se řídí pokyny výrobce. V případě skladeb s velkoformátovou kameninou a velkoformátovým přírodním kamenem se používají speciální technologie lepení, které je nutno konzultovat s výrobcem lepicího systému s ohledem na typ podlahového prvku a rozměr dlažby. Max. velikost plochy podlahy ohraničená dilatačními přechody se provádí s dodržováním max. délky hrany plochy 8 m takto:

- skladba podlahy bez podlahového topení max. 64 m<sup>2</sup>
- skladba podlahy s podlahovým topením max. 40 m<sup>2</sup>.

Doporučené systémové produkty:

- příprava podkladu
- těsnící systém
- lepení (jen pro standardní formáty dlažby)
- přetmelení (pro podlahové prvky fermacell®) (pro podlahové prvky Powerpanel TE).



Bildquelle: www.fotolia.com

### Další Informace

Kompletní informace k pokládce obkladů z přírodního kamene najdete na [www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz) v sekci Ke stažení



## Povolené formáty dlažby pro skladby podlah bez přidané vrstvy izolace

### Keramické dlažby $d \geq 6$ mm **NOVÉ**

|                            |           |           |                    |                    |                    |           |                  |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|
|                            |           |           |                    |                    |                    |           |                  |
| podlahový prvek fermacell® | 2 E 11    | 2 E 22    | 2 E 13<br>[2 E 14] | 2 E 31<br>[2 E 33] | 2 E 32<br>[2 E 34] | 2 E 35    | Powerpanel<br>TE |
| <b>oblast použití 1</b>    |           |           |                    |                    |                    |           |                  |
| délka hrany dlažby v mm    |           |           |                    |                    |                    |           |                  |
| max. 330                   | •         | •         | •                  | •                  | •                  | •         | •                |
| max. 600                   | •         | •         | 3. vrstva          | •                  | 3. vrstva          | 3. vrstva | •                |
| max. 800                   | •         | •         | –                  | •                  | –                  | –         | •                |
| max. 1 200                 | 3. vrstva | 3. vrstva | –                  | 3. vrstva          | –                  | –         | 3. vrstva        |
| bez omezení                | 3. vrstva | 3. vrstva | –                  | 3. vrstva          | –                  | –         | 3. vrstva        |
| <b>oblast použití 2</b>    |           |           |                    |                    |                    |           |                  |
| délka hrany dlažby v mm    |           |           |                    |                    |                    |           |                  |
| max. 330                   | •         | •         | •                  | •                  | –                  | –         | •                |
| max. 600                   | •         | •         | 3. vrstva          | •                  | –                  | –         | •                |
| max. 800                   | •         | •         | –                  | •                  | –                  | –         | •                |
| max. 1 200                 | 3. vrstva | 3. vrstva | –                  | 3. vrstva          | –                  | –         | 3. vrstva        |
| bez omezení                | –         | –         | –                  | –                  | –                  | –         | –                |

Pro řešení systémových skladeb kontaktujte technickou podporu fermacell

## Povolené výškové dorovnání sklady podle délky hrany dlažby

| výškové dorovnání       | samonivelační stěrka fermacell™ | vyrovnávací podsyp fermacell™                      | rychletuhnoucí podsyp T fermacell™ | voštinový systém fermacell™ |
|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| délka hrany dlažby v mm |                                 |  |                                    |                             |
| max. 330                | 0–20 mm                         | 10–100 mm*<br>pro oblast použití 1                 | 10–2000 mm                         | 30 mm nebo 60 mm            |
| max. 600                |                                 | 10–30 mm + 10 mm<br>sádrovláknitá deska fermacell® |                                    |                             |
| max. 800                |                                 |  |                                    |                             |
| max. 1 200              |                                 |  |                                    |                             |
| bez omezení             |                                 | –  |                                    |                             |

\* Pro oblast použití 2 max. 60 mm

• možné

– nelze

3. vrstva: zvýšení zatížitelnosti přidanou 3. vrstvou, viz kapitola 4.1.5

Prostory a chodby v obytných domech, hotelové pokoje včetně příslušných koupelen.

Podlahy v kancelářích a kancelářských budovách. Lékařské ordinace bez těžkých přístrojů, čekárny u lékaře včetně chodeb.

Plochy prodejen do 50 m², v obytných, kancelářských a podobných budovách.

## Povolené formáty dlažby pro skladby podlah s přidanou vrstvou izolace

### Keramické dlažby $d \geq 6$ mm NOVÉ

|                               |        |        |                    |                    |                    |        |                  |
|-------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|------------------|
|                               |        |        |                    |                    |                    |        |                  |
| podlahový prvek<br>fermacell® | 2 E 11 | 2 E 22 | 2 E 13<br>(2 E 14) | 2 E 31<br>(2 E 33) | 2 E 32<br>(2 E 34) | 2 E 35 | Powerpanel<br>TE |

#### oblast použití 1

| délka hrany dlažby v mm |           |           |           |           |   |   |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| max. 330                | •         | •         | •         | •         | • | • | •         |
| max. 600                | 3. vrstva | •         | 3. vrstva | 3. vrstva | – | – | •         |
| max. 800                | –         | 3. vrstva | –         | –         | – | – | 3. vrstva |
| max. 1 200              | –         | –         | –         | –         | – | – | –         |
| bez omezení             | –         | –         | –         | –         | – | – | –         |

#### oblast použití 2

| délka hrany dlažby v mm |           |           |           |           |   |   |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| max. 330                | •         | •         | •         | •         | – | – | •         |
| max. 600                | 3. vrstva | •         | 3. vrstva | 3. vrstva | – | – | •         |
| max. 800                | –         | 3. vrstva | –         | –         | – | – | 3. vrstva |
| max. 1 200              | –         | –         | –         | –         | – | – | –         |
| bez omezení             | –         | –         | –         | –         | – | – | –         |

#### Specifikace a tl. přidané vrstvy izolace

##### oblast použití 1 a 2

| Izolace povolena pouze v jedné vrstvě |       |         |             |       |       |       |         |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------|-------|-------|-------|---------|
| EPS DEO 100 kPa                       | < 30  | < 50    | –           | < 30  | –     | –     | < 50    |
| EPS DEO 150 kPa                       | < 80  | < 100   | < 50 (40)   | < 80  | < 40  | < 30  | < 100   |
| EPS DEO 200 kPa                       | < 150 | < 200   | < 80 (70)   | < 150 | < 70  | < 60  | < 200   |
| XPS DEO 300 kPa                       | < 150 | < 200   | < 80 (70)   | < 150 | < 70  | < 60  | < 200   |
| XPS DEO 500 kPa                       | < 200 | < 250   | < 100 (90)  | < 200 | < 90  | < 80  | < 250   |
| XPS DEO 700 kPa                       | < 250 | < 300   | < 150 (140) | < 250 | < 140 | < 130 | < 300   |
| další izol./podlah. topení            | –     | možné * | –           | –     | –     | –     | možné * |

\* U skladeb s podlahovým topením v oblasti použití 1 se specifikace přidané vrstvy izolace navrhuje dle tabulky pro oblast použití 2, u skladeb v oblasti použití 2 potom podle tabulky oblast použití 3.

#### Výškové dorovnání pro masivní strop

## Povolené výškové dorovnání skladby podle délky hrany dlažby

| výškové dorovnání       | samonivelační stěrka<br>fermacell™ | vyrovnávací podsyp<br>fermacell™                   | rychljetuhnoucí podsyp T<br>fermacell™ | voštinový systém<br>fermacell™ |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| délka hrany dlažby v mm |                                    |  |  |                                |
| max. 330                |                                    | 10–100 mm*<br>pro oblast použití 1                 |  |                                |
| max. 600                | 0–20 mm                            | 10–30 mm + 10 mm<br>sádrovláknitá deska fermacell® | 10–2 000 mm                            | 30 mm nebo 60 mm               |
| max. 800                | –                                  | –  | –                                      | –                              |
| max. 1 200              | –                                  | –  | –                                      | –                              |
| bez omezení             | –                                  | –  | –                                      | –                              |

\* Pro oblast použití 2 max. 60 mm, • možné, – nelze

3. vrstva: zvýšení zatížitelnosti přidanou 3. vrstvou, viz kapitola 4.1.5

Prostory a chodby v obytných domech, hotelové pokoje včetně příslušných koupelen.

Podlahy v kancelářích a kancelářských budovách. Lékařské ordinace bez těžkých přístrojů, čekárny u lékaře včetně chodeb.

Plochy prodeje do 50 m<sup>2</sup>, v obytných, kancelářských a podobných budovách.

## 6.4 Parkety, laminátová podlaha

### 6.4.1 Přípravné práce

U některých lepidel a druhů parket je nutné vyhlazení spojů podlahových prvků.

### 6.4.2 Pokládka

- Pokládání parketové podlahy se musí provádět při dodržování předpisů a směrnic výrobce a podle uznávaných pravidel techniky.
- Obsah vlhkosti parket udávaný v dané normě je nutno při pokládání dodržet.
- Laminátová podlaha se pokládá plovcím způsobem na podlahové prvky fermacell®.
- Třívrstvé parkety lze položit plovoucím způsobem nebo je můžete nalepit (dbejte pokynů výrobce).
- Podlahové systémy fermacell® jsou vhodné jako podklad pro lepení vícevrstevných parket podle ČSN EN 13489 (např. desky hotových parket) a mozaikových parket podle ČSN EN 13488.
- Mozaikové parkety podle ČSN EN 13488 se pokládají na sádrovláknité prvky fermacell® a Powerpanel TE do vzorů, které umožňují dilataci parketové podlahy (při možném bobtnutí) v různých směrech, např. ve vzoru kostky nebo rybiny.
- Nalepení masivních parket podle ČSN EN 13226, parket podle ČSN EN 13227 nebo mozaikových parket (pokládáných paralelně) je možné pouze po dohodě a písemném povolení výrobce lepidla.
- Pro lepené parketové podlahy použijte pouze lepidla, která jsou výslovně povolena pro jednotlivé podlahové prvky. Zpracování se musí provést podle směrnic výrobce lepidla.

Doporučené systémy (lepidla) pro pokládku podlahovin (např. parkety) najdete na [www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz) v sekci „Ke stažení“.

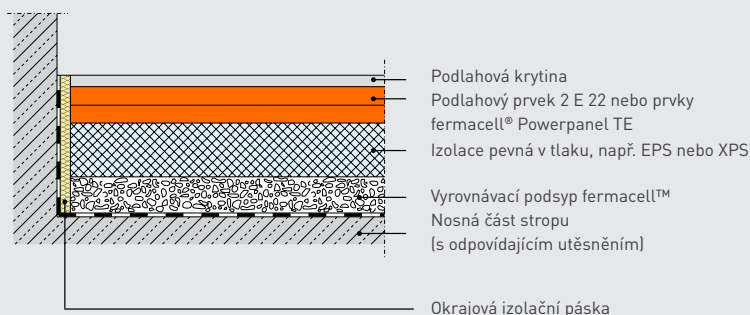


Parkety


# 07 Detaily

## 7.1 Detaily skladeb podlah, napojení


### 7.1.1 Tepelná izolace základové desky se sádrovláknitými podlahovými prvky fermacell® nebo Powerpanel TE




### 7.1.2 Úrovňové vyrovnání na dřevěném trámovém stropu se sádrovláknitými podlahovými prvky

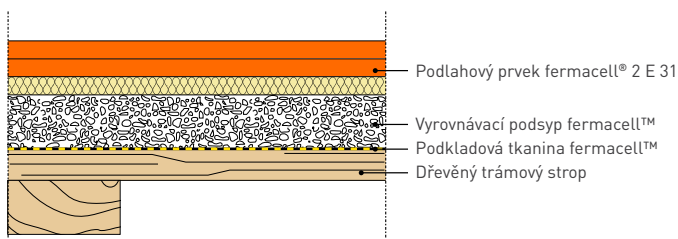


### nebo prvky Powerpanel TE

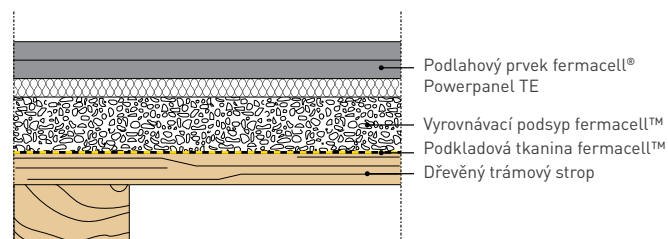


### 7.1.3 Úrovňové vyrovnání dřevěného trámového stropu s nosným záklopem mezi trámy a sádrovláknitými podlahovými prvky

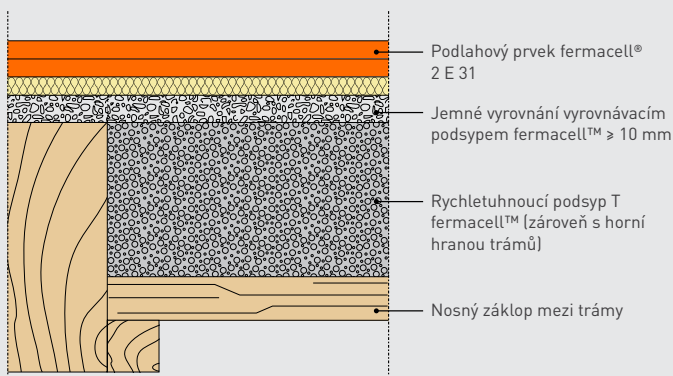


### nebo prvky Powerpanel TE

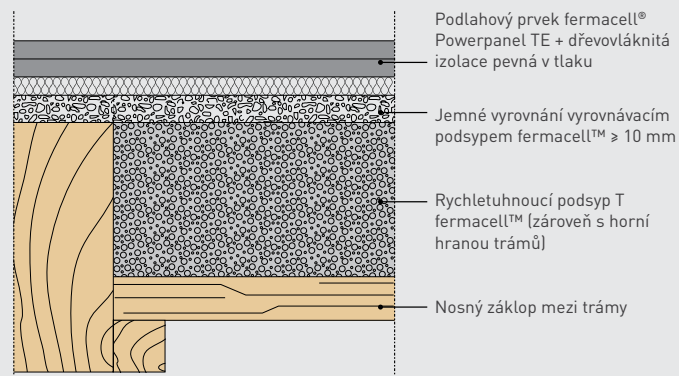


### 7.1.4 Úrovňové vyrovnání na klenbovém stropě se sádrovláknitými podlahovými prvky nebo prvky Powerpanel TE (dodržujte stavební fyziku)

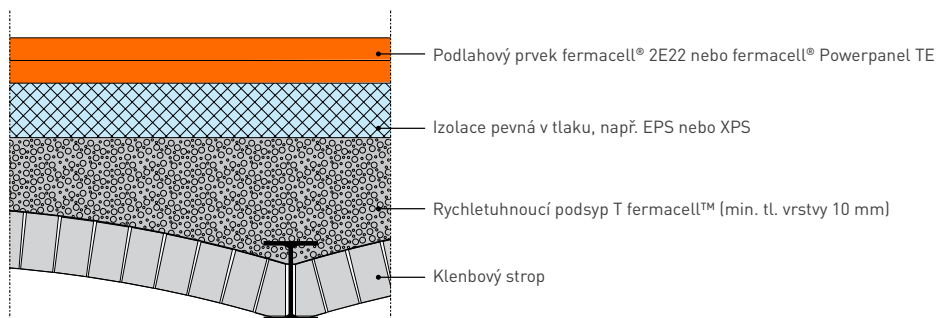


### 7.1.5 Trapézové stropy se sádrovláknitými prvky

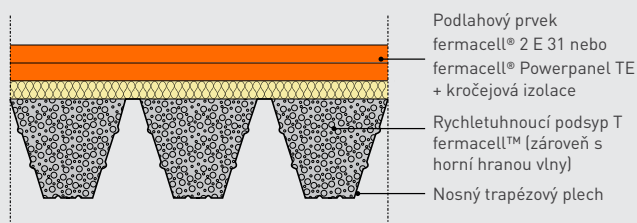


### nebo Powerpanel TE

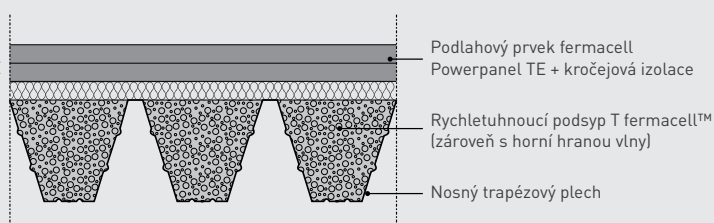



### 7.1.6 Přesypání instalačních rozvodů vyrovnávacím podsypem fermacell™, s roznášecí vrstvou ze sádrovláknitých podlahových prvků fermacell® nebo Powerpanel TE

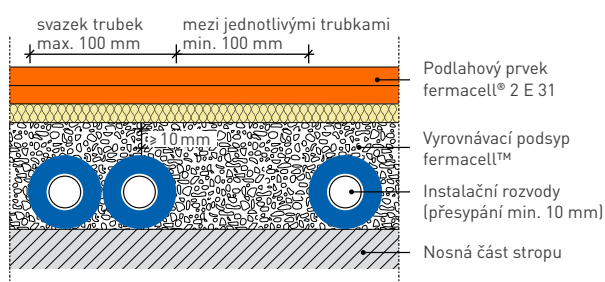

### 7.1.7 Zасыпání instalačních rozvodů rychletuhnoucím podsypem T fermacell™, s roznášecí vrstvou ze sádrovláknitých podlahových prvků nebo Powerpanel TE

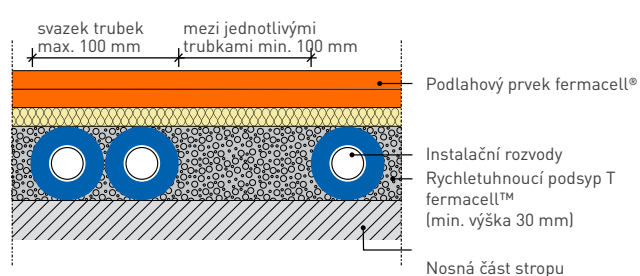


### 7.1.8 Detail napojení podlahových prvků fermacell® na příčku s požárními požadavky

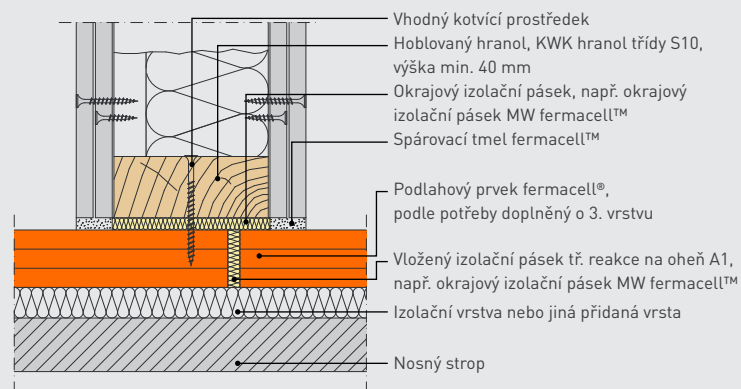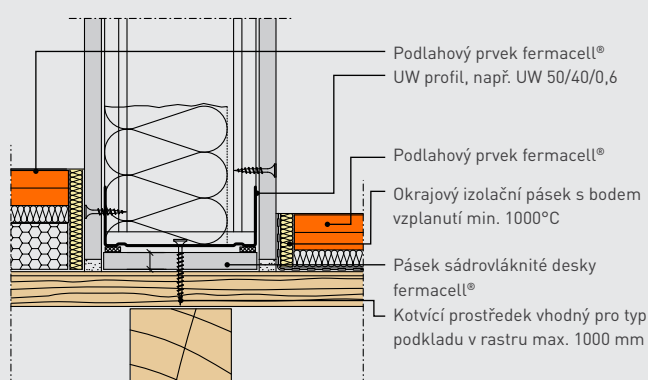




### 7.1.9 Napojení na stěnu fermacell v oblasti zatížené vlhkostí s použitím sádrovláknitých podlahových prvků fermacell® nebo prvků fermacell® Powerpanel TE

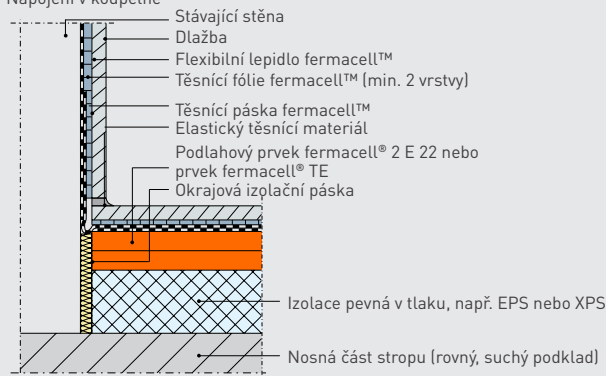
Napojení v koupelně




### 7.1.10 Masivní konstrukce s výškovým odskokem – podlahový prvek fermacell® nebo prvek fermacell® TE

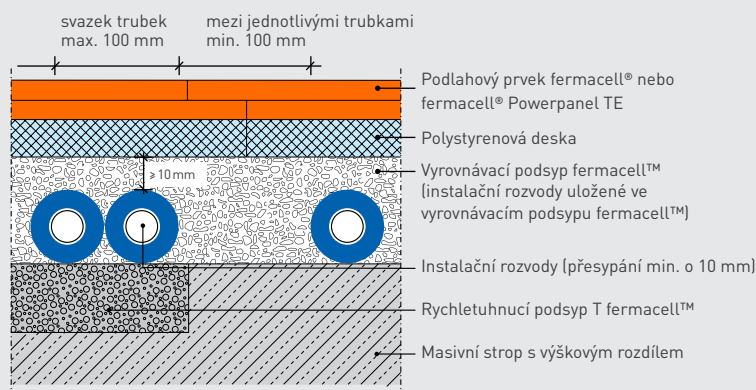


### 7.1.11 Napojení různých podlahových materiálů – sádrovláknité podlahové prvky na prvky Powerpanel TE

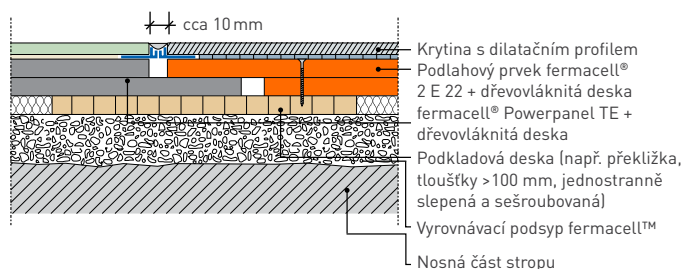


### 7.1.12 Napojení na masivní konstrukci – sádrovláknité podlahové prvky na prvky Powerpanel TE

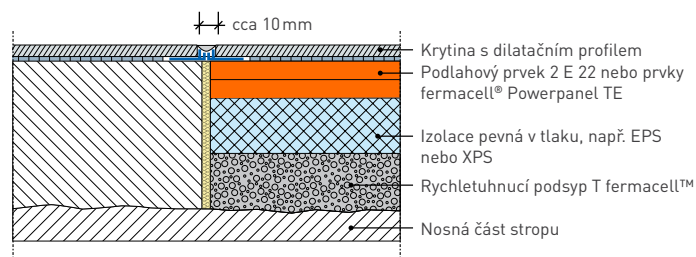

### 7.1.13 Zafixování instalací pomocí rychletuhnoucího podsypu a dorovnání nerovností vyrovnávacím podsypem

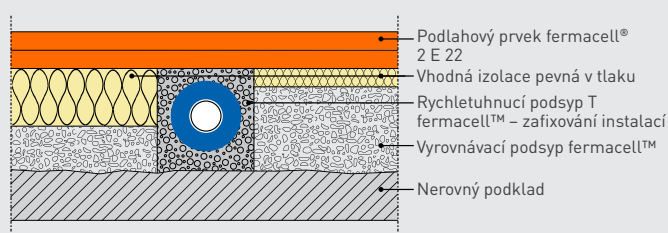


### 7.1.14 Zafixování instalací pomocí rychletuhnoucího podsypu a výškové dorovnání pomocí vhodného izolantu

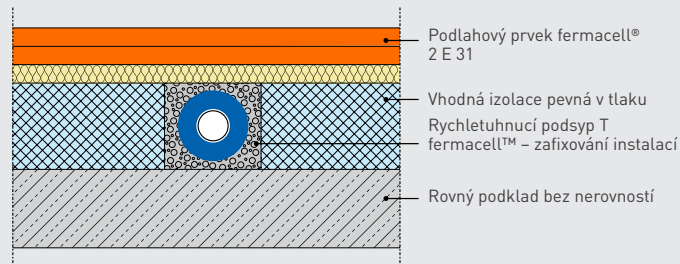

### Konstrukce dřevěného trámového stropu např. u rodinného domu

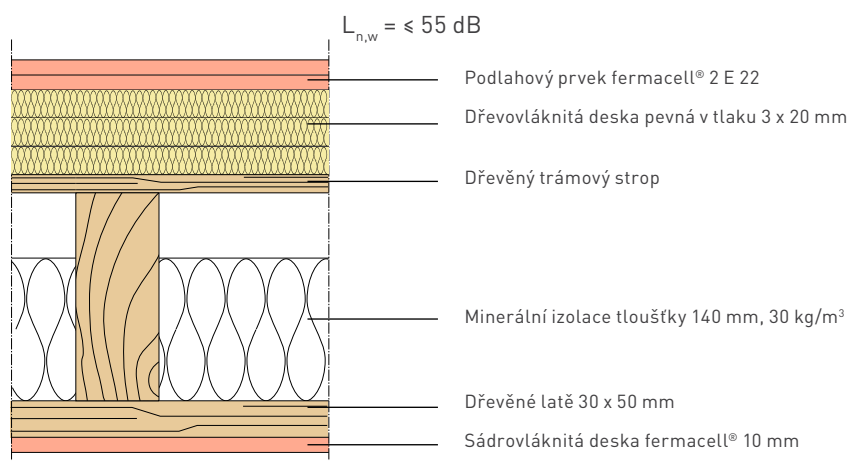
Akustické hodnoty konstrukce:  $R_w = \geq 64$  dB



Další skladby stropů  
možné po konzultaci  
s technickým oddělením  
fermacell


### Konstrukce dřevěného trámového stropu s vysokými akustickými požadavky

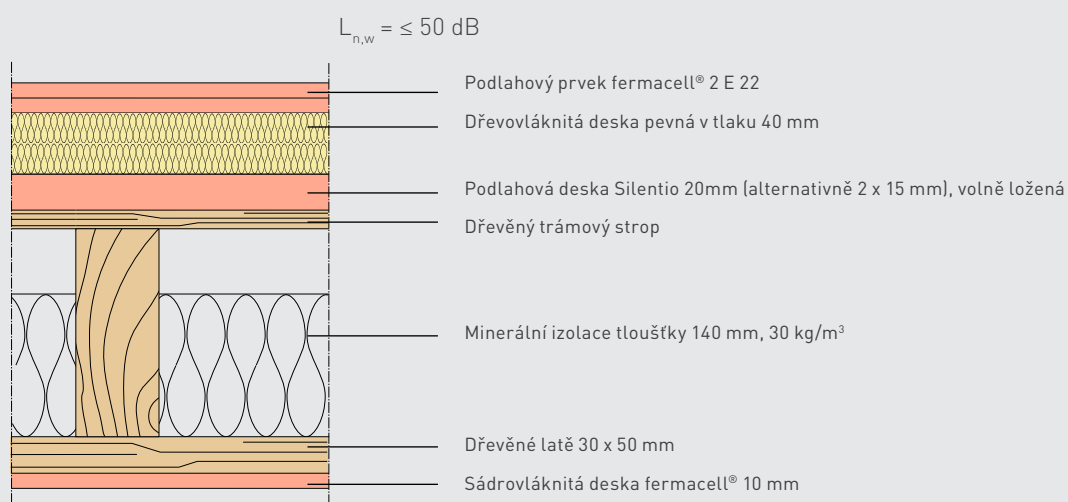Akustické hodnoty konstrukce:  $R_w = \geq 66$  dB



### Konstrukce dřevěného trámového stropu se zapuštěným podhledem

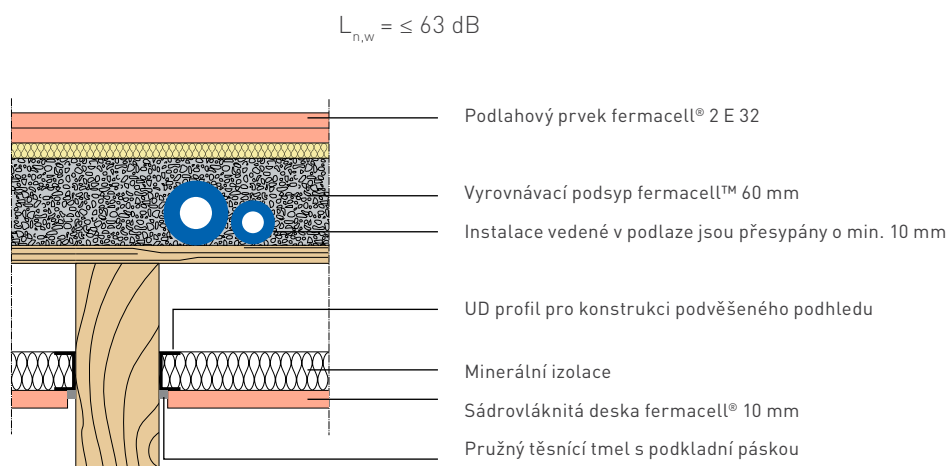
Akustické hodnoty konstrukce:  $R_w = \geq 55$  dB



### Rekonstrukce dřevěného trámového stropu s původním zásypem

Akustické hodnoty konstrukce:  $R_w = \geq 66$  dB
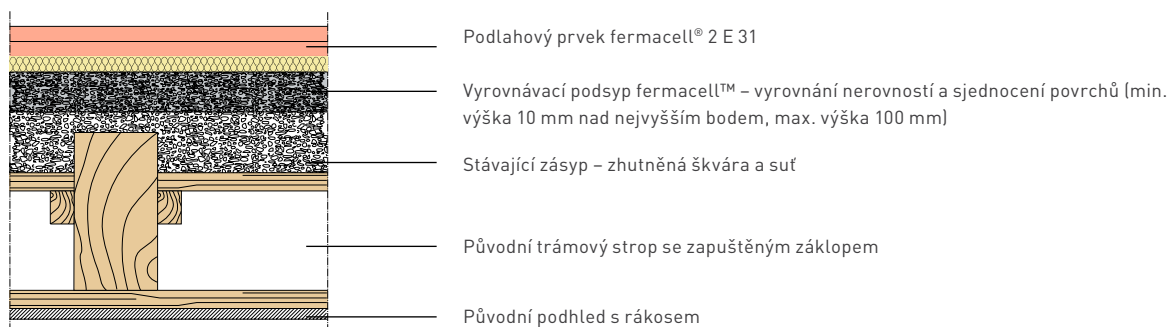
$$L_{n,w} = \leq 49 \text{ dB}$$




### Přiznaný dřevěný trámový strop s překládaným záklopem, např. pro sruby

Váha konstrukce nad záklopem – 102 kg/m<sup>2</sup>, výška konstrukce nad záklopem 130 mm

Akustické hodnoty konstrukce:  $R_w = \geq 58$  dB
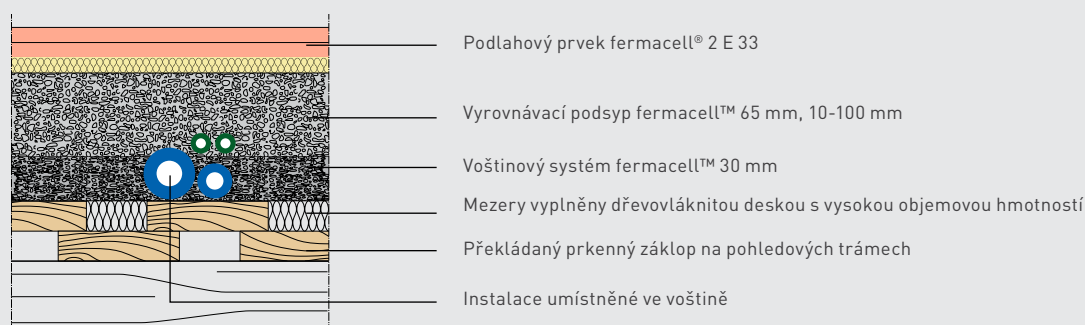
$$L_{n,w} = \leq 60 \text{ dB}$$




### Přiznaný dřevěný trámový strop s prkenným záklopem, pro vysoké akustické požadavky a podlahové topení

Váha konstrukce nad záklopem – 98 kg/m<sup>2</sup>, výška konstrukce nad záklopem 125 mm

Akustické hodnoty konstrukce:  $R_w = \geq 61$  dB

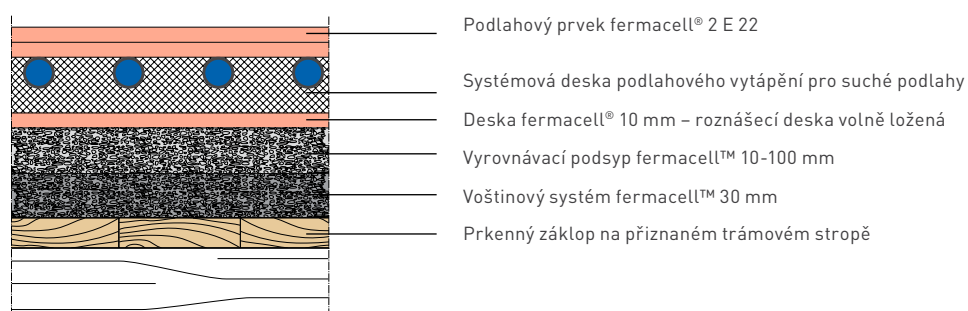
$$L_{n,w} = \leq 58 \text{ dB}$$




## 7.2 Dveřní prostor – varianta 1: sádrovláknité podlahové prvky napojené do T

Toto řešení představuje pevné propojení mezi dvěma separátně položenými plochami

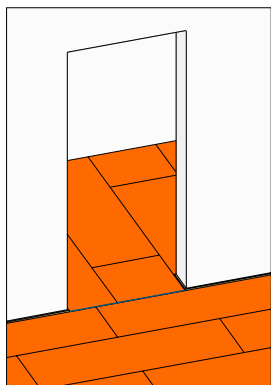Například: propojení dvou místností v prostoru dveří




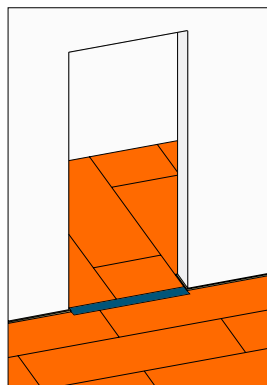Výchozí situace: sádrovláknité podlahové prvky fermacell® v prostoru dveří do T




Řešení: pevné připojení v prostoru dveří


### Prováděcí kroky

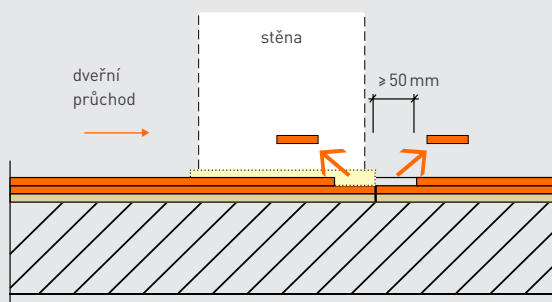

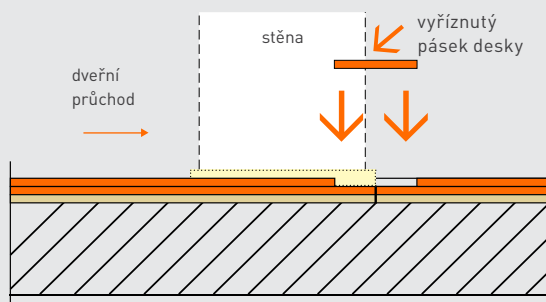1. Z každé strany vyříznout pásek fermacell® široký  $\geq 50$  mm z horní vrstvy, např. ruční okružní pilou.



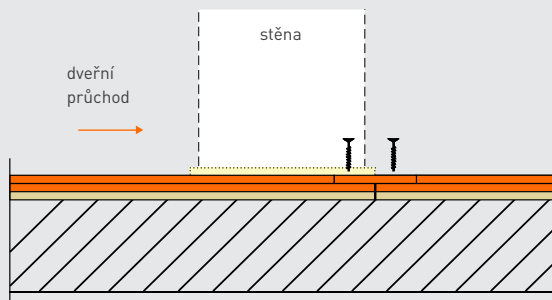2. Vyříznout pásek ze sádrovláknité desky fermacell® v odpovídající délce, šířce a tloušťce. Nanést na drážku podlahové lepidlo fermacell™ a vyříznutý kus vsadit na místo.




3. Spojení pásku fermacell® s podlahovým prvkem, např. rychlořeznými šrouby fermacell™ nebo pomocí rozpěrných sponek. Vzdálenost spojovacích prostředků nesmí být větší než 150 mm.

### Montážní video:

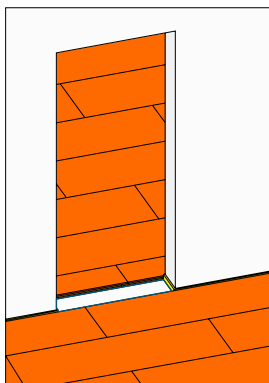
„Výhody podlahových prvků fermacell™“  
Kapitola dveřní otvory



### 7.3 Dveřní prostor – varianta 2: sádrovláknité podlahové prvky napojené podélně




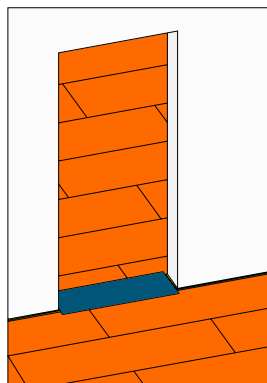Výchozí situace: při pokládce sádrovláknitých podlahových prvků fermacell® se vynechá prostor dveří




Řešení: hotový přechod v prostoru dveří


#### Prováděcí kroky

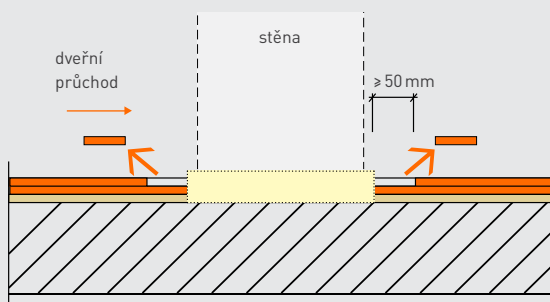

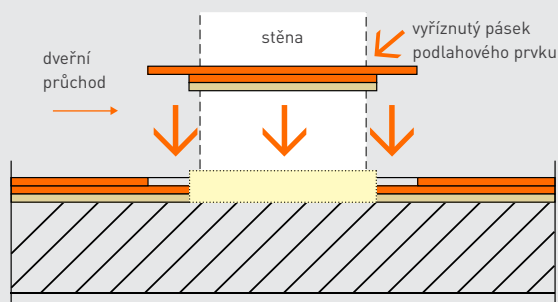1. Z každé strany vyříznout pásek fermacell® široký  $\geq 50$  mm z horní vrstvy, např. ruční okružní pilou.



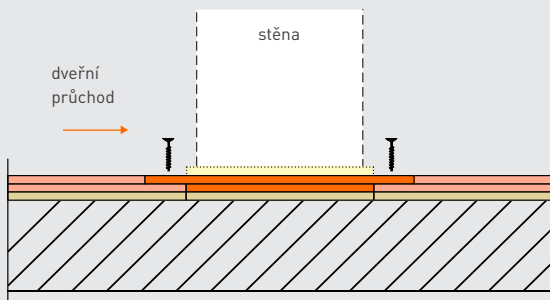2. Vyříznout pásek ze sádrovláknité desky fermacell® v odpovídající délce, šířce a tloušťce. Nanést na drážku podlahové lepidlo fermacell™ a vyříznutý kus vsadit na místo.



3. Obě části silně spojit, např. rychlořeznými šrouby fermacell™ nebo pomocí rozpěrných sponek. Vzdálenost spojovacích prostředků nesmí být větší než 150 mm.

#### Výhody:









žádné oslabení podlahových prvků v oblasti dveří dilatační spárou a nechtěné výškové rozdíly způsobené dilatací.

## 08 Stavební fyzika

### 8.1 Požární odolnost podlahových prvků

| Masivní / betonové stropní konstrukce          |  | Dřevěné trámové stropy  |   |
|--|--|---|---|
| Typ I  |  | Typ II  |   |
| - železobetonové stropy na ocelových nosnících | Monolitické železobetonové stropy deskové, trámové a žebrové | s horním záklopem   | se záklopem mezi trámy  |
| Stropy z keramických nosníků a vložek          | Prefabrikované železobetonové stropy                         | - desky na bázi dřeva (např. OSB) o objemové hm. $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ a tl. $\geq 16 \text{ mm}$ | - překližky o objemové hm. $\geq 520 \text{ kg/m}^3$ a tl. $\geq 16 \text{ mm}$ |
|  |  | - prkenný záklop o tl. $\geq 21 \text{ mm}$   |   |

### 8.2 Požární odolnost podlahových prvků na stropěch typu I

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|--|
| Podlahový prvek fermacell®  | 2 E 11  | 2 E 22  | 2 E 31   | 2 E 32  | 2 E 33  |  |
| Skladba   | 2 x 10 mm sádrovláknitá deska   | 2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska   | 2 x 10 mm sádrovláknitá deska + 10 mm dřevovláknitá deska                            | 2 x 10 mm sádrovláknitá deska + 10 mm minerální deska                                 | 2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska + 10 mm dřevovláknitá deska                           |  |
| Požární odolnost bez dalších vrstev   | REI 60  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
| Sádrovláknitá deska fermacell® tl. 10 nebo 12,5 mm  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
|  Vyrovnávací podsyp fermacell™ 10 mm | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
|  Vyrovnávací podsyp fermacell™ 20 mm | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
|  Rockwool Floorrock tl. 20 mm        | -   | REI 60/RE 120   | -  | -   | -   |  |






## Trapézové stropy

## Typ III

Záklop:

- desky na bázi dřeva (např. OSB)  
o objemové hm.  $\geq 600 \text{ kg/m}^3$   
a tl.  $\geq 16 \text{ mm}$
- překližky o objemové hm.  $\geq 520 \text{ kg/m}^3$   
a tl.  $\geq 16 \text{ mm}$
- prkenný záklop o tl.  $\geq 21 \text{ mm}$

Trapézová stropní konstrukce dle statického výpočtu



2 E 34

2x12,5 mm  
sádrovláknitá  
deska + 10 mm  
minerální deska


REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

-



2 E 13

2 x10 mm  
sádrovláknitá  
deska + 20 mm  
polystyren


REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

-



2 E 14

2 x10 mm  
sádrovláknitá  
deska + 30 mm  
polystyren


REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120



2 E 23

2 x 12,5 mm  
sádrovláknitá  
deska + 20 mm  
polystyren


REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

-



2 E 16

2 x 10 mm  
sádrovláknitá  
deska  
+ 9 mm filc


REI 60

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

-



2 E 26

2 x 12,5 mm  
sádrovláknitá  
deska  
+ 9 mm filc


REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

REI 60/RE 120

-



Powerpanel TE

2x12,5 mm  
Powerpanel TE

REI 60/RE 120









REI 60/RE 120

REI 60/RE 120








REI 60/RE 120








-








### 8.3 Požární odolnost podlahových prvků na stropích typu II

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|--|
| Podlahový prvek fermacell®  | 2 E 11  | 2 E 22  | 2 E 31   | 2 E 32  | 2 E 33  |  |
| Skladba   | 2 x 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska   | 2 x 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska   | 2 x 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 10 mm<br>dřevovláknitá<br>deska              | 2 x 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 10 mm<br>minerální deska                      | 2 x 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 10 mm<br>dřevovláknitá<br>deska             |  |
| Požární odolnost bez dalších<br>vrstev  | REI 30<br>REI 60 **   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
| Sádrovláknitá deska fermacell®<br>tl. 10 nebo 12,5 mm   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
|  10 mm<br>Vyrovnávací podsyp fermacell™<br>10 mm   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
|  20 mm<br>Vyrovnávací podsyp fermacell™<br>20 mm | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
|  20 mm<br>Rockwool Floorrock tl. 20 mm           | –   | REI 60/RE 120   | –  | –   | –   |  |

### 8.4 Požární odolnost podlahových prvků na stropích typu III

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|--|
| Podlahový prvek fermacell®  | 2 E 11  | 2 E 22  | 2 E 31   | 2 E 32  | 2 E 33  |  |
| Skladba   | 2 x 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska   | 2 x 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska   | 2 x 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 10 mm<br>dřevovl. deska                        | 2 x 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 10 mm<br>minerální deska                        | 2 x 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 10 mm<br>dřevovl. deska                       |  |
| Požární odolnost bez dalších vrstev   | –   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
| Sádrovláknitá deska fermacell®<br>tl. 10 nebo 12,5 mm   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
|  10 mm<br>Vyrovnávací podsyp fermacell™<br>10 mm | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
|  20 mm<br>Vyrovnávací podsyp fermacell™<br>20 mm | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |  |
|  20 mm<br>Rockwool Floorrock tl. 20 mm           | –   | REI 60/RE 120   | –  | –   | –   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|
| 2 E 34  | 2 E 13  | 2 E 14  | 2 E 23  | 2 E 16   | 2 E 26  | Powerpanel TE   |
| 2x12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 10 mm<br>minerální deska                    | 2 x10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 20 mm<br>polystyren                          | 2 x10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>+30 mm<br>polystyren                        | 2 x 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 20 mm<br>polystyren                       | 2 x 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>+ 9 mm filc                                 | 2 x 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>+ 9 mm filc                                | 2x12,5 mm<br>Powerpanel TE  |
| REI 60/RE 120   | –   | REI 30/RE 60  | REI 60/RE 120   | REI 30<br>REI 60 **  | REI 60/RE 120   | –   |
| REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |
| REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |
| REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |
| –   | –   | REI 60/RE 120   | –   | –  | –   | –   |

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|
| 2 E 34  | 2 E 13  | 2 E 14  | 2 E 23  | 2 E 16   | 2 E 26  | Powerpanel TE   |
| 2x12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 10 mm<br>minerální deska                      | 2 x10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 20 mm<br>polystyren                            | 2 x10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska +30 mm<br>polystyren                             | 2 x 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska + 20 mm<br>polystyren                         | 2 x 10 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>+ 9 mm filc                                   | 2 x 12,5 mm<br>sádrovláknitá<br>deska<br>+ 9 mm filc                                  | 2x12,5 mm<br>Powerpanel TE  |
| REI 60/RE 120   | –   | REI 30/RE 60  | REI 60/RE 120   | REI 30/RE 60   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |
| REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |
| REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |
| REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120  | REI 60/RE 120   | REI 60/RE 120   |
| –   | –   | REI 60/RE 120   | –   | –  | –   | –   |

## 8.5 Ochrana proti hluku

### Vzduchová neprůzvučnost – požadavky a posouzení

#### Třídy zvukové izolace

Pro lepší názornost můžeme popsat vztah mezi hodnotami neprůzvučnosti a subjektivně pociťovaným hlukem slovně. Níže je uvedena tabulka s různými druhy zdrojů hluku.

Slovní popisy mohou být použity pro vzduchovou neprůzvučnost stěn a stropů, pokud hladina hluku pozadí dosahuje  $L_{eq} = 20 \text{ dB(A)}$ . Tabulka je převzata z doporučení německé organizace DEGA z března 2009.

| Třídy zvukové izolace a odpovídající hodnoty $R'_w$ v dB                         | F<br>< 50 dB                                   | E<br>≥ 50 dB                             | D<br>≥ 53/54 dB                            | C<br>≥ 57 dB                               | B<br>≥ 62 dB                               | A<br>≥ 67 dB                 | A*<br>≥ 72 dB                |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>Hlasitá řeč</b><br>(např. večírek, hádka atd., zpravidla se vyskytuje zřídka) | bezchybně srozumitelná, velmi jasně slyšitelná |  | bezchybně srozumitelná, jasně slyšitelná   | částečně srozumitelná, obecně slyšitelná   | obecně nesrozumitelná, částečně slyšitelná | nesrozumitelná, neslyšitelná | nesrozumitelná, neslyšitelná |
| <b>Zvýšená řeč</b><br>(např. živá debata mezi více lidmi, vyskytuje se občas)    | bezchybně srozumitelná, velmi jasně slyšitelná | bezchybně srozumitelná, jasně slyšitelná | částečně srozumitelná, obecně slyšitelná   | obecně nesrozumitelná, částečně slyšitelná | nesrozumitelná, ještě slyšitelná           | nesrozumitelná               |                              |
| <b>Normální řeč</b><br>(např. tichá konverzace více lidí)                        | bezchybně srozumitelná, jasně slyšitelná       | částečně srozumitelná, obecně slyšitelná | obecně nesrozumitelná, částečně slyšitelná | nesrozumitelná, ještě slyšitelná           | nesrozumitelná, neslyšitelná               |                              |                              |

#### Důležité pokyny k třídám zvukové izolace

Ve stavební praxi je nutno výše uvedené požadavky pro třídy A a A\* vždy důkladně zvážit. Stavební konstrukce s  $R'_w$  větší než 67 dB lze realizovat jen s výrazným nárůstem nákladů – použitím stěn s vícenásobnou konstrukcí.

Výše uvedené platí jak pro dřevostavby, tak pro masivní stavby.

Protože pracujeme s hodnotami  $R'_w$ , musíme při posouzení konstrukce vzít do úvahy také boční cesty zvuku.

Protože je zvuková energie přenášena také těmito vedlejšími cestami, je stavební neprůzvučnost zabudované konstrukce snížena.

#### Požadavky ČSN

Základním předpokladem splnění požadavků na ochranu před hlukem v budovách, podle právních předpisů, je uplatnění normových požadavků ČSN 73 0532:2020 ve znění změny Z1:2013 na neprůzvučnost stavebních konstrukcí mezi místnostmi v budovách a normových

požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí. Pokud není technickou normou stanoveno jinak, prokazuje se dodržení normových požadavků na neprůzvučnost zkouškou a porovnáním jejího výsledku s požadavkem. Základem zkoušky je měření v třetinoctávkových kmitočtových pásmech. Z výsledků měření v třetinoctávkových kmitočtových pásmech se určují podle ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 hodnoty jednocíselných veličin, které se porovnávají s požadavky uvedenými tabelárně v této normě.

V případech, kdy základní normové požadavky nepostačují individuálním požadavkům, uvádí norma doporučené zvýšené požadavky a další opatření pro zlepšení protihlukové ochrany bytů. Tyto požadavky mají charakter nadstandardního doporučení a mohou být uplatňovány u nových nebo rekonstruovaných budov na základě smluvních dohod.

Norma také zavádí způsob kategorizace bytů z hlediska zvýšené zvukové izolace

ve formě tříd zvýšené zvukové izolace bytu (TZI).

#### Postup posouzení

Splnění normových požadavků se podle čl. 5 normy ČSN 73 0532:2020 prokazuje zkouškou na stavbě mezi místnostmi, dle příslušných norem pro zkoušení ČSN EN ISO 140-4 a ČSN EN ISO 140-7.

Podle výše uvedené normy lze ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě prokázat předpoklad ke splnění požadavků a provádět posouzení několika možnými způsoby:

1. Nejjednodušším, ale také nejméně přesným způsobem, je použití změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty neprůzvučnosti stavebních konstrukcí  $R_w$  a přibližný přepočten na stavební váženou neprůzvučnost  $R'_w$  podle vztahu:

$$R'_w = R_w - k_1$$

kde:

$k_1$ : je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku, která se pohybuje pro různé konstrukční systémy od 2 dB do 8 dB. Pro lehké dělicí konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavebách se doporučuje hodnota  $k_1 = 4$  až 8 dB. V tomto případě je volba vhodné korekce značně závislá na zkušenostech projektanta, na zvážení všech podmínek a detailů apod. Přesnější odhad vlivu vedlejších cest lze získat výpočtem pomocí níže uvedených metod.

2. Výpočtem např. podle ČSN EN 12354-1, ČSN EN 12354-2 nebo jiným způsobem. Způsobem, který doporučujeme v této příručce, je posouzení podle DIN 4109 11/89 Příloha 1 čl. 5 Vzduchová neprůzvučnost ve skeletových a dřevěných budovách. Použití DIN 4109 má několik důvodů:

- metoda je dobře propracována a německý výrobce, který se touto normou řídí, poskytuje řadu údajů použitelných pro výpočet,
- na rozdíl od ČSN EN 12354-1 je postup jednodušší a srozumitelný i pro uživatele, kteří nejsou specialisty v oboru akustiky,
- metoda je dlouhodobě používána nejen v Německu, a ve většině obvyklých případech poskytuje dobrou predikci neprůzvučnosti.

Ve vztahu k posouzení podle ČSN 73 0532:2020 je třeba uvážit jednu zásadní odlišnost metody DIN. Hodnoty, se kterými DIN počítá, jsou tzv. výpočtové hodnoty (odlišené dolním indexem R). Stanovují se z laboratorních měření odečtením bezpečnostní rezervy 2 dB. Pro aplikaci v ČR, kde bezpečnostní rezerva není používána, je tedy možno pracovat s hodnotami normovými/laboratorními. Přesto může být použití rezervy podle DIN vhodné, zvláště v případech, kdy požadujeme vysokou spolehlivost dodržení hodnot stavební neprůzvučnosti (např. bude prováděno měření na stavbě před kolaudací), nebo stavební provedení nedává dostatečnou záruku bezchybného provedení všech detailů. V následujícím početním příkladu jsou porovnány obě varianty s vyhodnocením výsledného vlivu.

#### Kročejová neprůzvučnost

Splnění normových požadavků na kročejovou neprůzvučnost se podle normy ČSN 73 0532 prokazuje zkouškou na stavbě. Vážené normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku určené podle ČSN EN ISO 717-2 z třetinooktávových hodnot veličin, změřených podle ČSN EN ISO 140-7, nesmí v chráněných místnostech překročit hodnoty požadavků stanovené v tabulce na následující straně. Požadavky platí ve směru přenosu kročejového zvuku. Pro posouzení se použijí tyto veličiny:

- vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku  $L'_{n,w}$  pro místnosti se společnou celou plochou stropu se zkoušenou podlahou, nebo kde zkoušená podlaha je součástí společné části stropu, která je menší než plocha stropu při pohledu z přijímací místnosti;

- vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku  $L'_{nT,w}$  pro místnosti, kde zkoušená podlaha nebo strop není součástí společného stropu.

Ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě lze prokazovat předpoklad ke splnění požadavků a provádět posouzení několika možnými způsoby:

1. Použít změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty  $L_{n,w}$  a provést přibližný přepočet na váženou stavební normovou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku  $L'_{n,w}$ :

$$L'_{n,w} = L_{n,w} + k_2$$

kde:  $k_2$  je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku v rozsahu 0 dB až 2 dB.

2. Přesnější odhad vlivu vedlejších cest lze získat výpočtem, např. podle ČSN EN 12354-2 nebo jiným způsobem, např. podle DIN 4109, Příloha 1 čl. 8 a následující. Pro dřevěné trámové stropy platí průkaz podle tab. 34 ve výše uvedené normě nebo vlastní zkoušky výrobce (viz dále uvedený přehled konstrukcí fermacell<sup>TM</sup>).

#### Posuzování neprůzvučnosti obvodových plášťů

Splnění normových požadavků podle normy ČSN 73 0532:2020 se prokazuje zkouškou na stavbě. Ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě lze předpoklad ke splnění požadavků prokazovat výpočtem, např. podle normy ČSN EN 12354-3 nebo jiným způsobem. Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů budov v hodnotách  $R'_w$  nebo  $D_{nT,w}$  v dB nesmí být nižší než požadavky stanovené v následující tabulce:

## Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách podle ČSN 73 0532: 2020

## Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku)

| Řádka   | Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku)   | Požadavky na zvukovou izolaci |                             |                            |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|   |  | Stropy                        |                             | Stěny                      |
|   |  | $R'_{w, D_{nT,w}}$<br>dB      | $L'_{n,w}, L'_{nT,w}$<br>dB | $R'_{w, D_{nT,w}}$<br>dB   |
| <b>A. Bytové domy, rodinné domy – všechny obytné místnosti bytu</b>                                       |  |                               |                             |                            |
| 1   | Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu  | $\geq 47$                     | $\leq 58$                   | $\geq 40^a$                |
| <b>B. Bytové domy – rodinné domy s více než jedním bytem – obytné místnosti bytu</b>                      |  |                               |                             |                            |
| 2   | Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství   | $\geq 54$<br>$\geq 52^b$      | $\leq 53$<br>$\leq 59^b$    | $\geq 53$<br>$\geq 52^b$   |
| 3   | Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušárny, sklípky apod.)   | $\geq 52$                     | $\leq 55$                   | $\geq 52$                  |
| 4   | Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody   | $\geq 57$                     | $\leq 48$                   | $\geq 57$                  |
| 5   | Místnosti s technickým zařízením domu (výměňkové stanice, kotelny, strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod.) s hlukem: $L_{A,max} \leq 80$ dB<br>$80 \text{ dB} < L_{A,max} \leq 85$ dB | $\geq 57^e$<br>$\geq 62^e$    | $\leq 48^e$<br>$\leq 48^e$  | $\geq 57^e$<br>$\geq 62^e$ |
| 6   | Provozovny s hlukem $L_{A,max} \leq 85$ dB s provozem nejvýše do 22.00 h<br>s provozem i po 22.00 h  | $\geq 57^e$<br>$\geq 62^e$    | $\leq 50^e$<br>$\leq 45^e$  | $\geq 57^e$<br>$\geq 62^e$ |
| 7   | Provozovny s hlukem $85 \text{ dB} \leq L_{A,max} \leq 95$ dB s provozem nejvýše do 22.00 h<br>s provozem i po 22.00 h   | $\geq 67^e$<br>$\geq 72^e$    | $\leq 43^e$<br>$\leq 38^e$  | $\geq 67^e$<br>$\geq 72^e$ |
| <b>C. Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomy – obytné místnosti bytu</b>                            |  |                               |                             |                            |
| 8   | Všechny místnosti v sousedním domě   | $\geq 57$                     | $\leq 48$                   | $\geq 57$                  |
| <b>D. Hotely a zařízení pro přechodné ubytování – ložnicový prostor ubytovací jednotky</b>                |  |                               |                             |                            |
| 9   | Všechny místnosti druhých jednotek   | $\geq 53$                     | $\leq 55$                   | $\geq 47$                  |
| 10  | Společně užívané prostory (chodby, schodiště)  | $\geq 53$                     | $\leq 58$                   | $\geq 45$                  |
| 11  | Restaurace a jiné provozovny s provozem do 22.00 h   | $\geq 57$                     | $\leq 53$                   | $\geq 57$                  |
| 12  | Restaurace a jiné provozovny s provozem i po 22.00 h ( $L_{A,max} \leq 85$ dB)   | $\geq 62$                     | $\leq 48$                   | $\geq 62$                  |
| <b>E. Nemocnice, zdravotnická zařízení – lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod.</b> |  |                               |                             |                            |
| 13  | Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory (chodby, schodiště, haly)   | $\geq 52$                     | $\leq 58$                   | $\geq 47^a$                |
| 14  | Hlučné prostory (kuchyně, technická zařízení budovy) $L_{A,max} \leq 85$ dB  | $\geq 62$                     | $\leq 48$                   | $\geq 62$                  |
| <b>F. Školy a vzdělávací instituce – učebny, výukové prostory</b>   |  |                               |                             |                            |
| 15  | Učebny, výukové prostory   | $\geq 53$                     | $\leq 55$                   | $\geq 47$                  |
| 16  | Společné prostory, chodby, schodiště   | $\geq 53$                     | $\leq 58$                   | $\geq 47$                  |
| 17  | Hlučné prostory (dílň, jídelny) $L_{A,max} \leq 85$ dB   | $\geq 55$                     | $\leq 48$                   | $\geq 52$                  |
| 18  | Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) $L_{A,max} \leq 90$ dB   | $\geq 60$                     | $\leq 48$                   | $\geq 57$                  |
| <b>G. Administrativní a správní budovy, firmy – kanceláře a pracovny</b>                                  |  |                               |                             |                            |
| 19  | Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné prostory   | $\geq 52$                     | $\leq 58$                   | $\geq 37$                  |
| 20  | Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků  | $\geq 52$                     | $\leq 58$                   | $\geq 42$                  |
| 21  | Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem   | $\geq 52$                     | $\leq 58$                   | $\geq 50$                  |

## VYSVĚTLIVKY

- a) Požadavek platí pro vnitřní stěny bytu mezi obytnými místnostmi včetně vedlejších cest přes dveře, které jsou součástí dělicí stěny. Požadavek na dveře se vztahuje pouze na dveře, které jsou součástí společné dělicí stěny mezi dvěma obytnými místnostmi (kromě kuchyně). V takovém případě se požadavek na stěnu vztahuje pouze na plnou část stěny (bez dveří) a současně platí požadavek na dveře. Požadavky se nevztahují na obytné místnosti, které jsou mezi sebou propojeny otvory bez výplně.
- b) Požadavek se vztahuje pouze na starou, zejména panelovou výstavbu, pokud neumožňuje dodatečná zvukově izolační opatření.
- e) Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje

a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. Místnosti s provozním hlukem s dominantním obsahem nízkých kmitočtů nebo s tónovými složkami (např. hlučné strojovny, diskotéky apod.) se zásadně nedoporučuje situovat do blízkosti bytových jednotek. Zejména přenos nízkých kmitočtů nelze v běžných obytných budovách účinně omezit. V odůvodněných případech je nezbytné provést posouzení pomocí akustické studie. Provozovny s hlukem  $L_{A,max} \leq 95$  dB se nemají umísťovat do obytných budov. Pokud taková situace nastane, musí se provést podrobná akustická studie na základě frekvenční analýzy všech instalovaných zdrojů hluku.



## Druhy stropních konstrukcí






| skladba  | akustika                             |                                  | str. |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|------|
|  | kročejová neprůzvučnost<br>$L_{n,w}$ | vzduchová neprůzvučnost<br>$R_w$ |      |
|  | dB                                   | dB                               |      |
|  <p><b>Trámový strop</b><br/>22 mm dřevotřísková deska<br/>220 mm dřevěný trám</p>  | 90                                   | 28                               | 70   |
|  <p><b>Uzavřený trámový strop s latěmi</b><br/>22 mm dřevotřísková deska<br/>220 mm dřevěný trám<br/>50 mm minerální izolace<br/>30 mm latě<br/>10 mm sádrovláknitá deska fermacell®</p>  | 78                                   | 42                               | 72   |
|  <p><b>Uzavřený trámový strop s akustickým profilem</b><br/>22 mm dřevotřísková deska<br/>220 mm dřevěný trám<br/>50 mm minerální izolace<br/>30 mm akustický profil<br/>10 mm sádrovláknitá deska fermacell®</p>   | 62                                   | 55                               | 73   |
|  <p><b>Uzavřený trámový strop se zavěšeným podhledem</b><br/>22 mm dřevotřísková deska<br/>220 mm dřevěný trám<br/>100 mm minerální izolace<br/>přímý akustický závěs CD profilů<br/>27 mm CD nosný profil, <math>e=1250</math> mm<br/>27 mm CD montážní profil<br/>2x10 mm sádrovláknitá deska fermacell®</p> | 58 (61*)                             | 60                               | 74   |
|  <p><b>Uzavřený trámový strop, nenosný zásyp</b><br/>24 mm prkna<br/>220 mm dřevěný trám<br/>zásyp <math>m' = 80</math> kg/m<sup>2</sup><br/>omítka <math>m' = 35</math> kg/m<sup>2</sup></p>   | 62                                   | 49                               | 70   |
|  <p><b>Uzavřený trámový strop, nenosný zásyp</b><br/>24 mm prkna<br/>220 mm dřevěný trám<br/>zásyp <math>m = 80</math> kg/m<sup>2</sup><br/>rychletuhnoucího podsypu T fermacell™<br/>omítka <math>m' = 35</math> kg/m<sup>2</sup></p>  | –                                    | –                                | 80   |
|  <p><b>Masivní dřevěný strop</b><br/>148 mm CLT panel</p>   | 85                                   | 39                               | 76   |
|  <p><b>Masivní dřevěný strop</b><br/>148 mm CLT panel<br/>30 mm akustický profil</p>  | –                                    | –                                | 77   |
|  <p><b>Masivní strop 400 kg/m<sup>2</sup></b><br/>160 mm ŽB</p>   | –                                    | –                                | 78   |

\* Hodnota pro opláštění podhledu s 1x10 mm sádrovláknitou deskou fermacell®








## 8.6 Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných a masivních stropů






## Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných stropů 2 E 31

| strop  |   | 2 E 31   |                   | 2 E 31  |                   | 2 E 31  |                   |
|--|---|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| skladba  |   | 2 x 10 mm fermacell®<br>+ 10 mm dřevovláknitá deska                                |                   | 2 x 10 mm fermacell®<br>+ 10 mm dřevovláknitá deska                                 |                   | 2 x 10 mm fermacell®<br>+ 10 mm dřevovláknitá deska |                   |
|   |   |  |                   |  |                   |   |                   |
| podklad pod podlahovými prvky  |   |  |                   | 30 mm voštinový systém fermacell™   |                   | 60 mm voštinový systém fermacell™                   |                   |
| oblast použití   |   | 1 + 2 + 3  |                   | 1 + 2 + 3   |                   | 1 + 2 + 3   |                   |
|  |   | $R_w$<br>(dB)  | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)                                       | $L_{n,w}$<br>(dB) |
|    | <b>Trámový strop</b><br>22 mm dřevotřísková deska<br>220 mm dřevěný trám  | 28   | 90                | 43  | 81                | 58  | 63                |
|   | <b>Uzavřený trámový strop s latěmi</b><br>22 mm dřevotřísková deska<br>220 mm dřevěný trám<br>50 mm minerální izolace<br>30 mm latě<br>10 mm fermacell®                                     | 42   | 78                | 48  | 72                | 56  | 63                |
|  | <b>Uzavřený trámový strop s akustickým profilem</b><br>22 mm dřevotřísková deska<br>220 mm dřevěný trám<br>50 mm minerální izolace<br>30 mm akustický profil<br>10 mm fermacell®            | 55   | 62                | 63  | 53                | 73  | 42                |
|  | <b>Uzavřený trámový strop nenosný zásyp</b><br>24 mm prkna<br>220 mm dřevěný trám<br>zásyp $m' = 80 \text{ kg/m}^2$<br>omítka $m' = 35 \text{ kg/m}^2$                                      | 49   | 62                | 65  | 52                | 72  | 44                |
|  | <b>Uzavřený trámový strop nosný zásyp</b><br>zásyp $m' = 80 \text{ kg/m}^2$ , doplnění rychletuhnoucím podsypem T fermacell™<br>$m' = 25 \text{ kg/m}^2$<br>omítka $m' = 35 \text{ kg/m}^2$ | –  | –                 | 71  | 47                |   |                   |
|  | <b>Uzavřený trámový strop nosný zásyp</b><br>220 mm dřevěný trám<br>doplnění rychle-tuhnoucím podsypem T fermacell™<br>$m' = 40 \text{ kg/m}^2$<br>omítka $m' = 35 \text{ kg/m}^2$          | –  | –                 | 63  | 57                |   |                   |









| 2 E 31  | 2 E 31  | 2 E 31  | 2 E 31   | 2 E 31  |
|---|---|---|--|---|
| 2 x 10 mm fermacell® +<br>10 mm dřevovláknitá deska                               | 2 x 10 mm fermacell® +<br>10 mm dřevovláknitá deska                               | 2 x 10 mm fermacell® +<br>10 mm dřevovláknitá deska                               | 2 x 10 mm fermacell® +<br>10 mm dřevovláknitá deska                                | 2 x 10 mm fermacell® +<br>10 mm dřevovláknitá deska                                 |
|  |  |  |  |  |
| 20 mm vyrovnávací podsyp<br>fermacell™  | 40 mm vyrovnávací podsyp<br>fermacell™  | 100 mm vyrovnávací podsyp<br>fermacell™   | 40 mm rychletuhnoucí<br>podsyp fermacell™  | 100 mm rychletuhnoucí<br>podsyp fermacell™  |
| 1 + 2 + 3   | 1 + 2 + 3   | 1   | 1 + 2 + 3  | 1 + 2 + 3   |
| $R_w$<br>(dB)   | $R_w$<br>(dB)   | $R_w$<br>(dB)   | $R_w$<br>(dB)  | $R_w$<br>(dB)   |
| $L_{n,w}$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB)  | $L_{n,w}$<br>(dB)   |
| 47  |   | 50  |  |   |
| 72  |   | 67  |  |   |
| 51  | 54  | 55  | 49   | 52  |
| 69  | 67  | 64  | 70   | 67  |
| 65  |   |   |  |   |
| 50  |   |   |  |   |
| 66  | 67  | 68  | 66   | 68  |
| 49  | 47  | 48  | 51   | 52  |
| 68  |   |   |  |   |
| 47  |   |   |  |   |
| 65  |   |   |  |   |
| 54  |   |   |  |   |

## Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných stropů 2 E 32 a 2 E 35

|   |   | strop         | 2 E 32  |               | 2 E 32   |               | 2 E 32  |               |                   |
|---|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|-------------------|
|   |   |               | 2 x 10 mm fermacell®<br>+ 10 mm minerál. izolace                                  |               | 2 x 10 mm fermacell®<br>+ 10 mm minerální izolace                                  |               | 2 x 10 mm fermacell®<br>+ 10 mm minerální izolace                                   |               |                   |
| skladba   |   |               |  |               |  |               |  |               |                   |
| podklad pod<br>podlahovými prvky  |   |               |   |               | 20 mm vyrovnávací podsyp<br>fermacell™   |               | 60 mm vyrovnávací podsyp<br>fermacell™  |               |                   |
| oblast použití  |   |               | 1   |               | 1  |               | 1   |               |                   |
|   |   | $R_w$<br>(dB) | $L_{n,w}$<br>(dB)   | $R_w$<br>(dB) | $L_{n,w}$<br>(dB)  | $R_w$<br>(dB) | $L_{n,w}$<br>(dB)   | $R_w$<br>(dB) | $L_{n,w}$<br>(dB) |
|    | <b>Trámový strop</b><br>22 mm dřevotřísková<br>deska<br>220 mm dřevěný trám   | 28            | 90  | 42            | 77   | 47            | 71  | 55            | 64                |
|    | <b>Uzavřený trámový strop<br/>s latěmi</b><br>22 mm dřevotřísková<br>deska<br>220 mm dřevěný trám<br>50 mm minerální izolace<br>30 mm latě<br>10 mm fermacell®                          | 42            | 78  | 47            | 71   | 50            | 68  | 56            | 63                |
|  | <b>Uzavřený trámový strop<br/>s akustickým profilem</b><br>22 mm dřevotřísková<br>deska<br>220 mm dřevěný trám<br>50 mm minerální izolace<br>30 mm akustický profil<br>10 mm fermacell® | 55            | 62  | 60            | 55   |               |   |               |                   |
|  | <b>Uzavřený trámový strop<br/>nenosný zásyp</b><br>24 mm prkna<br>220 mm dřevěný trám<br>zásyp $m' = 80 \text{ kg/m}^2$<br>omítka $m' = 35 \text{ kg/m}^2$                              | 49            | 62  | 65            | 51   |               |   | 69            | 46                |





| 2 E 32  | 2 E 35  | 2 E 35  | 2 E 35   | 2 E 35  |
|---|---|---|--|---|
| 2 x 10 mm fermacell®<br>+ 10 mm minerální izolace                                 | 2 x 12,5 mm fermacell®<br>+ 20 mm minerální izolace                               | 2 x 12,5 mm fermacell®<br>+ 20 mm minerální izolace                               | 2 x 12,5 mm fermacell®<br>+ 20 mm minerální izolace                                | 2 x 12,5 mm fermacell®<br>+ 20 mm minerální izolace                                 |
|  |  |  |  |  |
| 60 mm voštinový systém<br>fermacell™  |   | 20 mm vyrovnávací podsyp<br>fermacell™  | 30 mm voštinový systém<br>fermacell™   | 60 mm voštinový systém<br>fermacell™  |
| 1   | 1   | 1   | 1  | 1   |
| $R_w$<br>(dB)   | $R_w$<br>(dB)   | $R_w$<br>(dB)   | $R_w$<br>(dB)  | $R_w$<br>(dB)   |
| $L_{n,w}$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB)  | $L_{n,w}$<br>(dB)   |
| 63  | 46  |   | 61   | 65  |
| 55  | 76  |   | 58   | 53  |
|   |   |   |  |   |
|   | 51  | 54  | 59   | 62  |
|   | 69  | 66  | 61   | 57  |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| 77  | 65  |   | 74   | 77  |
| 38  | 54  |   | 41   | 37  |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| 73  | 68  |   |  | 73  |
| 41  | 48  |   |  | 41  |

## Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných stropů 2 E 22






| strop   |  | 2 E 22  |                   | 2 E 22   |                   | fermacell® Therm25™  |                   | 2 E 22  |                   |  |                   |
|---|--|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
|   |  | 2 x 12,5 mm<br>fermacell®   |                   | 2 x 12,5 mm<br>fermacell®  |                   | 1 x 25 mm + 10 mm<br>fermacell®  |                   | 2 x 12,5 mm<br>fermacell®   |                   |  |                   |
| skladba   |  |  |                   |  |                   |   |                   |            |                   |  |                   |
| podklad pod<br>podlahovými prvky  |  |   |                   | 40 mm dřevovláknitá<br>deska<br>Steico Isorel                                      |                   | 20 mm dřevovláknitá<br>deska<br>Steico Therm<br>60 mm voštinový<br>systém fermacell™ |                   | 10 mm dřevovláknitá<br>deska<br>30 mm podlahová<br>voština s voštinovým<br>zásypem fermacell™ |                   | 30 mm vhodný EPS<br>– podlahový vytápěcí<br>systém + 10 mm<br>sádrovláknitá deska<br>fermacell® + 20 mm<br>podlahový minerál |                   |
| oblast použití<br>podle kapitoly 10.1   |  | 1 + 2   |                   | 1  |                   | 1 + 2  |                   | 1   |                   |  |                   |
|   |  | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)  | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)  | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)  | $L_{n,w}$<br>(dB) |
|    |  | 28  | 90                | 65   | 56                | 58<br>(-5; -13)  | 63<br>(-1)        | 47  | 71                |  |                   |
| <b>Trámový strop</b><br>22 mm dřevotřísková<br>deska<br>220 mm dřevěný trám   |  |   |                   |  |                   |  |                   |   |                   |  |                   |
|   |  | 42  | 78                | 53   | 68                | 60   | 62                | 56<br>(-5; -12)   | 63<br>(2)         | 52   | 66                |
| <b>Uzavřený trámový<br/>strop s latěmi</b><br>22 mm dřevotřísková<br>deska<br>220 mm dřevěný trám<br>50 mm minerální izol.<br>30 mm latě<br>10 mm fermacell®                              |  |   |                   |  |                   |  |                   |   |                   |  |                   |
|    |  | 55  | 62                | 78   | 39                | 73<br>(-8; -17)  | 42<br>(1)         | 66  | 50                |  |                   |
| <b>Uzavřený trámový<br/>strop s akustickým<br/>profilem</b><br>22 mm dřevotřísková<br>deska<br>220 mm dřevěný trám<br>50 mm minerální izol.<br>30 mm akustický profil<br>10 mm fermacell® |  |   |                   |  |                   |  |                   |   |                   |  |                   |
|    |  | 49  | 62                | 69   | 50                | 75   | 43                | 72<br>(-6; -14)   | 44<br>(2)         | 68   | 46                |
| <b>Uzavřený trámový<br/>strop<br/>nenosný zásyp</b><br>24 mm prkna<br>220 mm dřevěný trám<br>zásyp m´ = 80 kg/m²<br>omítka m´ = 35 kg/m²  |  |   |                   |  |                   |  |                   |   |                   |  |                   |






## Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných stropů 2 E 22





| strop   |   | 2 E 22                              |               | 2 E 22   |               | 2 E 22                               |   | 2 E 22                                  |               |
|---|---|-------------------------------------|---------------|--|---------------|--------------------------------------|---|---|---------------|
|   |   | 2 x 12,5 mm fermacell®              |               | 2 x 12,5 mm fermacell®   |               | 2 x 12,5 mm fermacell®               |   | 2 x 12,5 mm fermacell®                  |               |
| skladba   |  |                                     |               |  |               |                                      |  |   |               |
| podklad pod podlahovými prvky   |   | 20 mm vyrovnávací podsyp fermacell™ |               | 60 mm vyrovnávací podsyp fermacell™  |               | 100 mm vyrovnávací podsyp fermacell™ |   | 100 mm rychletuhnoucí podsyp fermacell™ |               |
| oblast použití podle kapitoly 10.1  |   | 1 + 2 + 3                           |               | 1 + 2 + 3  |               | 1                                    |   | 1 + 2 + 3                               |               |
|   | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB)                   | $R_w$<br>(dB) | $L_{n,w}$<br>(dB)  | $R_w$<br>(dB) | $L_{n,w}$<br>(dB)                    | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB)                       | $R_w$<br>(dB) |
|  <b>Uzavřený trámový strop s latěmi</b><br>22 mm dřevotřísková deska<br>220 mm dřevěný trám<br>50 mm minerální izolace<br>30 mm latě<br>10 mm fermacell® | 42  | 78                                  | 52            | 71   | 54            | 68                                   | 54  | 66                                      | 52            |
|   |   |                                     |               |  |               |                                      |   |   | 68            |

## Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných stropů s I nosníky





|   |  | strop         |                   | 2 E 22   |                   | 2 E 22  |                   | 2 E 22  |                   |
|---|--|---------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| skladba   |  |               |                   | 2 x 12,5 mm fermacell®   |                   | 2 x 12,5 mm fermacell®  |                   | 2 x 12,5 mm fermacell®  |                   |
| schéma  |  |               |                   |  |                   |  |                   |  |                   |
| podklad pod<br>podlahovými prvky  |  |               |                   | 20 mm STEICOtherm SD   |                   | 20 mm STEICObase<br>20 mm STEICOtherm   |                   | 20 mm STEICOtherm<br>30 mm voštinový systém<br>fermacell®                             |                   |
|   |  | $R_w$<br>(dB) | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)  | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) |
|  | 22 mm OSB<br>I - nosník STEICO SJ 60/220 mm<br>100 mm STEICOflex<br>30x50 mm dřevěná latě<br>10 mm fermacell®            | 41            | 78                | 51   | 68                | 51  | 66                | –   | –                 |
|  | 22 mm OSB<br>I - nosník STEICO SJ 60/220 mm<br>100 mm STEICOflex<br>30 akustický profil fermacell®<br>12,5 mm fermacell® | 53            | 65                | 62   | 52                | –   | –                 | 63  | 43                |

| strop   |   | 2 E 22   |                   | 2 E 22  |                   |               |                   |
|---|---|--|-------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| skladba   |   | 2 x 12,5 mm fermacell®   |                   | 2 x 12,5 mm fermacell®  |                   |               |                   |
| schéma  |   |  |                   |  |                   |               |                   |
| podklad pod<br>podlahovými prvky  |   | 20 mm STEICObase   |                   | 20 mm STEICObase<br>30 mm voštinový systém<br>fermacell®                              |                   |               |                   |
|   |   | $R_w$<br>(dB)  | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB) | $L_{n,w}$<br>(dB) |
|  | 22 mm OSB<br>I - nosník STEICO SJ 60/220 mm<br>100 mm STEICOflex<br>30 akustický profil fermacell®<br>2x12,5 mm fermacell nebo fermacell®<br>firepanel A1 | 57   | 60                | 64  | 47                | 64            | 39                |






## Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných stropů s podlahovým prvkem fermacell® 2 E 22 a fermacell® Therm25™






| Strop  |  | fermacell® Therm25™   |                   | fermacell® Therm25™   |                   | fermacell® Therm25™   |                   |     |     |
|--|--|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----|-----|
|  |  | 25 mm + krycí<br>sádrovláknitá deska<br>fermacell® 10 mm                          |                   | 25 mm + krycí<br>sádrovláknitá deska<br>fermacell® 10 mm                            |                   | 25 mm + krycí sádro-<br>vláknitá deska<br>fermacell® 10 mm                          |                   |     |     |
| Hodnoty neprůzvučnosti a faktory přizpůsobení spektru<br>$L_{n,w} (C_{100-2500})$<br>$R_w (C_{100-3150}; C_{tr,100-3150})$ |  |  |                   |  |                   |  |                   |     |     |
| Podklad pod podlahovými prvky  |  | 20 mm dřevovláknitá<br>deska Steico base<br>30 mm voštinový<br>systém fermacell™  |                   | 20 mm dřevovláknitá<br>deska Steico base<br>30 mm akustický<br>podsyp fermacell™    |                   | 20 mm dřevovláknitá<br>deska Steico base<br>60 mm voštinový<br>systém fermacell™    |                   |     |     |
| Oblast použití   |  | 1 + 2 + 3   |                   | 1 + 2 + 3   |                   | 1 + 2 + 3   |                   |     |     |
|  |  | $R_w$<br>[dB]   | $L_{n,w}$<br>[dB] | $R_w$<br>[dB]   | $L_{n,w}$<br>[dB] | $R_w$<br>[dB]   | $L_{n,w}$<br>[dB] |     |     |
|   | <b>Uzavřený trámový strop se<br/>zavěšeným podhledem</b><br>22 mm dřevotřísková deska<br>220 mm dřevěný trám<br>100 mm minerální izolace<br>Přímý akustický závěs CD profilů<br>27 mm CD nosný profil,<br>e=1250 mm<br>27 mm CD montážní profil<br>2x10 mm sádrovláknitá deska<br>fermacell® | 60  | 58                | 77  | 39                | 77  | 42                | 79  | 36  |
|  |  |   | [61*]             | 76*   | 42*               | 75*   | 45*               | 77* | 39* |

\* Číselné hodnoty označené hvězdičkou byly měřeny nebo posuzovány pro skladbu stropní konstrukce s jednvrstevným opláštěním sádrovláknitou deskou fermacell® tl. 10 mm.

| Strop   |  | fermacell® Therm25™   | fermacell® Therm25™   | fermacell® Therm25™   |                   |                  |                   |                  |           |
|---|--|---|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
|   |  | 25 mm +<br>krycí sádrovláknitá<br>deska fermacell®<br>10 mm                         | 25 mm + krycí<br>sádrovláknitá deska<br>fermacell® 10 mm                                    | 25 mm + krycí<br>sádrovláknitá deska<br>fermacell® 10 mm                              |                   |                  |                   |                  |           |
| Hodnoty neprůzvučnosti a faktory přizpůsobení spektru<br>$L_{n,w} (C_{100-2500})$<br>$R_w (C_{100-3150} \cdot C_{tr,100-3150})$ |  |  |        |  |                   |                  |                   |                  |           |
| Podklad pod podlahovými prvky   |  | 20 mm minerální<br>vata Rockwool<br>Floorrock GP<br>30 mm voštinový<br>systém™      | 20 mm<br>minerální vata<br>Rockwool<br>Floorrock GP<br>30 mm akustický<br>podsyp fermacell™ | 20 mm minerální<br>vata Rockwool<br>Floorrock GP<br>60 mm voštinový<br>systém™        |                   |                  |                   |                  |           |
| Oblast použití  |  | 1   | 1   | 1   |                   |                  |                   |                  |           |
|   |  | $R_w$<br>[dB]   | $L_{n,w}$<br>[dB]   | $R_w$<br>[dB]   | $L_{n,w}$<br>[dB] | $R_w$<br>[dB]    | $L_{n,w}$<br>[dB] |                  |           |
|    | <b>Uzavřený trámový strop se<br/>zavěšeným podhledem</b><br>22 mm dřevotřísková deska<br>220 mm dřevěný trám<br>100 mm minerální izolace<br>Přímý akustický závěs CD profilů<br>27 mm CD nosný profil,<br>e=1250 mm<br>27 mm CD montážní profil<br>2x10 mm sádrovláknitá deska<br>fermacell® | 60  | 58  | 78<br>(-6; -14)   | 38<br>(1)         | 77<br>(-7 ; -15) | 40<br>(-2)        | 79<br>(-4 ; -12) | 36<br>(1) |
|   |  |   | [61*]   | 76*   | 41*               | 75*              | 43*               | 77*              | 39*       |

\* Číselné hodnoty označené hvězdičkou byly měřeny nebo posuzovány pro skladbu stropní konstrukce s jednvrstevným opláštěním sádrovláknitou deskou fermacell® tl. 10 mm.

| fermacell® Therm25™   |                    | 2 E 22  | 2 E 22  | 2 E 22   | 2 E 22  |               |                   |               |                   |
|---|--------------------|---|---|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 25 mm + krycí sádrovláknitá deska fermacell® 10 mm                                |                    | 2 × 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®  | 2 × 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®  | 2 × 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®   | 2 × 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®  |               |                   |               |                   |
|  |                    |  |  |  |  |               |                   |               |                   |
| 20 mm dřevovláknitá deska Steico base<br>60 mm akustický podsyp fermacell™        |                    | 20 mm dřevovláknitá deska Steico base<br>30 mm voštinový systém fermacell™        | 20 mm dřevovláknitá deska Steico base<br>30 mm akustický podsyp fermacell™        | 20 mm dřevovláknitá deska Steico base<br>60 mm voštinový systém fermacell™         | 20 mm dřevovláknitá deska Steico base<br>60 mm akustický podsyp fermacell™          |               |                   |               |                   |
| 1 + 2 + 3   |                    | 1 + 2 + 3   | 1 + 2 + 3   | 1 + 2 + 3  | 1 + 2 + 3   |               |                   |               |                   |
| $R_w$<br>[dB]   | $L_{n,wR}$<br>[dB] | $R_w$<br>[dB]   | $L_{n,w}$<br>[dB]   | $R_w$<br>[dB]  | $L_{n,w}$<br>[dB]   | $R_w$<br>[dB] | $L_{n,w}$<br>[dB] | $R_w$<br>[dB] | $L_{n,w}$<br>[dB] |
| 79  | 39                 | 77  | 40  | 76   | 43  | 78            | 36                | 78            | 39                |
| 77*   | 42*                | 75*   | 43*   | 74*  | 46*   | 76*           | 39*               | 76*           | 42*               |




| fermacell® Therm25™   |                    | 2 E 22  | 2 E 22  | 2 E 22   | 2 E 22  |                  |                   |               |                   |
|---|--------------------|---|---|--|---|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 25 mm + krycí sádrovláknitá deska fermacell® 10 mm                                  |                    | 2 × 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®  | 2 × 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®  | 2 × 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®   | 2 × 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®  |                  |                   |               |                   |
|  |                    |  |  |  |  |                  |                   |               |                   |
| 20 mm minerální vata Rockwool Floorrock GP<br>60 mm akustický podsyp fermacell™     |                    | 20 mm minerální vata Rockwool Floorrock GP<br>30 mm voštinový systém™               | 20 mm minerální vata Rockwool Floorrock GP<br>30 mm akustický podsyp fermacell™     | 20 mm minerální vata Rockwool Floorrock GP<br>60 mm voštinový systém™                | 20 mm minerální vata Rockwool Floorrock GP<br>60 mm akustický podsyp fermacell™       |                  |                   |               |                   |
| 1   |                    | 1   | 1   | 1  | 1   |                  |                   |               |                   |
| $R_w$<br>[dB]   | $L_{n,wR}$<br>[dB] | $R_w$<br>[dB]   | $L_{n,w}$<br>[dB]   | $R_w$<br>[dB]  | $L_{n,w}$<br>[dB]   | $R_w$<br>[dB]    | $L_{n,w}$<br>[dB] | $R_w$<br>[dB] | $L_{n,w}$<br>[dB] |
| 80<br>[-5 ; -12]  | 34<br>[1]          | 78<br>[-7 ; -16]  | 39<br>[3]   | 76   | 41  | 78<br>[-4 ; -11] | 35<br>[2]         | 78            | 37                |
| 77*   | 41*                | 76*   | 42*   | 74*  | 44*   | 76*              | 39*               | 76*           | 41*               |



## Zlepšení neprůzvučnosti masivních dřevěných stropů (CLT)

|                               | strop                                   |  | 2 E 22  |                   | 2 E 22  |                   |
|-------------------------------|---|--|---|-------------------|---|-------------------|
| skladba                       |   |  | 2 x 12,5 mm fermacell®  |                   | 2 x 12,5 mm fermacell®  |                   |
| schéma                        |   |  |   |                   |   |                   |
| podklad pod podlahovými prvky |   |  | 20 mm dřevovláknitá deska<br>30 mm voštinový systém<br>fermacell™ |                   | 30 mm voštinový systém<br>fermacell™<br>80 mm dřevovláknitá deska<br>30 mm voštinový systém<br>fermacell™ |                   |
| oblast použití                |   |  | 3   |                   | 1   |                   |
|                               |   |  | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) |
|                               | 148 mm                                  | CLT panel  | 39  | 85                | 64  | 54                |
|                               | 148 mm<br>30 mm<br>30 mm<br>12,5 mm     | CLT panel<br>minerální izolace<br>akustický profil<br>fermacell® |   |                   |   |                   |
|                               | 148 mm<br>30 mm<br>30 mm<br>2 x 12,5 mm | CLT panel<br>minerální izolace<br>akustický profil<br>fermacell® |   |                   |   |                   |
|                               | 148 mm<br>30 mm<br>30 mm<br>3 x 12,5 mm | CLT panel<br>minerální izolace<br>akustický profil<br>fermacell® |   |                   |   |                   |



| 2 E 22   | 2 E 22  | 2 E 22  |
|--|---|---|
| 2 x 12,5 mm fermacell®   | 2 x 10 mm fermacell®<br>+ minerální izolace   | 2 x 10 mm fermacell®<br>+ minerální izolace   |
|                                   |  |  |
| 30 mm voštinový systém fermacell™<br>20 mm minerální deska<br>60 mm EPS 150 kPa<br>30 mm voštinový systém fermacell™ | 60 mm voštinový systém fermacell™   | 30 mm voštinový systém fermacell™   |
| 3  | 1   | 1   |
| $R_w$<br>[dB]  | $R_w$<br>[dB]   | $R_w$<br>[dB]   |
| 67   | 66  | 64  |
| $L_{n,w}$<br>[dB]  | $L_{n,w}$<br>[dB]   | $L_{n,w}$<br>[dB]   |
| 46   | 51  | 52  |
| -  | 74  | -   |
| -  | 50  | -   |
| -  | 74  | -   |
| -  | 42  | -   |
| -  | 75  | -   |
| -  | 39  | -   |



## Zlepšení kročejové neprůzvučnosti masivních stropů

### Kombinace 2E22 s podlahovým vytápěním a polystyrenem a skladby s Therm25™

|  | 2 E 22  |                   |                      | 2 E 22                           |                   |                      | 2 E 22  |                   |                      | fermacell® Therm25™  |                   |                      | fermacell® Therm25™                             |                   |                      |
|--|---|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Skladba  | 2x12,5 mm fermacell® + 30 mm tvrz. polystyren |                   |                      | 2x 12,5 mm fermacell®            |                   |                      | 2x 12,5 mm fermacell®   |                   |                      | 1 x 25 mm + 10 mm fermacell®                                   |                   |                      | 1 x 25 mm + 10 mm fermacell®                    |                   |                      |
| Schéma   |   |                   |                      |                                  |                   |                      |   |                   |                      |  |                   |                      |   |                   |                      |
| Podklad pod podlahovými prvky  | –   |                   |                      | vhodný podlahový vytápěcí systém |                   |                      | podl. vytápěcí syst.<br>10 mm sádrovl. deska<br>20 mm minerální izolace |                   |                      | 10 mm dřevovlákn. deska<br>20 mm vyrovnávací podsyp fermacell™ |                   |                      | 10 mm sádrovl. deska<br>20 mm minerální izolace |                   |                      |
| Oblast použití   | 1 + 2   |                   |                      | 1                                |                   |                      | 1   |                   |                      |  |                   |                      |   |                   |                      |
|  | $R_w$<br>(dB)                                 | $L_{n,w}$<br>(dB) | $\Delta L_w$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)                    | $L_{n,w}$<br>(dB) | $\Delta L_w$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) | $\Delta L_w$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)  | $L_{n,w}$<br>(dB) | $\Delta L_w$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)                                   | $L_{n,w}$<br>(dB) | $\Delta L_w$<br>(dB) |
| Betonový strop<br><br>ŽB strop tl. 160 mm,<br>s plošnou hmotností<br>≥ 400 kg/m² | 58  | 59                | 19                   | 59                               | 58                | 20                   | 66  | 47                | 30                   | 64   | 53                | 24                   | 65  | 50                | 27                   |








\* např. Floorrock GP od Rockwoolu







### 2 E 22 v kombinaci s dřevovláknitou deskou








|   | 2 E 22                       |                   |                      | 2 E 22                                     |                   |                      | 2 E 22  |                   |                      |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Skladba   | 2x 12,5 mm fermacell®        |                   |                      | 2x 12,5 mm fermacell®                      |                   |                      | 2x 12,5 mm fermacell®   |                   |                      |
| Schéma  |                              |                   |                      |  |                   |                      |   |                   |                      |
| Podklad pod podlahovými prvky   | 17/16 mm dřevovláknitá deska |                   |                      | 40 mm dřevovláknitá deska<br>Steico Isorel |                   |                      | 22/21 mm dřevovláknitá deska<br>20 mm vyrovnávací podsyp fermacell™ |                   |                      |
| Oblast použití  | 1                            |                   |                      | 1 + 2                                      |                   |                      | 1   |                   |                      |
|   | $R_w$<br>(dB)                | $L_{n,w}$<br>(dB) | $\Delta L_w$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)                              | $L_{n,w}$<br>(dB) | $\Delta L_w$<br>(dB) | $R_w$<br>(dB)   | $L_{n,w}$<br>(dB) | $\Delta L_w$<br>(dB) |
| Betonový strop<br><br>ŽB strop tl. 160 mm, s plošnou<br>hmotností ≥ 400 kg/m² | 66                           | 56                | 22                   | 66   | 52                | 26                   | –   | –                 | 27                   |



## 2 E 31, 2 E 32, 2 E 35, 2 E 11, 2 E 22 v kombinaci s podsypem fermacell™







|   | 2 E 31  | 2 E 31  | 2 E 31  | 2 E 31   | 2 E 31  | 2 E 31  |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Skladba   | 2x 10 mm fermacell® + 10 mm dřevovláknitá deska                                   | 2x 10 mm fermacell® + 10 mm dřevovláknitá deska                                   | 2x 10 mm fermacell® + 10 mm dřevovláknitá deska                                   | 2x 10 mm fermacell® + 10 mm dřevovláknitá deska                                    | 2x 10 mm fermacell® + 10 mm dřevovláknitá deska                                     | 2x 10 mm fermacell® + 10 mm dřevovláknitá deska                                     |
| Schéma  |  |  |  |  |  |  |
| Podklad pod podlahovými prvky   | –   | 20 mm vyrovnávací podsyp fermacell™   | 60 mm vyrovnávací podsyp fermacell™   | 100 mm vyrovnávací podsyp fermacell™   | 40 mm rychletuhnoucí podsyp fermacell™  | 100 mm rychletuhnoucí podsyp fermacell™   |
| Oblast použití  | 1 + 2 + 3   | 1 + 2 + 3   | 1 + 2 + 3   | 1  | 1 + 2 + 3   | 1 + 2 + 3   |
|   | $R_w$ (dB)  | $L_{n,w}$ (dB)  | $\Delta L_w$ (dB)   | $R_w$ (dB)   | $L_{n,w}$ (dB)  | $\Delta L_w$ (dB)   |
| Betonový strop  | 61  | 58  | 20  | 66   | 54  | 24  |
|  |   |   |   |  |   |   |
| ŽB strop tl. 160 mm, s plošnou hmotností $\geq 400 \text{ kg/m}^2$                |   |   |   |  |   |   |

|   | 2 E 32   | 2 E 32   | 2 E 32   | 2 E 35  | 2 E 35   |
|---|--|--|--|---|--|
| Skladba   | 2x 10 mm fermacell® + 10 mm minerální izolace                                      | 2x 10 mm fermacell® + 10 mm minerální izolace                                      | 2x 10 mm fermacell® + 10 mm minerální izolace                                      | 2x 12,5 mm fermacell® + 20 mm minerální izolace                                     | 2x 12,5 mm fermacell® + 20 mm minerální izolace                                      |
| Schéma  |  |  |  |  |  |
| Podklad pod podlahovými prvky   | –  | 20 mm vyrovnávací podsyp fermacell™  | 60 mm vyrovnávací podsyp fermacell™  | –   | 20 mm vyrovnávací podsyp fermacell™  |
| Oblast použití  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1  |
|   | $R_w$ (dB)   | $L_{n,w}$ (dB)   | $\Delta L_w$ (dB)  | $R_w$ (dB)  | $L_{n,w}$ (dB)   |
| Betonový strop  | 61   | 55   | 22   | 64  | 51   |
|  |  |  |  |   |  |
| ŽB strop tl. 160 mm, s plošnou hmotností $\geq 400 \text{ kg/m}^2$                  |  |  |  |   |  |




|   | 2 E 11  | 2 E 22  | 2 E 22  | 2 E 22   | 2 E 22  | 2 E 22  |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Skladba   | 2x 10 mm fermacell®   | 2x 12,5 mm fermacell®   | 2x 12,5 mm fermacell®   | 2x 12,5 mm fermacell®  | 2x 12,5 mm fermacell®   | 2x 12,5 mm fermacell®   |
| Schéma  |  |  |  |  |  |  |
| Podklad pod podlahovými prvky   | 20 mm vyrovnávací podsyp fermacell™   | 20 mm vyrovnávací podsyp fermacell™   | 60 mm vyrovnávací podsyp fermacell™   | 100 mm vyrovnávací podsyp fermacell™   | 40 mm rychletuhnoucí podsyp fermacell™  | 100 mm rychletuhnoucí podsyp fermacell™   |
| Oblast použití  | 1 + 2   | 1 + 2 + 3   | 1 + 2 + 3   | 1  | 1 + 2 + 3   | 1 + 2 + 3   |
|   | $R_w$ (dB)  | $L_{n,w}$ (dB)  | $\Delta L_w$ (dB)   | $R_w$ (dB)   | $L_{n,w}$ (dB)  | $\Delta L_w$ (dB)   |
| Betonový strop  | –   | 63  | 64  | 62   | 63  | 66  |
|  |   |   |   |  |   |   |
| ŽB strop tl. 160 mm, s plošnou hm. $\geq 400 \text{ kg/m}^2$                        |   |   |   |  |   |   |

## 8.7 Zvuková izolace s deskami fermacell® Powerpanel TE

### 8.7.1 Zvuková izolace dřevěných trámových stropů

| masivní strop  |   | fermacell® Powerpanel TE   |                |   |                |   |                |   |                                  |
|--|---|--|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------------------------|
| konstrukce   |   | 25 mm fermacell® Powerpanel TE   |                | 25 mm fermacell® Powerpanel TE  |                | 25 mm fermacell® Powerpanel TE  |                | 25 mm fermacell® Powerpanel TE  |                                  |
| schéma   |   |  |                |  |                |  |                |  |                                  |
| podklad pod podlahovými prvky  |   | 10 mm dřevovláknitá deska Steico Base  |                | 20 mm minerální deska*  |                | 22/21 mm dřevovláknitá deska Pavatex Pavapor 30 mm voštinový systém fermacell™      |                | 22/21 mm dřevovláknitá deska Pavatex Pavapor 30 mm voštinový systém fermacell™      |                                  |
| oblast použití podle kapitoly 2.1  |   | 1+2+3  |                | 1   |                | 1   |                | 1   |                                  |
|  |   | $R_w$ (dB)   | $L_{n,w}$ (dB) | $R_w$ (dB)  | $L_{n,w}$ (dB) | $R_w$ (dB)  | $L_{n,w}$ (dB) | $R_w$ (dB)  | $L_{n,w}$ (dB)                   |
|   | uzavřený trámový strop s latěmi<br>22 mm dřevotřísková deska<br>200 mm dřevěný trám<br>50 mm minerální izolace<br>30 mm latě<br>10 mm sádrovl. d. fermacell®                      | 43   | 74             | 46  | 70             | 48  | 67             | 51  | 63                               |
|  |   |  |                |   |                |   |                | hodnoty jsou získané interpolací  | hodnoty jsou získané interpolací |
|  | uzavřený trámový strop s pružnými třmeny<br>22 mm dřevotřísková deska<br>200 mm dřevěný trám<br>50 mm minerální izolace<br>30 mm akustický profil<br>10 mm sádrovl. d. fermacell® | 55   | 64             | 60  | 54             | 60  | 53             | 62  | 44                               |
|  |   |  |                |   |                |   |                |   |                                  |

### 8.7.2 Zlepšení kročejové neprůzvučnosti masivních stropů\*

| fermacell® Powerpanel TE   |  |   |                   |  |
|--|--|---|-------------------|--|
| konstrukce   |  | 25 mm fermacell® Powerpanel TE  |                   | 25 mm fermacell® Powerpanel TE   |
| schéma   |  |  |                   |  |
| podklad pod podlahovými prvky  |  | 10 mm dřevovláknitá deska Steico Base   |                   | 20 mm minerální deska**  |
| oblast použití podle kapitoly 2.1  |  | 1+2+3   |                   | 1  |
|  |  | $\Delta L_w$ (dB)   | $\Delta L_w$ (dB) | $\Delta L_w$ (dB)  |
| stropní konstrukce  |  | 18  | 27                | 26   |

\* Výrobce dřevovláknitá tl. 10 mm: Steico Standard, oblast použití 1+2+3 (povolené bodové zatížení 3,0 kN, s dlažbou)

\*\* Výrobce minerální izolace: AKUSTIC EP – výrobce Isover nebo Floorrock GP – výrobce Rockwool, oblast použití 1 (povolené bodové zatížení 1,0 kN)

## 8.8 Certifikáty

Ke konstrukcím s podlahovými prvky fermacell® jsme získali velké množství certifikátů, jako osvědčení o zkoušce, schválení typu, atesty a jiné.

fermacell disponuje Evropským technickým schválením ETA-18/0723, všechny produkty fermacell® mají značku CE.

Pro zvukovou izolaci (vzduchová a kročejová neprůzvučnost) byly testovány různé nástavby jak pro masivní, tak i pro dřevěné trámové stropy. Akustické zkoušky provedl Ústav materiálových zkoušek pro stavebnictví v Braunschweigu.





## 9 Materiál a příslušenství

### 9.1 Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®



| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/balení | Balení/paleta | Spotřeba |
|----------|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------|----------|
|----------|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------|----------|

#### Podlahové lepidlo fermacell™

|   |   |   |       |             |    |    |   |
|---|---|---|-------|-------------|----|----|---|
|  | 1 kg  | Láhev   | 79022 | ... 00167 0 | 18 | 24 | cca 40–50 g/m <sup>2</sup><br>(odpovídá cca 20–25 m <sup>2</sup> /láhev)<br>Lepení 3. vrstvy:<br>cca 130–150 g/m <sup>2</sup><br>(odpovídá cca 7 m <sup>2</sup> /láhev) |
|   |  | Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku. |       |             |    |    |   |


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/balení | Balení/paleta | Spotřeba |
|----------|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------|----------|
|----------|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------|----------|

#### Podlahové lepidlo fermacell™ greenline

|  |   |   |       |             |    |    |  |
|--|---|---|-------|-------------|----|----|--|
|  | 1 kg  | Láhev   | 79225 | ... 01440 3 | 18 | 24 | cca 80–100 g/m <sup>2</sup><br>(odpovídá cca 10–12 m <sup>2</sup> /láhev)<br>Lepení 3. vrstvy:<br>cca 350–400 g/m <sup>2</sup><br>(odpovídá cca 2,5 m <sup>2</sup> /láhev) |
|  |  | Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích. |       |             |    |    |  |




| Rozměr | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/paleta | Spotřeba/m <sup>2</sup> pro 3. vrstvu |
|--------|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|
|--------|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|



#### Sádrovláknitá deska fermacell®


|   |                       |               |       |            |    |            |
|---|-----------------------|---------------|-------|------------|----|------------|
|  | 1 500 × 1 000 × 10 mm | pro 3. vrstvu | 70101 | ...00385 8 | 75 | 0,66 desky |
|   |                       |               |       |            |    |            |

| Rozměr | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/balení | Balení/karton | Spotřeba/m <sup>2</sup> podlahy |
|--------|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
|--------|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------|


#### Rychlořezné šrouby fermacell™


|   |             |  |       |             |   |    |                        |
|---|-------------|--|-------|-------------|---|----|------------------------|
|  | 3,9 × 19 mm | Pro podlahové prvky fermacell® tl. 20 mm | 79010 | ... 00159 5 | 1 000   | 10 | 15 kusů/m <sup>2</sup> |
|   |             |  | 79020 | ... 00165 6 | 250  | 40 |                        |
|   | 3,9 × 22 mm | Pro podlahové prvky fermacell® ≥ 25 mm   | 79013 | ... 00162 5 | 1 000   | 10 |                        |
|   |             |  | 79024 | ... 00169 4 | 250  | 40 |                        |


| Množství  | Popis | Číslo výrobku   | EAN   | Pytel/paleta | Spotřeba |               |
|---|-------|---|-------|--------------|----------|---------------|
| Spárovací tmel fermacell™   |       |   |       |              |          |               |
|  | 5 kg  | K přetmelení podlahových prvků fermacell®   | 79001 | ... 00153 3  | 144      | cca 0,2 kg/m² |
|   | 20 kg |  | 79003 | ... 00544 9  | 48       |               |

| Rozměr  | Popis               | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba      |
|---|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| Okrajová izolační páska MW fermacell™   |                     |               |                   |              |               |
|  | 1 000 × 100 × 10 mm | 79076         | ... 00543 2       | 30           | podle potřeby |
|   | 1 000 × 50 × 10 mm  | 79079         | ... 00310 0       | 60           |               |





## 9.2 Příslušenství pro kročejovou a tepelnou izolace

| Množství  | Popis  | Číslo výrobku | EAN         | Pytel/paleta | Spotřeba   |
|---|--|---------------|-------------|--------------|--|
| Voštinový zásyp fermacell™  |  |               |             |              |  |
|  | 15l<br>(22,5 kg)<br><br>Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell™ cca 1 500 kg/m³ | 78013         | ... 00238 7 | 48           | 2 pytle/m² při výšce voštiny 30 mm<br><br>4 pytle/m² při výšce voštiny 60 mm |



| Tloušťka  | Popis | Číslo<br>výrobku  | EAN<br>40 0 7548 ... | Rozměr/<br>mm | Kusů/<br>paleta | m² |      |
|---|-------|---|----------------------|---------------|-----------------|----|------|
| Podlahová voština fermacell™  |       |   |                      |               |                 |    |      |
|  | 30 mm | Kartonová forma pro voštinový<br>zásyp fermacell™ s vlastním dnem<br>a přesahem na dvou stranách. | 79036                | ... 00237 0   | 1 500 × 1 000   | 30 | 45   |
|   | 60 mm |   | 79038                | ... 00250 9   | 1 500 × 1 000   | 15 | 22,5 |

| Množství  |        | Popis   | Číslo výrobku | EAN         | Kusů/paleta | Spotřeba na m²   |
|---|--------|---|---------------|-------------|-------------|--|
| Pojivo pro kamenivo fermacell™  |        |   |               |             |             |  |
|  | 2,8 kg | Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™.<br>Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů.<br>Čerpatelný.<br>Sypná výška 10-200 mm. | 78016         | ... 03166 0 | 96          | 8 pytlů voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 12 cm výšky zásypu. |

### 9.3 Příslušenství pro výškové vyrovnání

| Množství   | Popis  | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/paleta | Spotřeba                               |
|--|--|---------------|-------------------|--------------|--|
| <b>Samonivelační stěrka fermacell™</b>   |  |               |                   |              |  |
|  25 kg          | Nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm². Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.  | 78009         | ... 00595 1       | 40           | cca 1,7 kg/m² na 1 mm tloušťky podsypu |
| Množství   | Popis  | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/paleta | Spotřeba                               |
| <b>Vyrovnávací podsyp fermacell™</b>   |  |               |                   |              |  |
|  50 l           | Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblastí použití. Sypaná hustota 400 kg/m³ | 78011         | ... 00151 9       | 30           | cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu  |
| Množství   | Popis  | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/paleta | Spotřeba                               |
| <b>Rychletuhnoucí podsyp T fermacell™</b>  |  |               |                   |              |  |
|  80 l          | Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2 000 mm. Pochozí po 24 hodinách, odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m³.              | 78015         | ... 02461 7       | 15           | cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu  |
| Délka  | Popis  | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Role/paleta  | Spotřeba                               |
| <b>Podkladová tkanina fermacell™</b>   |  |               |                   |              |  |
|  50 m (75 m²) | Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5 m, Role: 75 m²  | 79046         | ... 00545 6       | 40           | cca 1,2 m² na 1 m² podlahové plochy    |

### 9.4 Originální nářadí fermacell®


| Množství   | Popis  | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rozměr mm    |
|--|--|---------------|-------------------|--------------|
| <b>Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí fermacell™</b>                        |  |               |                   |              |
|  1 kusů | Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu.                 | 79017         | ... 00540 1       | –            |
| 3 kusů   | Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení.   | 79016         | ... 01413 7       | 100 × 100 mm |
| Množství   | Popis  | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |              |
| <b>Stahovací latě</b>  |  |               |                   |              |
|  1 set  | Kvalitní stahovací souprava, šesti dílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m - 1,2 m. | 79027         | ... 00222 6       |              |
| 1 kus  | Teleskopická stahovací lať 1,50 m - 2,50 m.  | 79059         | ... 01481 6       |              |


## 9.5 Příslušenství fermacell® Powerpanel TE


| Množství  | Popis  | Číslo výrobku  | EAN                        | Kusů/ balení   | Balení/ paleta                      | Spotřeba   |
|---|--|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Podlahové lepidlo fermacell™  |  |  |                            |  |                                     |  |
|    | 1 kg<br>  | Láhev<br>Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku. | 79022                      | ... 00167 0  | 18                                  | 24<br>cca 40–50 g/m² (odpovídá cca 20–25 m²/láhev)<br>Lepení 3. vrstvy: cca 130 - 150 g/m² (odpovídá cca 7 m²/láhev)   |
| Množství  | Popis  | Číslo výrobku  | EAN                        | Kusů/ balení   | Balení/ paleta                      | Spotřeba   |
| Podlahové lepidlo fermacell™ greenline  |  |  |                            |  |                                     |  |
|    | 1 kg<br>  | Láhev<br>Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích.         | 79225                      | ... 01440 3  | 18                                  | 24<br>cca 80-100 g/m² (odpovídá cca 10-12 m²/láhev)<br>Lepení 3. vrstvy: cca 350-400 g/m² (odpovídá cca 2,5 m²/ láhev) |
| Rozměr  | Popis  | Číslo výrobku  | EAN                        | Kusů/ balení   | Balení/ karton                      | Spotřeba/m² podlahy  |
| Šrouby fermacell™ Powerpanel TE   |  |  |                            |  |                                     |  |
|   | 3,5 × 23 mm<br>Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.   | 79130  | ... 00542 5                | 500<br> | 36                                  | 20 kusů  |
| Množství  | Popis  | Číslo výrobku  | EAN                        | Pytel/ paleta  | Spotřeba                            |  |
| Plošná stěrka fermacell™ Powerpanel   |  |  |                            |  |                                     |  |
|  | 10 kg<br>20 kg<br>Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá  | 79074<br>79075   | ... 00514 2<br>... 00515 9 | 100<br>50  | cca 1,2 kg/m² na mm tloušťky vrstvy |  |
| Množství  | Popis  | Číslo výrobku  | EAN                        | Kbelík/ paleta   | Spotřeba                            |  |
| Jemný finální tmel fermacell™ Powerpanel  |  |  |                            |  |                                     |  |
|  | 10 l<br>  | Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek fermacell® Powerpanel. Barva: šedá  | 79090                      | ... 01414 4  | 44                                  | cca 1 l/m² na 1 mm tloušťky vrstvy   |
| Rozměr  | Popis  | Číslo výrobku  | EAN                        | kusů/ balení   | Spotřeba                            |  |
| Okrajová izolační páska MW fermacell™   |  |  |                            |  |                                     |  |
|  | 1 000 × 100 × 10 mm<br>1 000 × 50 × 10 mm<br>K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1). Bod tání ≥ 1 000 °C | 79076<br>79079   | ... 00543 2<br>... 00310 0 | 30<br>60   | podle potřeby                       |  |
| Rozměr  | Popis  | Číslo výrobku  | EAN                        | kusů/ balení   | Spotřeba/m² na 3. vrstvu            |  |
| fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O  |  |  |                            |  |                                     |  |
|  | 1 000 × 1 250 × 12,5 mm<br>Cementovláknitá deska pro 3. vrstvu na Powerpanel TE.   | 75052  | ... 00497 8                | 50   | 0,8 desky                           |  |





## 9.6 Příslušenství k těsnicímu systému


| Množství  |       | Popis   | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba   |
|---|-------|---|------------------|----------------------|-----------------|--|
| Tekutá fólie fermacell™   |       |   |                  |                      |                 |  |
|  | 5 kg  | Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou. | 79071            | ... 00508 1          | 100             | cca 800–1200 g/m <sup>2</sup> u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 0,5 mm) |
|   | 20 kg |   | 79072            | ... 00509 8          | 24              |  |

| Množství  |      | Popis  | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba   |
|---|------|--|------------------|----------------------|-----------------|--|
| Hloubková penetrace fermacell™  |      |  |                  |                      |                 |  |
|  | 5 kg | Pro základní nátěr a zpevnění nasákových a méně nasákových podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167            | ... 01442 7          | 90              | cca 100–200 g/m <sup>2</sup> podle podkladu a ředění |

| Délka   |      | Popis  | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba               |
|---|------|--|------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Těsnící páska fermacell™  |      |  |                  |                      |                 |                        |
|  | 5 m  | Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm. | 79069            | ... 00506 7          | 10              | 1 m / běžný metr spáry |
|   | 50 m |  | 79070            | ... 00507 4          | 1               |                        |

| Množství  |        | Popis                             | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Setů/<br>balení | Spotřeba     |
|---|--------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Těsnící rohy fermacell™   |        |                                   |                  |                      |                 |              |
|  | 2 kusy | Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění | 79139            | ... 01486 1          | 5 × 2 kusy      | 1 kus na roh |
|   | 2 kusy | Vnější rohy: k trvalému utěsnění  | 79138            | ... 01485 4          |                 |              |

| Množství  |        | Popis  | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Setů/<br>balení | Spotřeba                    |
|---|--------|--|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Těsnící manžety fermacell™  |        |  |                  |                      |                 |                             |
|  | 2 kusů | K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm | 79068            | ... 00510 4          | 5 × 2 kusů      | 1 kus pro průchod instalace |

| Množství  |       | Popis   | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba  |
|---|-------|---|------------------|----------------------|-----------------|---|
| Flexibilní lepidlo fermacell™   |       |   |                  |                      |                 |   |
|  | 25 kg | Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE). | 79114            | ... 00546 3          | 42              | 6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m <sup>2</sup><br>10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> |


# 10 Spotřeba materiálu a montážní časy

## 10.1 Tabulky spotřeby materiálů

| Spotřeba materiálu u podlahových prvků fermacell® na m² pokládané plochy             |                               |
|--|-------------------------------|
| podlahový prvek fermacell®   | cca 1,33 desky                |
| podlahové lepidlo fermacell™<br>alternativně: podlahové lepidlo fermacell™ greenline | cca 40–50 g<br>cca 80–100 g   |
| rychlořezné šrouby fermacell™  | cca 15 kusů                   |
| speciální rozpěrné sponky (alternativně)   | cca 19 kusů                   |
| spárovací tmel fermacell™  | cca 0,1 kg                    |
| samonivelační stěrka fermacell™  | cca 1,7 kg/mm tloušťky vrstvy |
| vyrovnávací podsyp fermacell   | cca 10 l/cm výšky             |
| rychletuhnoucí podsyp T fermacell™   | cca 10 l/cm výšky             |
| podlahová voština fermacell™   | cca 0,67 voštiny              |
| voštinový zásyp fermacell™ (30 mm)   | cca 2 pytle                   |
| voštinový zásyp fermacell™ (60 mm)   | cca 4 pytle                   |

| Spotřeba sádrovláknitých desek fermacell® na m² pro 3. vrstvu                           |                                |
|---|--------------------------------|
| sádrovláknitá deska fermacell® 1 000 x 1 500 mm   | cca 0,66 desky                 |
| podlahové lepidlo fermacell™<br>alternativně:<br>podlahové lepidlo fermacell™ greenline | cca 130–150 g<br>cca 350–400 g |
| rychlořezné šrouby fermacell™ 3,9 x 22 mm   | cca 25 kusů                    |
| speciální rozpěrné sponky (alternativně)<br>délka 21–22 mm; průměr drátu ≤ 1,5 mm       | cca 25 kusů                    |

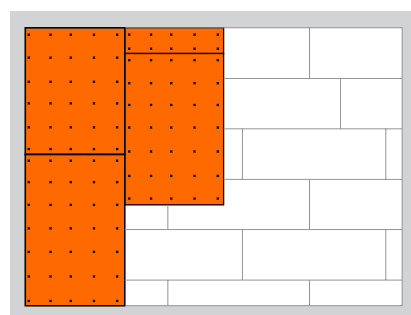
Schéma pokládky  
3. vrstvy sádrovláknité  
desky fermacell®  
na podlahové prvky  
fermacell®




**Upozornění:** rychlořezné šrouby nesmí proniknout izolací, nesmí se opírat o podklad ani být s podkladem spojené.

| Spotřeba materiálu u prvků fermacell® Powerpanel TE na m² pokládané plochy              |                             |
|---|-----------------------------|
| fermacell® Powerpanel TE  | 1,6 desky                   |
| podlahové lepidlo fermacell™<br>alternativně:<br>podlahové lepidlo fermacell™ greenline | cca 40–50 g<br>cca 80–100 g |
| šrouby fermacell™ Powerpanel TE   | 20 kusů                     |
| plošná stěrka fermacell™ Powerpanel   | 1,2 kg/mm tloušťky vrstvy   |

| Spotřeba materiálu u prvků fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O na m² pokládané plochy |                                |
|--|--------------------------------|
| fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O   | 0,8 desky                      |
| podlahové lepidlo fermacell™<br>alternativně:<br>podlahové lepidlo fermacell™ greenline  | cca 130–150 g<br>cca 350–400 g |
| šrouby fermacell™ Powerpanel TE 3,5 x 23 mm  | cca 28 kusů                    |
| alternativně: speciální rozpěrné sponky  | cca 28 kusů                    |

| Spotřeba materiálu fermacell® Therm25™ na m²   |                                       |                                       |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|           | Therm25™                              | Therm25™-125                          |
| Prvky fermacell® Therm25™  | cca 2 prvky rovinek nebo 4 prvky puků | cca 2 prvky rovinek nebo 4 prvky puků |
| Podlahové lepidlo fermacell™ pro další vrstvu  | cca 200 g/m²                          | cca 200 g/m²                          |
| Rychlořezné šrouby fermacell™ 3,9 x 30 mm nebo<br>speciální rozpěrné sponky pro další vrstvu | cca 45 ks/m²                          | cca 40 ks/m²                          |
| 10 mm sádrovláknité desky 1 000 x 1 500 mm   | cca 0,66 desky                        | cca 0,66 desky                        |

| Spotřeba materiálu fermacell® Therm25™ na m² plochy pro pokládku s následným zalitím |   |   |
|--|---|---|
|   | Therm25™  | Therm25™-125  |
| Prvky fermacell® Therm25™  | cca 2 prvky rovinek nebo 4 prvky puků                   | cca 2 prvky rovinek nebo 4 prvky puků                   |
| 10 mm sádrovláknité desky 1 000 x 1 500 mm   | cca 0,66 desky  | cca 0,66 desky  |
| Podlahové lepidlo fermacell™   | cca 200 g/m²  | cca 200 g/m²  |
| fermacell™ Powerpanel H <sub>2</sub> O šrouby 3,9 x 35 mm                            | cca 45 ks/m²  | cca 40 ks/m²  |
| Sádrová lepicí malta fermacell™  | cca 1,2–1,5 kg (Therm25™)<br>cca 6,0 kg (Therm25™ puků) | cca 1,2–1,5 kg (Therm25™)<br>cca 6,0 kg (Therm25™ puků) |
| Vyrovnávací podsyp fermacell™  | cca 1,7 kg/m²   | cca 1,7 kg/m²   |
| Hloubková penetrace fermacell™   | 150–200 g/m²  | 150–200 g/m²  |

| Spotřeba rychlořezných šroubů podle typu podlahového prvku fermacell®                           |  |   |
|---|--|---|
| Podlahový prvek fermacell®  | Rychlořezné šrouby   | Alternativně: speciální rozpěrné sponky (výrobce viz níže)  |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 11<br>(2 × 10 mm)<br>přímo na pevný podklad,<br>plovoucí podlaha | rychlořezné šrouby fermacell™<br>3,9 × 19 mm<br>spotřeba: ~ 15 kusů/m²<br>rozteč šroubů: ≤ 20 cm               | alternativně:<br>speciální rozpěrné sponky 18-19 mm<br>spotřeba: ~ 19 kusů/m²<br>rozteč sponek: ≤ 15 cm |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 11<br>(2 × 10 mm)<br>plovoucí podlaha na izolačním materiálu     |  |   |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 13<br>(2 × 10 mm + 20 mm polystyrenová deska)                    | rychlořezné šrouby fermacell™<br>3,9 × 22 mm<br>spotřeba: ~ 15 kusů/m²<br>rozteč šroubů: ≤ 20 cm               | alternativně:<br>speciální rozpěrné sponky 18-19 mm<br>spotřeba: ~ 19 kusů/m²<br>rozteč sponek: ≤ 15 cm |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 14<br>(2 × 10 mm + 30 mm polystyrenová deska)                    |  |   |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 31<br>(2 × 10 mm + 10 mm dřevovláknitá deska)                    |  |   |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 32<br>(2 × 10 mm + 10 mm minerální deska)                        |  |   |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 22<br>(2 × 12,5 mm)  |  |   |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 33<br>(2 × 12,5 mm + 10 mm dřevovláknitá deska)                  | rychlořezné šrouby fermacell™<br>3,9 × 22 mm<br>spotřeba: ~ 15 kusů/m²<br>rozteč šroubů: ≤ 20 cm               | alternativně:<br>speciální rozpěrné sponky 21-22 mm<br>spotřeba: ~ 19 kusů/m²<br>rozteč sponek: ≤ 15 cm |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 34<br>(2 × 12,5 mm + 10 mm minerální deska)                      |  |   |
| podlahový prvek fermacell® 2 E 35<br>(2 × 12,5 mm + 20 mm minerální deska)                      |  |   |
| fermacell® Powerpanel TE<br>(2 × 12,5 mm Powerpanel)  |  |   |
|   | rychlořezné šrouby fermacell™ Powerpanel TE<br>3,5 × 23 mm<br>spotřeba: ~ 20 kusů/m²<br>rozteč šroubů: ≤ 15 cm | alternativně:<br>speciální rozpěrné sponky 21-22 mm<br>spotřeba: ~ 20 kusů/m²<br>rozteč sponek: ≤ 15 cm |

| Výrobce vhodných rozpěrných sponek |                |   |  |                    |
|------------------------------------|----------------|---|--|--------------------|
|                                    |                | Podlahový prvek fermacell®<br>2 E 11, 2 E 13, 2 E 14, 2 E 31,<br>2 E 32 (výška 2 × 10 mm) | Podlahový prvek fermacell®<br>2 E 22, 2 E 33, 2 E 34, 2 E 35,<br>Powerpanel TE (výška 2 × 12,5 mm) |                    |
|                                    |                | délka:<br>18–19 mm  | průměr drátu:<br>≥ 1,5 mm  | délka:<br>21–22 mm |
|                                    |                | rozteč upevňovacích prostředků ≤ 15 cm  |  |                    |
| č.                                 | výrobce        | typové označení daného výrobce  |  |                    |
| 1                                  | Schneider/Atro | 114/18 CDNK HZ  | 114/22 CDNK HZ   |                    |
| 2                                  | BeA            | 155/18 NK HZ CD   | 155/21 NK HZ CD  |                    |
| 3                                  | Bostitch       | BCS 4 19 CD   | BCS 4 22 CD  |                    |
| 4                                  | Haubold        | KG 718 CDnk   | KG 722 CDnk  |                    |
| 5                                  | Holz-Her       | G19 GALV/F  | G22 GALV/F   |                    |
| 6                                  | Paslode        | S 16 ¾" CD  | S 16 1/8" CD   |                    |
| 7                                  | Poppers Senco  | N 11 LAB  | N 12 LAB   |                    |
| 8                                  | Prebena        | Z 19 CDNK HA  | Z 22 CDNK HA   |                    |

## 10.2 Montážní časy

| Podlahový prvek fermacell® |   |   |  |
|----------------------------|---|---|--|
| Typ                        | Řez konstrukcí  | Popis konstrukce  | Čas montáže*<br>min./m²                          |
| 2 E 11                     |    | 2 x 10 mm sádrovláknitá deska fermacell®  | 10 až 14   |
| 2 E 13                     |    | 2 x 10 mm sádrovláknitá deska fermacell®<br>20 mm polystyrenová deska   | 10 až 14   |
| 2 E 14                     |    | 2 x 10 mm sádrovláknitá deska fermacell®<br>30 mm polystyrenová deska   | 10 až 14   |
| 2 E 22                     |    | 2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®  | 10 až 14   |
| 2 E 31<br>(2 E 16)         |    | 2 x 10 mm sádrovláknitá deska fermacell®<br>10 mm dřevovláknitá izolace   | 10 až 14   |
| 2 E 33<br>(2 E 26)         |    | 2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®<br>10 mm dřevovláknitá izolace<br>(9 mm filcová izolace)                                   | 10 až 14   |
| 2 E 32                     |   | 2 x 10 mm sádrovláknitá deska fermacell®<br>10 mm minerální izolace<br>(9 mm filcová izolace)   | 10 až 14   |
| 2 E 34                     |  | 2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®<br>10 mm minerální izolace   | 10 až 14   |
| 2 E 35                     |  | 2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell®<br>20 mm minerální izolace   | 10 až 14   |
| 2 E 11 –<br>2 E 35         |   | navýšení času pro třetí vrstvu fermacell®   | 7 až 10  |
| TE                         |  | 25 mm fermacell® Powerpanel TE  | 11 až 15   |
| TE                         |   | navýšení času pro třetí vrstvu fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O   | 8 až 11  |
| 2 E 11 –<br>2 E 35, TE     |   | navýšení času pro šroubování namísto sponkování   | 2  |
| 2 E 11 –<br>2 E 35         |   | navýšení času pro fermacell™ samonivelační stěrku (promíchání a nanesení)   | 10   |
| 2 E 11 –<br>2 E 35, TE     |   | navýšení času pro vyrovnávací podsyp fermacell™ ≤ 10 mm až 50 mm<br>navýšení času pro vyrovnávací podsyp fermacell™ > 50 mm až 100 mm | 10 až 15<br>15 až 20                             |
| 2 E 11 –<br>2 E 35, TE     |   | navýšení času pro fólii nebo podkladovou tkaninu  | 2 až 3   |
| 2 E 11 –<br>2 E 35, TE     |   | navýšení času pro přidanou vrstvu izolace pod podlahový prvek fermacell®  | 2 až 4   |
| 2 E 11 –<br>2 E 35, TE     |   | navýšení času pro voštinový zásyp fermacell™ 30 mm<br>navýšení času pro voštinový zásyp fermacell™ 60 mm (se zhutněním)               | 7 až 10<br>12 až 15                              |
| 2 E 11 –<br>2 E 35, TE     |   | navýšení času pro rychletuhnoucí podsyp T fermacell™<br>(100 mm promíchání a nanesení)  | 13 až 16 <sup>1)</sup><br>18 až 21 <sup>2)</sup> |
| 2 E 11 –<br>2 E 35, TE     |   | navýšení času pro rychletuhnoucí podsyp fermacell™  | 15 až 18 <sup>1)</sup><br>20 až 23 <sup>2)</sup> |
| 2 E 11 –<br>2 E 35, TE     |   | navýšení času pro okrajový pásek  | 1 min./běžný metr                                |




<sup>1)</sup> zpracování kontinuální míchačkou<sup>2)</sup> zpracování ručním míchadlem

\* v závislosti na tvaru místnosti a montážních podmínkách

# 11 Pokyny pro pokládku dodatečných izolačních materiálů pod podlahové systémy fermacell™

## 11.1 Pěnový polystyrén




Pěnové polystyrény v kombinaci s podlahovými prvky fermacell® – bez kaširování

|                            |                              |                |  |                    |                    |                   |   |  |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
|----------------------------|------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|
| Podlahový prvek fermacell® |                              |                | 2 E 11  |                    |                    |                   |   | 2 E 22  |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení   | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   | Povolená<br>tloušťka | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   |
|                            |                              |                | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2 | 3   | 4 | [mm]                 | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| <b>Pěnový polystyrén</b>   |                              |                |  |                    |                    |                   |   |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| Neutrální                  | EPS DEO 100                  | 2 vrstvy       | ≤ 30  | 2                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 50                 | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 80  | 1                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 100                | 1                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            | EPS DEO 150                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 50                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | • |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 80  | 2                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 100                | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            | EPS DEO 200                  | 2 vrstvy       | ≤ 120   | 1                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 150                | 1                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 100                | 3                  | 4                  | •                 | • | • | • |
|                            | XPS DEO 300                  | 2 vrstvy       | ≤ 150   | 2                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 200                | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 200   | 1                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 250                | 1                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            | XPS DEO 500                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 100                | 3                  | 4                  | •                 | • | • | • |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 200   | 2                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 250                | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            | XPS DEO 700                  | 2 vrstvy       | ≤ 250   | 1                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 300                | 1                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 200                | 3                  | 4                  | •                 | • | • | • |
| Kingspan                   | Resolhartschaum Kooltherm K3 | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 120                | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
| Bauder                     | PIR Bauder PIR B             | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 20                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | • |
|                            |                              | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 60                 | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné




Pěnové polystyrény v kombinaci s podlahovými prvky fermacell® – s kaširováním (pěnový polystyrén nebo dřevotřísková deska)

|                            |                              |                |  |                    |                    |                   |   |  |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
|----------------------------|------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|
| Podlahový prvek fermacell® |                              |                | 2 E 13, [2 E 14]  |                    |                    |                   |   | 2 E 31, 2 E 33  |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení   | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   | Povolená<br>tloušťka | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   |
|                            |                              |                | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2 | 3   | 4 | [mm]                 | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| <b>Pěnový polystyrén</b>   |                              |                |  |                    |                    |                   |   |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| Neutrální                  | EPS DEO 100                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 30                 | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 60 (50)   | 1                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 80                 | 1                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            | EPS DEO 150                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 40                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | • |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 50 (40)   | 2                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 80                 | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            | EPS DEO 200                  | 2 vrstvy       | ≤ 80 (80)   | 1                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 120                | 1                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 70                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | • |
|                            | XPS DEO 300                  | 2 vrstvy       | ≤ 80 (70)   | 2                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 150                | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 100 (100)   | 1                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 200                | 1                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            | XPS DEO 500                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 70                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | • |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 100 (90)  | 2                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 200                | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            | XPS DEO 700                  | 2 vrstvy       | ≤ 150 (150)   | 1                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 250                | 1                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | ≤ 150                | 3                  | 4                  | •                 | • | • | • |
| Kingspan                   | Resolhartschaum Kooltherm Q3 | 2 vrstvy       | ≤ 150 (140)   | 2                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 250                | 2                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 200 (200)   | 1                  | 2                  | •                 | • | –   | – | ≤ 300                | 1                  | 2                  | •                 | • | – | – |
|                            |                              | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | –                    | –                  | –                  | –                 | – | – | – |
| Bauder                     | PIR Bauder PIR B             | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | –                    | –                  | –                  | –                 | – | – | – |
|                            |                              | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | – | –   | – | –                    | –                  | –                  | –                 | – | – | – |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné



## Pěnové polystyrény v kombinaci s podlahovými prvky fermacell® – s kaširováním (minerální izolace)

|                            |                              |                | <br>Minerální izolace |                    |                    |                   | <br>Minerální izolace |                    |                    |                   |
|----------------------------|------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Podlahový prvek fermacell® |                              |                | 2 E 32, 2 E 34  |                    |                    |                   | 2 E 35   |                    |                    |                   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení   | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zatížení | Plošné<br>zatížení | Oblast<br>použití | Povolená<br>tloušťka   | Bodové<br>zatížení | Plošné<br>zatížení | Oblast<br>použití |
|                            |                              |                | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           | [mm]   | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           |
| <b>Pěnový polystyrén</b>   |                              |                |                        |                    |                    |                   |  |                    |                    |                   |
| Neutrální                  | EPS DEO 100                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | EPS DEO 150                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | EPS DEO 200                  | 2 vrstvy       | ≤ 60  | 1                  | 2                  | • – – –           | ≤ 50   | 1                  | 2                  | • – – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | XPS DEO 300                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 90  | 1                  | 2                  | • – – –           | ≤ 80   | 1                  | 2                  | • – – –           |
|                            | XPS DEO 500                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | XPS DEO 700                  | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
| Kingspan                   | Resolhartschaum Kooltherm K3 | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |
| Bauder                     | PIR Bauder PIR B             | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –  | –                  | –                  | – – – –           |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné

## Pěnové polystyrény v kombinaci s fermacell® Powerpanel TE




|                            |                              |                | <br>Powerpanel TE |                    |                    |                   |
|----------------------------|------------------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Podlahový prvek fermacell® |                              |                | Powerpanel TE  |                    |                    |                   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení   | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka   | Bodové<br>zatížení | Plošné<br>zatížení | Oblast<br>použití |
|                            |                              |                | [mm]   | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           |
| <b>Pěnový polystyrén</b>   |                              |                |                   |                    |                    |                   |
| Neutrální                  | EPS DEO 100                  | 2 vrstvy       | ≤ 50   | 2                  | 2                  | • • – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 100  | 1                  | 2                  | • – – –           |
|                            | EPS DEO 150                  | 2 vrstvy       | ≤ 50   | 3                  | 4                  | • • • –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 100  | 2                  | 2                  | • • – –           |
|                            | EPS DEO 200                  | 2 vrstvy       | ≤ 150  | 1                  | 2                  | • – – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 100  | 3                  | 4                  | • • • –           |
|                            | XPS DEO 300                  | 2 vrstvy       | ≤ 200  | 2                  | 2                  | • • – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 250  | 1                  | 2                  | • – – –           |
|                            | XPS DEO 500                  | 2 vrstvy       | ≤ 150  | 3                  | 4                  | • • • –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 250  | 2                  | 2                  | • • – –           |
|                            | XPS DEO 700                  | 2 vrstvy       | ≤ 300  | 1                  | 2                  | • – – –           |
|                            |                              | 2 vrstvy       | ≤ 200  | 3                  | 4                  | • • • –           |
| Kingspan                   | Resolhartschaum Kooltherm K3 | 1 vrstva       | ≤ 120  | 2                  | 2                  | • • – –           |
| Bauder                     | PIR Bauder PIR B             | 1 vrstva       | ≤ 20   | 3                  | 4                  | • • • –           |
|                            |                              | 1 vrstva       | ≤ 60   | 2                  | 2                  | • • – –           |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné

## 11.2 Minerální izolace




Minerální izolace v kombinaci s podlahovým prvkem fermacell® – bez kašírování

|                            |                            |                |  |                    |                    |                   |  |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
|----------------------------|----------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|
| Podlahový prvek fermacell® |                            |                | 2 E 11  |                    |                    |                   | 2 E 22  |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   | Povolená<br>tloušťka | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   |
|                            |                            |                | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2   | 3 | 4 | [mm]                 | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| Minerální izolace          |                            |                |  |                    |                    |                   |   |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| Rockwool                   | Steprock HD                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 30                 | 1                  | 2                  | •                 | – | – | – |
|                            | Floorrock AP               | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 20                 | 1                  | 2                  | •                 | – | – | – |
|                            | Floorrock HP               | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 25                 | 1                  | 2                  | •                 | – | – | – |
| Knauf                      | Heralan TPE                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 20                 | 1                  | 2                  | •                 | – | – | – |
| Insulation                 | PTS                        | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 50                 | 1                  | 2                  | •                 | – | – | – |
| Saint - Gobain Isover      | Akustic EP3                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 20                 | 1                  | 2                  | •                 | – | – | – |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné

Minerální izolace v kombinaci s podlahovým prvkem fermacell® – s kašírováním (pěnový polystyrén nebo dřevovláknitá izolace)




|                            |                            |                |  |                    |                    |                   |  |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
|----------------------------|----------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|
| Podlahový prvek fermacell® |                            |                | 2 E 13, 2 E 14  |                    |                    |                   | 2 E 31, 2 E 33  |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   | Povolená<br>tloušťka | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   |
|                            |                            |                | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2   | 3 | 4 | [mm]                 | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| <b>Minerální izolace</b>   |                            |                |  |                    |                    |                   |   |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| Rockwool                   | Steprock HD                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | –                    | –                  | –                  | –                 | – | – | – |
|                            | Floorrock AP               | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | –                    | –                  | –                  | –                 | – | – | – |
|                            | Floorrock HP               | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | –                    | –                  | –                  | –                 | – | – | – |
| Knauf Insulation           | Heralan TPE                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | –                    | –                  | –                  | –                 | – | – | – |
|                            | PTS                        | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | –                    | –                  | –                  | –                 | – | – | – |
| Saint - Gobain Isover      | Akustic EP3                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | –                    | –                  | –                  | –                 | – | – | – |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné





## Minerální izolace v kombinaci s podlahovým prvkem fermacell® – s kašírováním (minerální izolace)

|                            |                            |                |  |                    |                    |                   |  |                    |                    |                   |
|----------------------------|----------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Podlahový prvek fermacell® |                            |                | 2 E 32, 2 E 34  |                    |                    |                   | 2 E 35  |                    |                    |                   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zatížení | Plošné<br>zatížení | Oblast<br>použití | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zatížení | Plošné<br>zatížení | Oblast<br>použití |
|                            |                            |                | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           |
| <b>Minerální izolace</b>   |                            |                |  |                    |                    |                   |   |                    |                    |                   |
| Rockwool                   | Steprock HD                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Floorrock AP               | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Floorrock HP               | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
| Knauf Insulation           | Heralan TPE                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | PTS                        | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
| Saint - Gobain Isover      | Akustic EP3                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné

## Minerální izolace v kombinaci s fermacell® Powerpanel TE




|                            |                            |                |  |                    |                    |                   |
|----------------------------|----------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Podlahový prvek fermacell® |                            |                | Powerpanel TE   |                    |                    |                   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zatížení | Plošné<br>zatížení | Oblast<br>použití |
|                            |                            |                | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           |
| <b>Minerální izolace</b>   |                            |                |  |                    |                    |                   |
| Rockwool                   | Steprock HD                | 1 vrstva       | ≤ 20  | 1                  | 2                  | • – – –           |
|                            | Floorrock AP               | 1 vrstva       | ≤ 20  | 1                  | 2                  | • – – –           |
|                            | Floorrock HP               | 1 vrstva       | ≤ 25  | 1                  | 2                  | • – – –           |
| Knauf Insulation           | Heralan TPE                | 1 vrstva       | ≤ 20  | 1                  | 2                  | • – – –           |
|                            | Heralan TPD                | 1 vrstva       | ≤ 160   | 1                  | 2                  | • – – –           |
| Saint - Gobain Isover      | Akustic EP3                | 1 vrstva       | ≤ 20  | 1                  | 2                  | • – – –           |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné

## 11.3 Dřevovláknitá izolace



Dřevovláknitá izolace v kombinaci s podlahovým prvkem fermacell® – bez kaširování

|                            |  |                |  |                    |                    |                   |  |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
|----------------------------|--|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|
| Podlahový prvek fermacell® |  |                | 2 E 11  |                    |                    |                   | 2 E 22  |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení               | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   | Povolená<br>tloušťka | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |   |   |   |
|                            |  |                | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2   | 3 | 4 | [mm]                 | [kN]               | [kN/m²]            | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| <b>Dřevovláknitá</b>       |  |                |  |                    |                    |                   |   |   |   |                      |                    |                    |                   |   |   |   |
| GUTEX                      | Happy Step                               | 2 vrstvy       | 6   | 2                  | 2                  | •                 | •   | • | – | ≤ 12                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | – |
|                            | Multitplex Top                           | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 36                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | – |
|                            |  | 3 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 54                 | 2                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Thermowall - gf                          | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 60                 | 2                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            |  | 3 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 180                | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Thermofloor                              | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 20                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Thermosafe                               | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 40                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Thermosafe - wd                          | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 40                 | 2                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            |  | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 120                | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Standard Natur                           | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 15                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Ultratherm                               | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 80                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Ultratherm                               | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 160                | 3                  | 4                  | •                 | • | • | – |
| Homatherm                  | Thermoinstal                             | 3 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 150                | 2                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | TS/Q11 Protect                           | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 30                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
| Pavatex                    | Pavaboard                                | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 20                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | – |
|                            |  | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 40                 | 2                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            |  | 3 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 180                | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Pavapor 17/16                            | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 16                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Pavapor 22/21                            | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 21                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Pavastep                                 | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 8                  | 3                  | 4                  | •                 | • | • | – |
| Steico                     | Pavatherm Profil                         | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 60                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Underfloor                               | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 7                  | 3                  | 4                  | •                 | • | • | – |
|                            | Therm                                    | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 40                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            | Isorel                                   | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 19                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | – |
|                            | Base                                     | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 20                 | 3                  | 4                  | •                 | • | • | – |
|                            |  | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 40                 | 2                  | 2                  | •                 | • | • | – |
| neutrální                  | Dřevovláknitá<br>izolace<br>min. 150 kPa | 2 vrstvy       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 120                | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |
|                            |  | 1 vrstva       | –   | –                  | –                  | –                 | –   | – | – | ≤ 40                 | 1                  | 2                  | •                 | • | • | – |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné

## Dřevovláknitá izolace v kombinaci s podlahovým prvkem fermacell® – s kašírováním (pěnový polystyrén nebo dřevovláknitá deska)




|                              |                                    |                |  |                    |                    |                   |  |                    |                    |                   |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Podlahový prvek fermacell®   |                                    |                | 2 E 13, 2 E 14   |                    |                    |                   | 2 E 31, 2 E 33  |                    |                    |                   |
| Výrobce                      | Druh izolantu/<br>Označení         | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka   | Bodové<br>zatížení | Plošné<br>zatížení | Oblast<br>použití | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zatížení | Plošné<br>zatížení | Oblast<br>použití |
|                              |                                    |                | [mm]   | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           |
| <b>Dřevovláknitá izolace</b> |                                    |                |  |                    |                    |                   |   |                    |                    |                   |
| GUTEX                        | Happy Step                         | 2 vrstvy       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Multiplex Top                      | 2 vrstvy       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              |                                    | 3 vrstvy       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Thermowall - gf                    | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              |                                    | 3 vrstvy       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Thermofloor                        | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Thermosafe                         | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Thermosafe - wd                    | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              |                                    | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Standard Natur                     | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Ultratherm                         | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Ultratherm                         | 2 vrstvy       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
| Homatherm                    | Thermoinstal                       | 3 vrstvy       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | TS/Q11 Protect                     | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
| Pavatex                      | Pavaboard                          | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              |                                    | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              |                                    | 3 vrstvy       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Pavapor 17/16                      | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Pavapor 22/21                      | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Pavastep                           | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
| Steico                       | Pavatherm Profil                   | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Underfloor                         | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Therm                              | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Isorel                             | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Base                               | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              |                                    | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
| neutrální                    |                                    | 2 vrstvy       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |
|                              | Dřevovláknitá izolace min. 150 kPa | 1 vrstva       | -  | -                  | -                  | - - - -           | -   | -                  | -                  | - - - -           |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné

## 11.3 Dřevovláknitá izolace (pokračování)

Dřevovláknitá izolace v kombinaci s podlahovým prvkem fermacell® – s kašírováním (minerální izolace)

|                            |   |                |  |                    |                    |                   |  |                    |                    |                   |
|----------------------------|---|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Podlahový prvek fermacell® |   |                | 2 E 32, 2 E 34   |                    |                    |                   | 2 E 35  |                    |                    |                   |
| Výrobce                    | Druh izolantu/<br>Označení  | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka   | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití | Povolená<br>tloušťka  | Bodové<br>zátížení | Plošné<br>zátížení | Oblast<br>použití |
|                            |   |                | [mm]   | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           | [mm]  | [kN]               | [kN/m²]            | 1 2 3 4           |
| <b>Dřevovláknitá</b>       |  |                |  |                    |                    |                   |   |                    |                    |                   |
| GUTEX                      | Happy Step  | 2 vrstvy       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Multiplex Top   | 2 vrstvy       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |   | 3 vrstvy       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Thermowall - gf   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |   | 3 vrstvy       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Thermofloor   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Thermosafe  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Thermosafe - wd   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Standard Natur  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Ultratherm  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Ultratherm  | 2 vrstvy       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
| Homatherm                  | Thermoinstal  | 3 vrstvy       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | TS/Q11 Protect  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
| Pavatex                    | Pavaboard   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |   | 3 vrstvy       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Pavapor 17/16   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Pavapor 22/21   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Pavastep  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
| Steico                     | Pavatherm Profil  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Underfloor  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Therm   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Isorel  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Base  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            |   | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
| neutrální                  |   | 2 vrstvy       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |
|                            | Dřevovláknitá<br>izolace<br>min. 150 kPa  | 1 vrstva       | –  | –                  | –                  | – – – –           | –   | –                  | –                  | – – – –           |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné – není možné

## Dřevovláknitá izolace v kombinaci s fermacell® Powerpanel TE

| Podlahový prvek fermacell®   |                                    | Powerpanel TE  |                              |                            |                               |                              |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Výrobce                      | Druh izolantu/<br>Označení         | Max.<br>vrstvy | Povolená<br>tloušťka<br>[mm] | Bodové<br>zatížení<br>[kN] | Plošné<br>zatížení<br>[kN/m²] | Oblast<br>použití<br>1 2 3 4 |
| <b>Dřevovláknitá izolace</b> |                                    |                |                              |                            |                               |                              |
| GUTEX                        | Happy Step                         | 2 vrstvy       | ≤ 12                         | 3                          | 4                             | • • • -                      |
|                              | Multiplex Top                      | 2 vrstvy       | ≤ 36                         | 3                          | 4                             | • • • -                      |
|                              |                                    | 3 vrstvy       | ≤ 54                         | 2                          | 2                             | • • - -                      |
|                              | Thermowall - gf                    | 1 vrstva       | ≤ 60                         | 2                          | 2                             | • • - -                      |
|                              |                                    | 3 vrstvy       | ≤ 180                        | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Thermofloor                        | 1 vrstva       | ≤ 20                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Thermosafe                         | 1 vrstva       | ≤ 40                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Thermosafe - wd                    | 1 vrstva       | ≤ 40                         | 2                          | 2                             | • • - -                      |
|                              |                                    | 1 vrstva       | ≤ 120                        | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Standard Natur                     | 1 vrstva       | ≤ 15                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Ultratherm                         | 1 vrstva       | ≤ 80                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Ultratherm                         | 2 vrstvy       | ≤ 160                        | 3                          | 4                             | • • • -                      |
|                              | Thermoinstal                       | 3 vrstvy       | ≤ 150                        | 2                          | 2                             | • • - -                      |
| Homatherm                    | TS/Q11 Protect                     | 1 vrstva       | ≤ 30                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |
| Pavatex                      | Pavaboard                          | 1 vrstva       | ≤ 20                         | 3                          | 4                             | • • • -                      |
|                              |                                    | 1 vrstva       | ≤ 40                         | 2                          | 2                             | • • - -                      |
|                              |                                    | 3 vrstvy       | ≤ 180                        | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Pavapor 17/16                      | 1 vrstva       | ≤ 16                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Pavapor 22/21                      | 1 vrstva       | ≤ 21                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Pavastep                           | 1 vrstva       | ≤ 8                          | 3                          | 4                             | • • • -                      |
|                              | Pavatherm Profil                   | 1 vrstva       | ≤ 60                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |
| Steico                       | Underfloor                         | 1 vrstva       | ≤ 7                          | 3                          | 4                             | • • • -                      |
|                              | Therm                              | 1 vrstva       | ≤ 40                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Isorel                             | 1 vrstva       | ≤ 19                         | 3                          | 4                             | • • • -                      |
|                              | Base                               | 1 vrstva       | ≤ 20                         | 3                          | 4                             | • • • -                      |
|                              |                                    | 1 vrstva       | ≤ 40                         | 2                          | 2                             | • • - -                      |
| neutrální                    |                                    | 2 vrstvy       | ≤ 120                        | 1                          | 2                             | • - - -                      |
|                              | Dřevovláknitá izolace min. 150 kPa | 1 vrstva       | ≤ 40                         | 1                          | 2                             | • - - -                      |

Poznámka: Další skladby na vyžádání. Prosím kontaktujte technické oddělení.

• možné - není možné

# Silné značky

**fermacell**<sup>®</sup>

Stabilní

Vynikající požární bezpečnost a akustika

1-vrstvé místo 2-vrstvé



** JamesHardie**<sup>™</sup>

Trvalá krása

Hospodárné konstrukce

Jednoduché zpracování

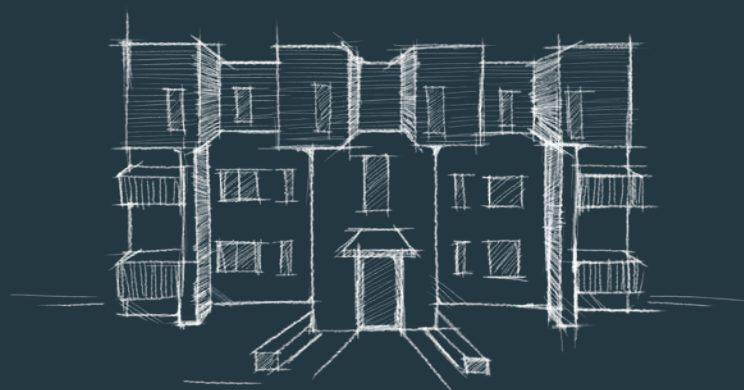


**AESTUVER**<sup>®</sup>


Naše produkty

nově naleznete na stránkách:

[www.aestuver.com](http://www.aestuver.com)



REKONSTRUKCE

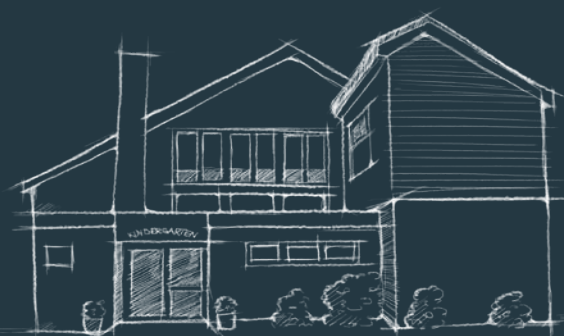

KOMERČNÍ VÝSTAVBA



BYTOVÁ VÝSTAVBA

” Zjednodušíme stávající konstrukční metody, pro dosažení **ekonomických řešení**, které umožní stavitelům **rychlou, flexibilní a moderní** výstavbu.

James Hardie Europe



# fermacell®

## webové aplikace



### Store finder

- Poptejte materiály fermacell® u svých stavebnin
- Aktuální dostupnost všech materiálů
- Více na **kup.fermacell.cz**



### Fermacena

- Výpočet cen a spotřeby materiálů fermacell
- Kalkulace nákladů a montáže
- Více na **fermacena.cz**



### Technický servis

- Bezplatný návrh skladby podlahy
- Návrh kladečského plánu pro podlahové vytápění fermacell® Therm25™
- Technické poradenství montáže
- Zpracování cenové nabídky



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Nejnovější vydání této brožury  
je k dispozici na jameshardie.cz.  
Technické změny vyhrazeny.  
Stav 8/2024

© 2024 James Hardie Europe GmbH.  
TM a ® jsou zapsané a registrované  
ochranné známky společnosti  
James Hardie Technology Limited  
a společnosti  
James Hardie Europe GmbH.



**James Hardie Europe GmbH**

organizační složka  
Žitavského 496  
156 00 Praha 5 – Zbraslav  
Telefon: +420 296 384 330  
e-mail: [fermacell-cz@jameshardie.com](mailto:fermacell-cz@jameshardie.com)  
[www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz)  
[www.jameshardie.cz](http://www.jameshardie.cz)

**Technické informace fermacell**

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

**Konzultace projektu:**

Telefon: +420 606 657 523  
+420 606 038 627

**Konzultace montáže:**

Telefon: +420 721 448 666

**Informační materiály fermacell:**

Telefon: +420 296 384 330  
e-mail: [fermacell-cz@jameshardie.com](mailto:fermacell-cz@jameshardie.com)

fer-36-00008/08.24/PV



**fermacell®**